

# Switching Deadline

5 ต.ค. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ... ก.๓ กจ. (ป.บ) ๒๕๖๓ / ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒.๑๐.๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงทีโตทอง

ตำแหน่ง อก.ปบ. (ก.๓)

ชื่อผู้ นายณณมิตร ศิริพรรค

ตำแหน่ง รรจ. (ท) ศึกษารวแทน ผจก. กฟภ. กจ.

ด้วย กฟภ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า ภาณุชนบุรี ๒๒ KV วงจร F6 บริเวณ

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F6 สทฟภ. ๑	๖ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	วัดถนน/ปักใหม่เสา ๑๒๒๐ ม. พาดสาย SAC๑๘๘บริเวณทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว	KCA65-12 ข้ามทางรถไฟ	KCA65-11 บ้านเทพทอง	นายสมปอง ก้างรักดี คุณ ๐๘๑-๙๔๒๕๖๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... บริเวณทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว ต.ช.ช.ระฆัง อ.เมือง จ.ภาณุชนบุรี  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุทนต์ เกื้อเพื่อ ตำแหน่ง พชจ.๖ โทร ๐๘๑-๕๐๘๘๘๕๕ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายณณมิตร ศิริพรรค)  
ตำแหน่ง รรจ. (ท) ศึกษารวแทน ผจก. กฟภ. กจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (สทฟ) กฟภ. ๑  
เวียน อก.ปบ. (ก.๓)



มทพ. พิจารณาแล้วเห็นควร  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCA๐๖ จาก KCA65-12 ถึง KCA65-11  
ในวันที่ ๖ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐8:30 น. ถึง 1๗:00 ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1559/2565  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ... พิดเตอร์ ... จาก ... ถึง ... ในวันที่ ...  
ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ ...  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ... พิดเตอร์ ... จาก ... ถึง ... ในวันที่ ...  
ตั้งแต่เวลา ... น. ถึง ... น. ตามใบสั่งทำ ... เลขที่ ...  
พนักงานศูนย์ฯ นาย **ศักดิ์สิทธิ์ วัฒนะจาง** งานงานกาฯ ขอตัดไฟกับ **นายสมปอง ก้างรักดี**

สำหรับผู้อนุมัติ  
ที่ ก.๓ กปบ. (คท)  
เวียน ผจก. **ณณมิตร**  
อก.บช. (ก.๓), อก.วว. (ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขึ้นคอนกร. รสวิตชิง ๕ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น  
มทพ. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

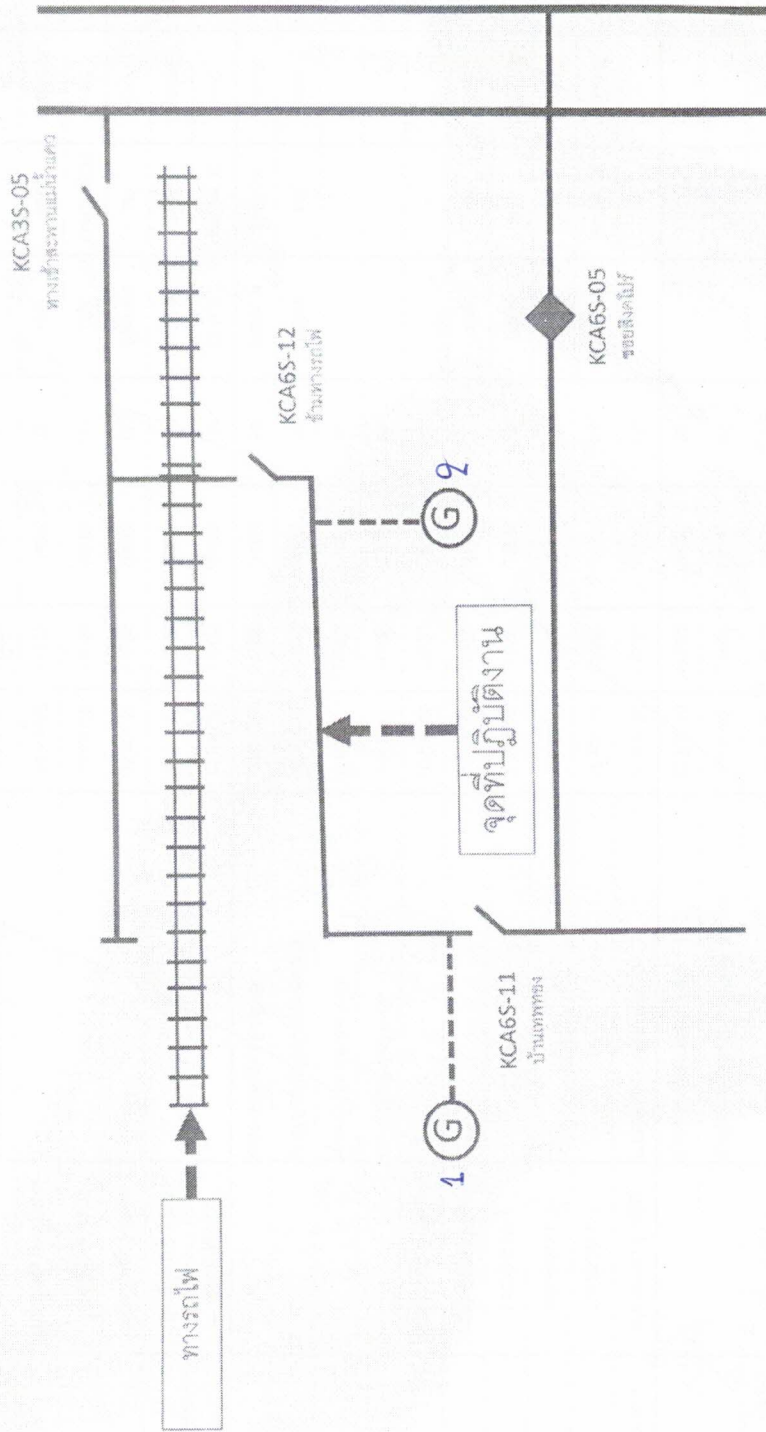
**(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)**  
รก.ปบ. (ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ. (ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณทางเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ต.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย KCA06		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1559/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	30 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
5	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
6	- ย้ายโหลด KCA06 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA03						
7	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
8	KCA03S-05	ปลด	สับ		กจ.		DIS ทางเข้าสะพานแม่น้ำแคว
9	KCA06S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ข้ามทางรถไฟ
10	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
11	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
12	KCA06S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS บ้านเทพทอง
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
17	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
18	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
20	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
28	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
29	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
30	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	KCA06S-11	ปลด	สับ		กจ.		DIS บ้านเทพทอง
32	- ย้ายโหลด KCA06 บางส่วนกลับจาก KCA03						
33	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
34	KCA06S-12	ปลด	สับ		กจ.		DIS ข้ามทางรถไฟ
35	KCA03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ทางเข้าสะพานแม่น้ำแคว
36	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
37	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
38	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
40	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							





บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง. พชร. กอ. ก3 ถึง ผจก./ทผ. กศ. กปจ. กอ  
เลขที่ \_\_\_\_\_ วันที่ 21 กย 65  
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
อ้างถึง \_\_\_\_\_

เรียน ผจก.ทผ. กศ. กปจ. กอ  
ตามอนุมัติที่ กวว(วส) 2303 ลว. 08-12-64 ให้แผนกก่อสร้างดำเนินการขยาย  
เขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายชื่องาน ฝักรวม (เข้าเขต) - ฝักรวม (ออกเขต)  
อำเภอ ฝักรวม จังหวัด กาญจนบุรี WBS. P-SE 202-0-I-KE100.0044  
โครงข่าย 600188756 หมายเลขงาน \_\_\_\_\_

- ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้
- ๑. ปิดเวลา 12.20 น. ปริมาณ 20 ต้น (แอมเค็ม)
  - ๒. ปิดเวลา 12 น. ปริมาณ 20 ต้น / ต้นขนาด 315 21 ต้น
  - ๓. ปิดเวลา 18.55 น. ปริมาณ 0.4 ต้น

ในการดำเนินการมีการจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ 6 ต.ค. 65  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 17.00 น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนด  
จะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผจก.ทผ. กอ ดำเนินการดังนี้

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน, เวลา ตามระเบียบ ผจก.ทผ. กอ
- ดำเนินการ อัมการ (ไฟ) แรงสูง เวลา ข้อควรระวัง บ่อ ท้ำม 9 น. อัมการ เวลา อัมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป  
ศ. กศ. กอ (ก.ร.) ๒๕๖๓  
เรี๕๖ อก. กอ. กอ  
อนุมัติตามเสนอ

(.....)  
ตำแหน่ง ผจก. ทผ. กอ. ก3

(นายอัครา จงวิบูลย์)  
ผชน. ๑ รักษาการแทน ผจก. กฟช. กอ.  
21 ก.ย. 2565

E/C ฝักรวม (เข้าเขต) ฝักรวม (ออกเขต) ฝักรวม  
ฝักรวม (เข้าเขต) ฝักรวม (ออกเขต) ฝักรวม  
ฝักรวม (เข้าเขต) ฝักรวม (ออกเขต) ฝักรวม  
ฝักรวม (เข้าเขต) ฝักรวม (ออกเขต) ฝักรวม  
ฝักรวม (เข้าเขต) ฝักรวม (ออกเขต) ฝักรวม  
ฝักรวม (เข้าเขต) ฝักรวม (ออกเขต) ฝักรวม