



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

24 ต.ค. 67

เลขที่ ก.๓ นฐ.(ปบ.) ๘๗๒ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอดิศร แก้วสินธุ์

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

ด้วยการไฟฟ้าสาขา เมืองนครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน / เดือน / ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ / บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU ๐๙	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗	๐๙.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายเสาแรงสูงให้ แขวงทางขยายถนน หลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครปฐม (ถูกฉีกแรงด่วน)	DIS ชค. หอพักไพรริน	DIS. NPU๕S-๐๖ ข้างร้าน ข้าวโรงเรียน	นายมนตรี รุ่งน้อย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ๑๒๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี รุ่งน้อย ตำแหน่ง ข.ปบ.กฟส.นครปฐม โทร ๐๘๗-๑๖๔๓๗๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓ พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๘๓๘๒๓๑๒ Long. ๑๐๐.๐๒๒๕๖๘๓

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๘๓๓๘๕๕๗ Long. ๑๐๐.๐๒๑๓๔๑

(นายอดิศร แก้วสินธุ์)

ตำแหน่ง ผจก.ระดับ๑๑ กฟส.เมืองนครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ NPU 5 จาก DIS ๓๓๓/๒๖๖๖ ถึง NPU 4S-06
ในวันที่ 25 ธ.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1563/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

ชั้นงานศูนย์ ฝายฉะเชิงเทรา (สี่แฉกรวม) ปร.สถานงานการขอตัดไฟกับ นายมนตรี ว่างน้อย

(นายมนตรี ว่างน้อย)
ว.ก.๗ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน อก.สพ.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓), ผจก. ๑๒๑๘-๖๖๓

อนุมัติ และแจ้ง จป.เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน WWW.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๕ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหลัง ม.ราชภัฏนครปฐม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ต.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นฐ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1563/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	23 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	23 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	23 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายวัฒนา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นางสาวพิชชา, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
3	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
4	NPU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
5	NPU04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองปากโรง
6	ย้ายโหลด NPU 9 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU 3						
7	NPUBVB-01	ปลด	สับ		NPU		- ขนานบัส
8	NPU03S-05	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 กระเดื่องเดียว
9	NPU04S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ช่างร้านข้าวโรงเรียน
10	NPUBVB-01	สับ	ปลด		NPU		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	DIS ชั่วคราวไลน์ NPU9	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชั่วคราวหอพักไพริน
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
18	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
19	NPU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
20	NPU04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.	SCADA	R หนองปากโรง
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
23	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
24	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-

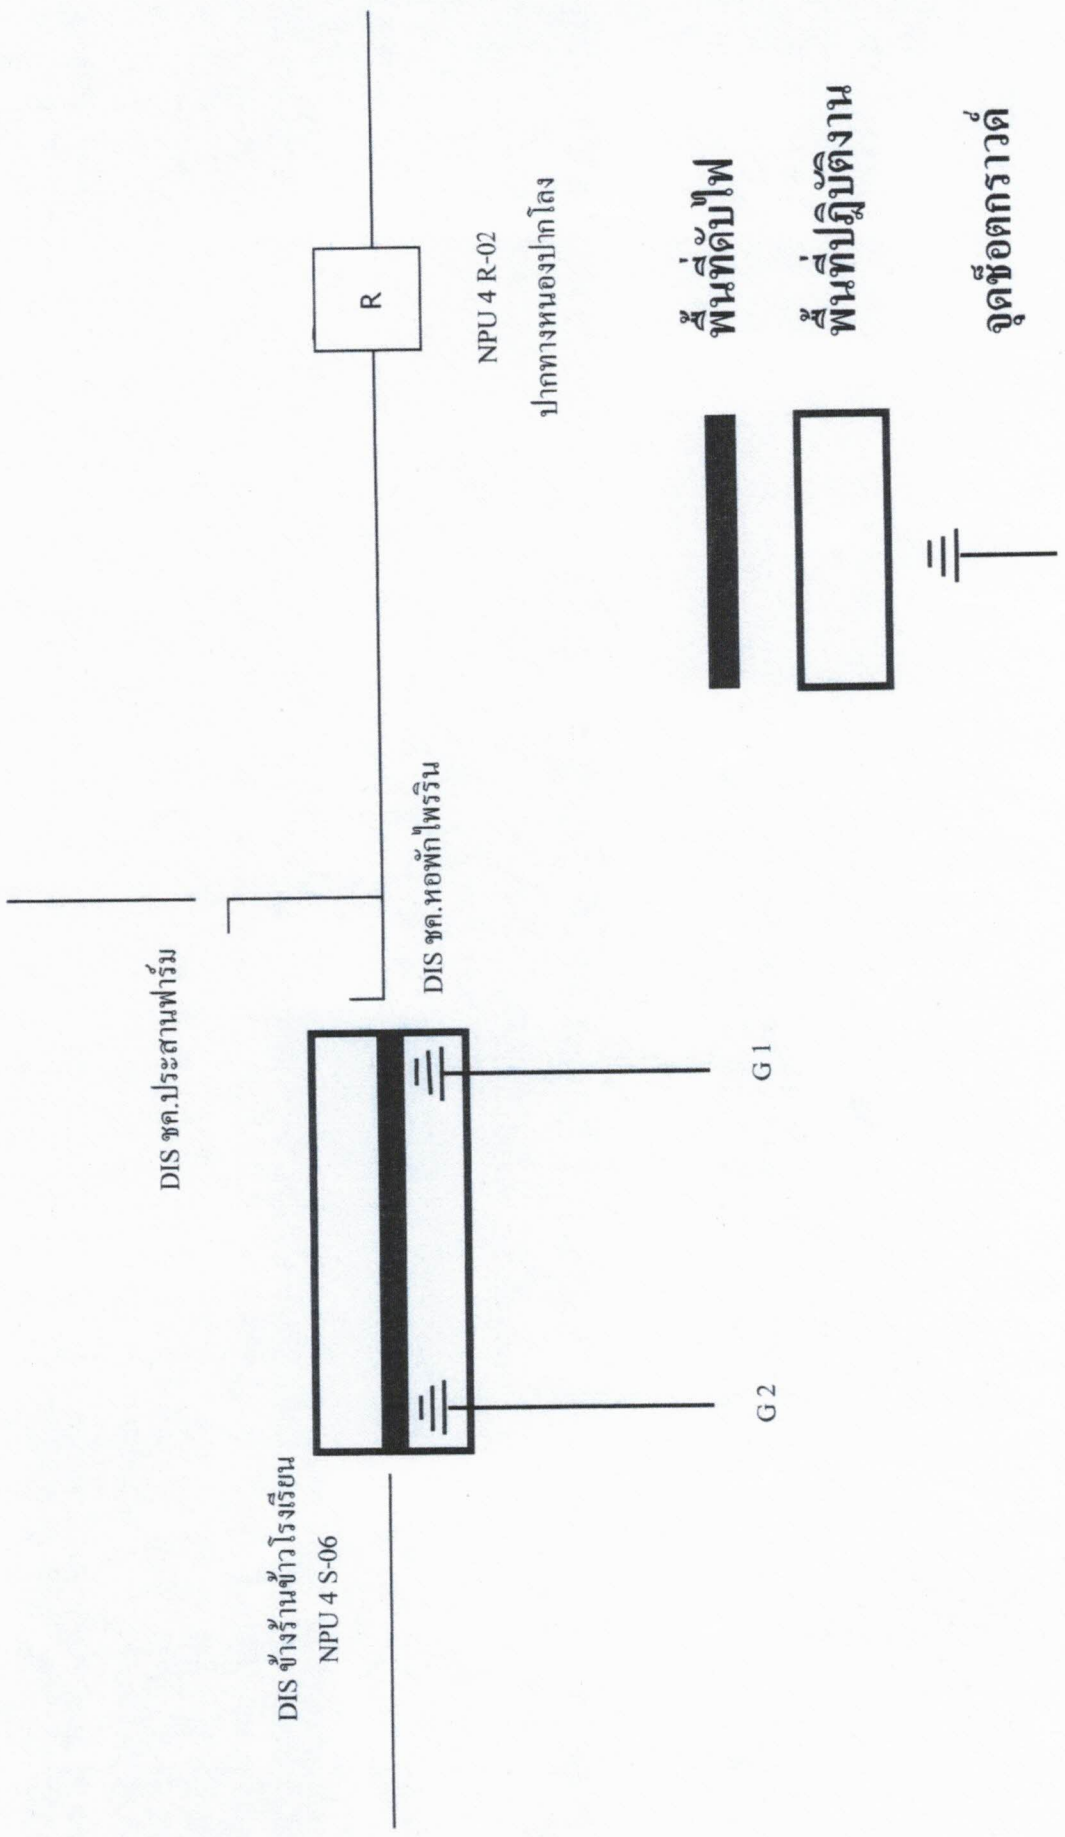

แผนงานดับไฟยี่ห้อไฟให้แวงการทางขายนนหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567