



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ป.๓.ดบ.(ปบ.) 2๐24/2564

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 19 พ.ย. 2564

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3) ชื่อ

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ฟ.อ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมวางแผนงานจะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณรีโคลเลอร์บ้านป่าสะแก ถึง บ้านหนองโพธิ์(ช่วง 4,5,6) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA01	30 พ.ย.64	08.00 น.	17.00 น.	ถอนเสาแรงสูง	DBA1S-11 DIS กงกำปั่น	DIS ชั่วคราว แยก บ้านดอนตาลเสี้ยน	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737
2	DBA01	2 ธ.ค.64	08.00 น.	17.00 น.	ถอนเสาแรงสูง	DIS ชั่วคราวตรงข้าม โรงสีลำพันบอง	DBA1S-11 DIS กงกำปั่น	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๔.๕ ต.หนองโพธิ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประชุม พลวยไธ ตำแหน่ง ท.พ.ปบ โทร 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟอ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ฟ.อ.ดบ.

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA01 จาก DBA1S-11 ถึง DS ชั่ว, แทนบ้านดอนตาลเสี้ยน,
ในวันที่ 30-11-64 ตั้งแต่เวลา 0800 น. ถึง 1700 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1573

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมคิด ทรัพย์สุภา ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.พ.ปบ. พลวยไธ
22 พ.ย. 64

รศ.พร อ้นศิริเกียรติ
(ว.ค.ก. ๗ แทน น.พ.ค.ฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จ.ก.ฟ.อ.๓ 10 ม.จ.ก.ท.บ.บ.ว.

อก.บ.ช.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... / แผ่น
แผนผังแนบ..... / แผ่น

ผ.จ.ฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

Switching deadline
25 พ.ย. 64


ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	บ้านกกก้าบ้าน - แยกบ้านดอนตางเสี้ยน					
กำหนดวันที่ทำงาน	30/11/2564	เวลา	08.00 น.	ถึง	30/11/2564	เวลา 17.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1573/2564
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	22 พฤศจิกายน 2564
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	22 พฤศจิกายน 2564
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	22 พฤศจิกายน 2564
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา นายฤกษ์ศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี DBA							
1	ย้ายโหลด DBA01บางส่วนไปรับไฟจาก DBA04						
2	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		
3	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		
4	DBA02S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สข.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
5	DBA01S-11	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS กกก้าบ้าน
6	DBA01R-03	Nonreclosing,GND	Normal		ศูนย์ฯ		
เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน							
7	DIS.ชั่วคราว DBA01	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แยกคอตตาลเสี้ยน
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
10	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2						
16	DIS.ชั่วคราว DBA01	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS แยกคอตตาลเสี้ยน
17	ย้ายโหลด DBA01บางส่วนคืนจาก DBA04						
19	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ		
20	DBA01S-11	ปลด	ล๊ับ		ดบ.		DIS กกก้าบ้าน
21	DBA02S-09	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
22	DBA01R-03	Nonreclosing,GND	Normal		ศูนย์ฯ		
23	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
วงจร DBA01 บริเวณ DBA 1S-11 นำมางักำบ้าน ถึงติดตั้งตัวกราวบ้านตอนศาลเสี้ยน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

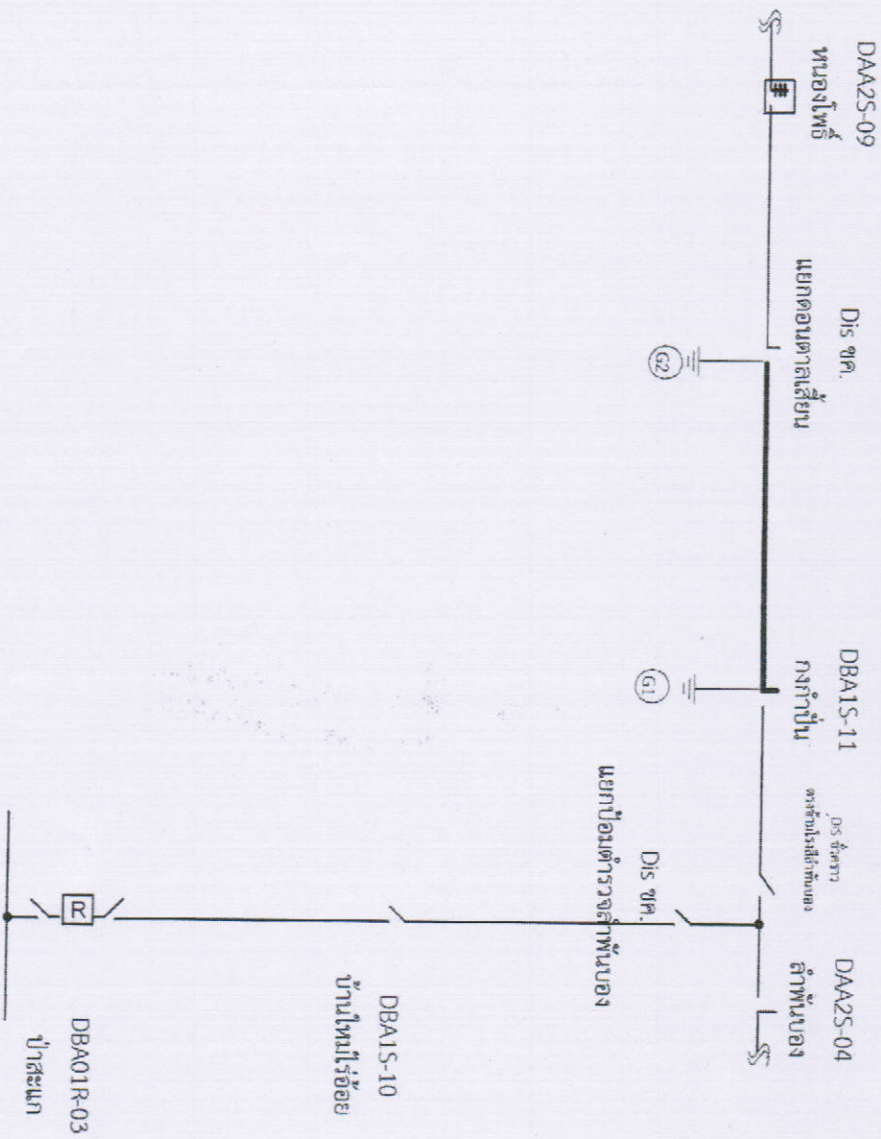

1. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.
 ดับไฟ ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
 ทหารายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

(Handwritten signature)

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน