



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 29 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๓.ตบ.(ปบ.)2๐24/2564

วันที่ 19 พ.ย. 2564

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อ

ผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วย กฟอ.เต็มวังหวังนวมข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณรีโคลสเซอร์บ้านป่าสะแก ถึง บ้านหนองโพธิ์(ช่วง 4.5.6) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 2 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA01	30 พ.ย.64	08.00 น.	17.00 น.	ถอนเสาแรงสูง	DBA1S-11 DIS กงกำป็น	DISชั่วคราว แยก บ้านคอนตาลเลื่อน	นายสุทธิ นียมธรรม 086-0589737
2	DBA01	2 ธ.ค.64	08.00 น.	17.00 น.	ถอนเสาแรงสูง	DISชั่วคราวตรงข้าม โรงสีลำพันบอง	DBA1S-11 DIS กงกำป็น	นายสุทธิ นียมธรรม 086-0589737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๔.๙ ต.หนองโพธิ์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประชุม พลอยไธ คำแห่ง ทพ.ปบ โทร 081-880-1209

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ DBA01 จาก Dis ฝั่งขวาทางหัวไร่ลำพันบอง ถึง DBA1S-11 Dis กงกำป็น

ในวันที่ 2 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1574/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนกกฤต ธีระพงษ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประชุม พลอยไธ

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี) (นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี) (นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๑ข, กฟร. ๕๖.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี) (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวตรงข้ามโรงสีลำพูนบอง - DBA01S-11 Dis กงกำป๋น				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.ดบ.	งานที่ทำ	ถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1574/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนกฤต พิริยะพงษ์พันธ์			วันที่	24 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	DBA01R-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ดบ.	R	ป่าสะแก
3	DBA04R-04	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		สช.	R	เนินมหาเชษฐ์
4	ย้ายโหลด DBA01 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DBA04						
5	DBA01S-12	ปลด	สับ		ดบ.	SF6	บ้านหนองโพธิ์
6	DBA01S-11	สับ	ปลด		ดบ.	DIS	กงกำป๋น
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
8	Dis ชค. DBA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.	DIS	Dis ชั่วคราวตรงข้ามโรงสีลำพูนบอง
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	DBA01R-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ดบ.	R	ป่าสะแก
13	DBA04R-04	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		สช.	R	เนินมหาเชษฐ์
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
18	DBA01R-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ดบ.	R	ป่าสะแก
19	DBA04R-04	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		สช.	R	เนินมหาเชษฐ์
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟเวลา 17.00 น.						
21	Dis ชค. DBA01	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	Dis ชั่วคราวตรงข้ามโรงสีลำพูนบอง
22	DBA01S-11	ปลด	สับ		ดบ.	DIS	กงกำป๋น
23	DBA01S-12	สับ	ปลด		ดบ.	SF6	บ้านหนองโพธิ์
24	DBA01R-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ดบ.	R	ป่าสะแก
25	DBA04R-04	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		สช.	R	เนินมหาเชษฐ์
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
วงจร DBA01 บริเวณติดตั้งตัวตรวจตรงข้ามโรงสีลำพูนของ ถึง DBA 1S-11 บ้านกกก้าน  
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

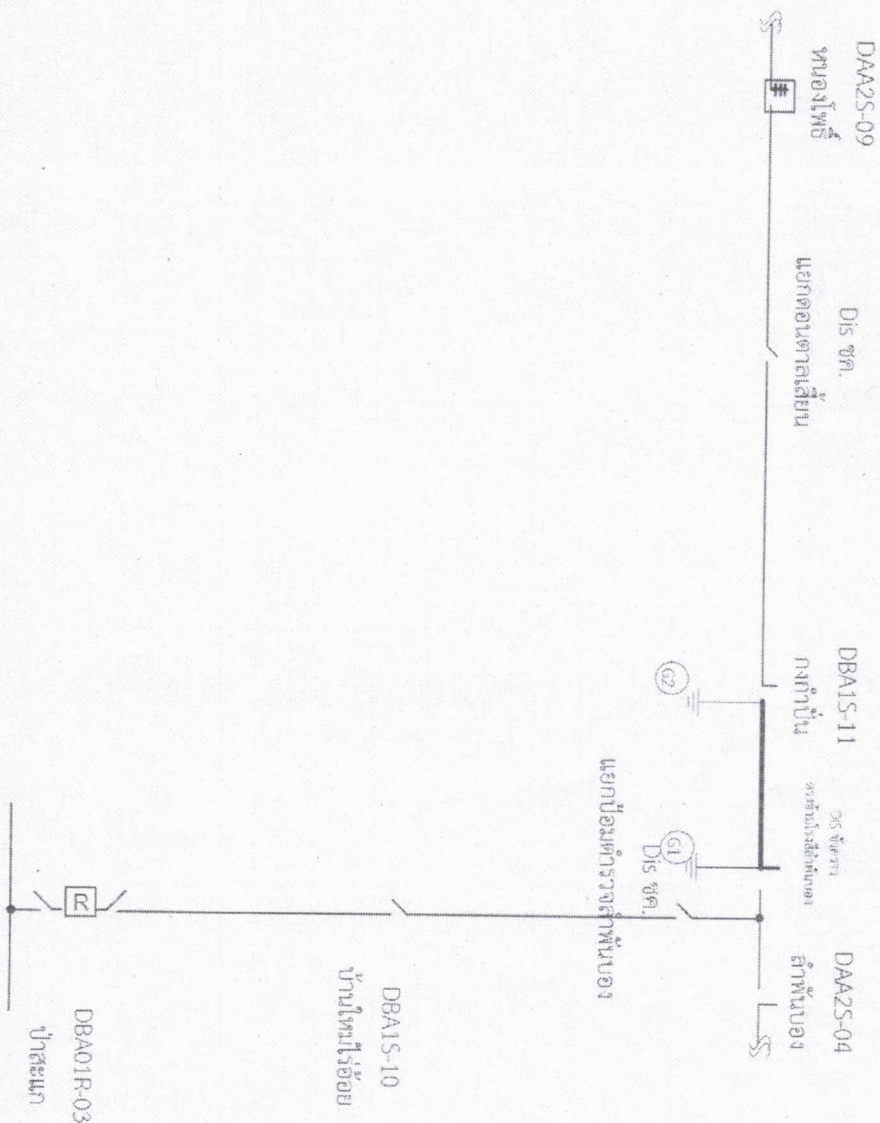

1. วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

ดับไฟ ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย  
หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน