

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๗๕๕ / ๒๕๖๖  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจรรพฤกษ์

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖  
 ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังสังเขป  
 แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี      | ตั้งแต่<br>เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ  | จาก  | ถึง | ผู้ควบคุมงาน               |
|-----|----------|-------------------|-----------------|----------|---|--|-----|----------------------------|
| ๑   | NPT08    | 26 ตุลาคม<br>2566 | 10.00 น.        | 11.00 น. | แก้ไขดิสชาร์จ เปลี่ยนตัว<br>ใหม่ โดยวิธีออนไลน์ บริเวณ<br>NPT2S-05 (รหัสเก่า)<br>NPT8S-03 (รหัสใหม่)<br>UG หน้าวัดพระประโทน | NPT2S-05<br>(รหัสเก่า)<br>NPT8S-03<br>(รหัสใหม่) |     | นายอภิวัฒน์<br>เครื่องแก้ว |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง ช.ผ.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๔๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

  
 (นายสมชาย ศรีจรรพฤกษ์)  
 ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
 เรียงน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ NPT08 จาก NPT08S-03 ถึง -  
 ในวันที่ 26 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. ถึง 11:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1578/2566  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดักดิษฐ์ เอี่ยมสุวรรณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทน.พร้อมต โพธิ์ริชต์

  
 (นายพิชิต โพธิ์ริชต์)  
 อด.ก. 4 11 ก.น. นพ.ค.  
 ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ - แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ

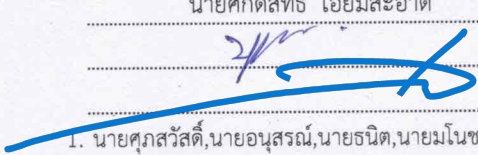
ที่ ก.๓ ก.ปน.(คฟ.)  
 เรียงน ผจก. กฟจ.นครปฐม  
 อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี) -  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | DIS NPT08S-03   |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 26/10/2023  | ระหว่าง  | 10.00 น. ถึง 11.00 น.                                     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟจ.นธ.   | งานที่ทำ | แก้ไขดีสชาร์จ ด้วยวิธีออนไลน์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1578/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด   |          | วันที่ 25 ตุลาคม 2566                                     |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 25 ตุลาคม 2566                                     |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 25 ตุลาคม 2566                                     |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนเฑาะ,นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิต ก่อนทำ Switching                  |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 2   | NPT-TP1   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | NPT          |            |                         |
| 3   | NPT-TP2   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | NPT          |            |                         |
| 4   | NPV-TP2   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | NPV          |            |                         |
| 5   | NPT03VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NPT          |            |                         |
| 6   | NPT08VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NPT          |            |                         |
| 7   | NPV10VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NPV          |            |                         |
| 8   | ย้ายโหลดจากวงจร NPT03 บางส่วนไปปรับจาก NPV10            |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 9   | NPT03S-07   | ปลด,ล๊อคคาน                          | สับ                  |      | นธ.          |            | SF6 ปากซอยเล็งเค็ง      |
| 10  | NPT03S-06   | สับ                                  | ปลด                  |      | นธ.          |            | SF6 รันออติโอ           |
| 11  | ย้ายโหลดจากวงจร NPT08 บางส่วนไปปรับจาก NPT03            |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 12  | NPT0BVB-01  | ปลด                                  | สับ                  |      | NPT          |            | ขนานบัส                 |
| 13  | NPT03S-05   | ปลด                                  | สับ                  |      | นธ.          |            | DIS คลินิกหมอดวัลย์     |
| 14  | NPT08S-03   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | นธ.          |            | DIS UG หน้าวัดพระประโทน |
| 15  | NPT0BVB-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | NPT          |            | ขนานบัส                 |
| 16  | แจ้งให้ กฟจ.นธ. แก้ไข DIS NPT08S-03 ได้ พร้อมลง WE SAFE |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 17  | ขณะปฏิบัติงานให้ตั้ง Manual NPT03 และ NPT08 ไว้         |                                      |                      |      |              |            |                         |
| 18  | NPT-TP1   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | NPT          |            |                         |
| 19  | NPT-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | NPT          |            |                         |
| 20  | NPV-TP2   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | NPV          |            |                         |
| 21  | NPV10VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NPV          |            |                         |
| 22  | *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***                      |                                      |                      |      |              |            |                         |



| ที่ | รหัสอุปกรณ์                                   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ            |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 23  | เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลง WE SAFE เรียบร้อย |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 24  | NPT-TP1                                       | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | NPT          |            |                     |
| 25  | NPT-TP2                                       | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | NPT          |            |                     |
| 26  | NPV-TP2                                       | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | NPV          |            |                     |
| 27  | NPV10VB-01                                    | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NPV          |            |                     |
| 28  | ย้ายโหลดจากวงจร NPT08 บางส่วนกลับจาก NPT03    |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 29  | NPT0BVB-01                                    | ปลด                                  | สับ                  |      | NPT          |            | ขนานบัส             |
| 30  | NPT08S-03                                     | ปลด                                  | สับ                  |      | นฐ.          | DIS        | UG หน้าวัดพระประโทน |
| 31  | NPT03S-05                                     | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | นฐ.          | DIS        | คลินิกหมอฉวีลัย     |
| 32  | NPT0BVB-01                                    | สับ                                  | ปลด                  |      | NPT          |            | ขนานบัส             |
| 33  | ย้ายโหลดจากวงจร NPT03 บางส่วนกลับจาก NPV10    |                                      |                      |      |              |            |                     |
| 34  | NPT03S-06                                     | ปลด                                  | สับ                  |      | นฐ.          | SF6        | ร้านออดิโอ          |
| 35  | NPT03S-07                                     | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน         |      | นฐ.          | SF6        | ปากซอยเล้งเค้ง      |
| 36  | NPT-TP1                                       | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | NPT          |            |                     |
| 37  | NPT-TP2                                       | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | NPT          |            |                     |
| 38  | NPV-TP2                                       | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | NPV          |            |                     |
| 39  | NPT03VB-01                                    | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NPT          |            |                     |
| 40  | NPT08VB-01                                    | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NPT          |            |                     |
| 41  | NPV10VB-01                                    | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | NPV          |            |                     |
| 42  | *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***             |                                      |                      |      |              |            |                     |