



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖.....

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณผล.....

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา.....

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟส.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูงบริเวณวัดปู่บัว ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๔ สพ.๑	๓๑/๑๐/๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรง สูง บริเวณวัดปู่บัว	SF๖ชั่วคราว วัดปู่บัว	Disชั่วคราว	นายอนุพันธ์ สาดเนร โทร.๐๘๑-๗๓๘๗๖๑๗
*หมายเหตุ จุดปฏิบัติงานไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พ.ท.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) กฟส.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ ๔/๑๐/๖๗ จาก SF๖ชั่วคราว วัดปู่บัว ถึง Dis ชั่วคราว

ในวันที่ ๓๑.๑๐.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1580/67.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ ใจดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓.....

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

Ok...
(นายอนุพันธ์ สาดเนร)
๒๑.๑๐.๖๗
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

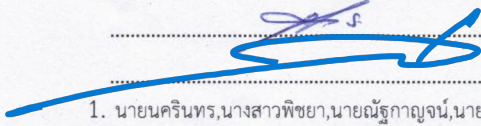
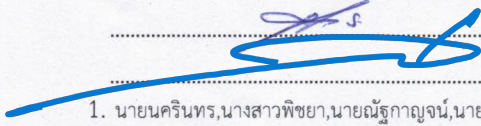
ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณวัดปู่บัว (SPA04)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 31 ต.ค. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ตัดต้นไม้ใกล้แนวแรงสูง SPA04 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1580/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 25 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. จิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		TP1 -
3	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB -
4	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
5	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
6	- ย้ายโหลด SPA04 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPC04						
7	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
8	SF6 ชค. SPA04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 วัดปู่บัว
9	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
10	DIS ชค. SPA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS วัดโพธิ์เจริญ
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
15	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		TP1 -
16	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB -
17	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
18	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB -
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
24	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		TP1 -
25	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
27	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
28	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	DIS ชค. SPA04	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดโพธิ์เจริญ
30	- ย้ายโหลด SPA04 บางส่วน กลับจาก SPC04						
31	SF6 ชค. SPA04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 วัดปู่บัว
32	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
33	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		TP1 -
34	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB -
35	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
36	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผปบ.กฟส.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟส.สพ.

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

ด้วยในวันที่...๓๑...เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๗... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. กฟส.สพ. มีแผนงานดับไฟฟ้า บริเวณ ...วัดปู่บัว-วัดโพธิ์เจริญ...เพื่อ...ตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูง...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเคอร์ ...๔... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๑... ตั้งแต่บริเวณ ..วัดปู่บัว-วัดโพธิ์เจริญ

กฟส.สพ. ได้มอบหมายให้นายนฤพนธ์ สาตเดมร พชง.๕ ผปบ.กฟส.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๙๑-๗๓๘๗๖๑๗..เป็นผู้ ควบคุมงานและให้..นายพิบูล ปานขำ ..ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟส.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงกลไกไลน์



ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูง

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก๊สไฟช็อตกราวด์ ๒ จุด
- ๓.แจ้งชุดกตัดต้นไม้ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผปบ.กฟส.สพ.

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รจก(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐