



การไฟฟ้านครหลวง
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.คบ.(ปบ) 1052 / 2567
ชื่อผู้รับ นายพจน์นันท พุฒิสวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline

1 พ.ย. 67

วันที่ 25 ต.ค. 2567
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟส.เดิมนางนางนพ ขอดับไฟวงจร DBA ๐๕ เพื่อปฏิบัติงานพาดสายไฟฟ้าแรงสูง ตามแผนผังสังเขบนแบบ
จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 05R-01 โคกช้าง	6,8 พ.ย.67	08.30 น.	17.00 น.	พาดสายไฟฟ้าแรงสูง	ดิสชั่วคราว แยกอู่รถเกี่ยว	DBA55-05 ตลาดนัดโคกช้าง	นายศันรินทร์ แก้วปานกัน โทร.080- 9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๗ ต.ยางนอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

3.1 เริ่มต้น Lat : ...14.874314... Long: ...100.132055.....

3.2 สิ้นสุด Lat : ...14.886899... Long: ...100.130757.....

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.คบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA5 จาก ดิสชั่วคราว ถึง DBA55-05
ในวันที่ 6 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1582/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรยุทธ งามโพธิ์ทอง ประสานงานการขอดับไฟกับ ๓ ของ กฟผ. ดิสศักดิ์ศรี

(นายอนุสรณ์ ธีรยุทธ งามโพธิ์ทอง)
๐๙.๕ กก. นพ. นพ. นพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. คบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... / แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น



ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

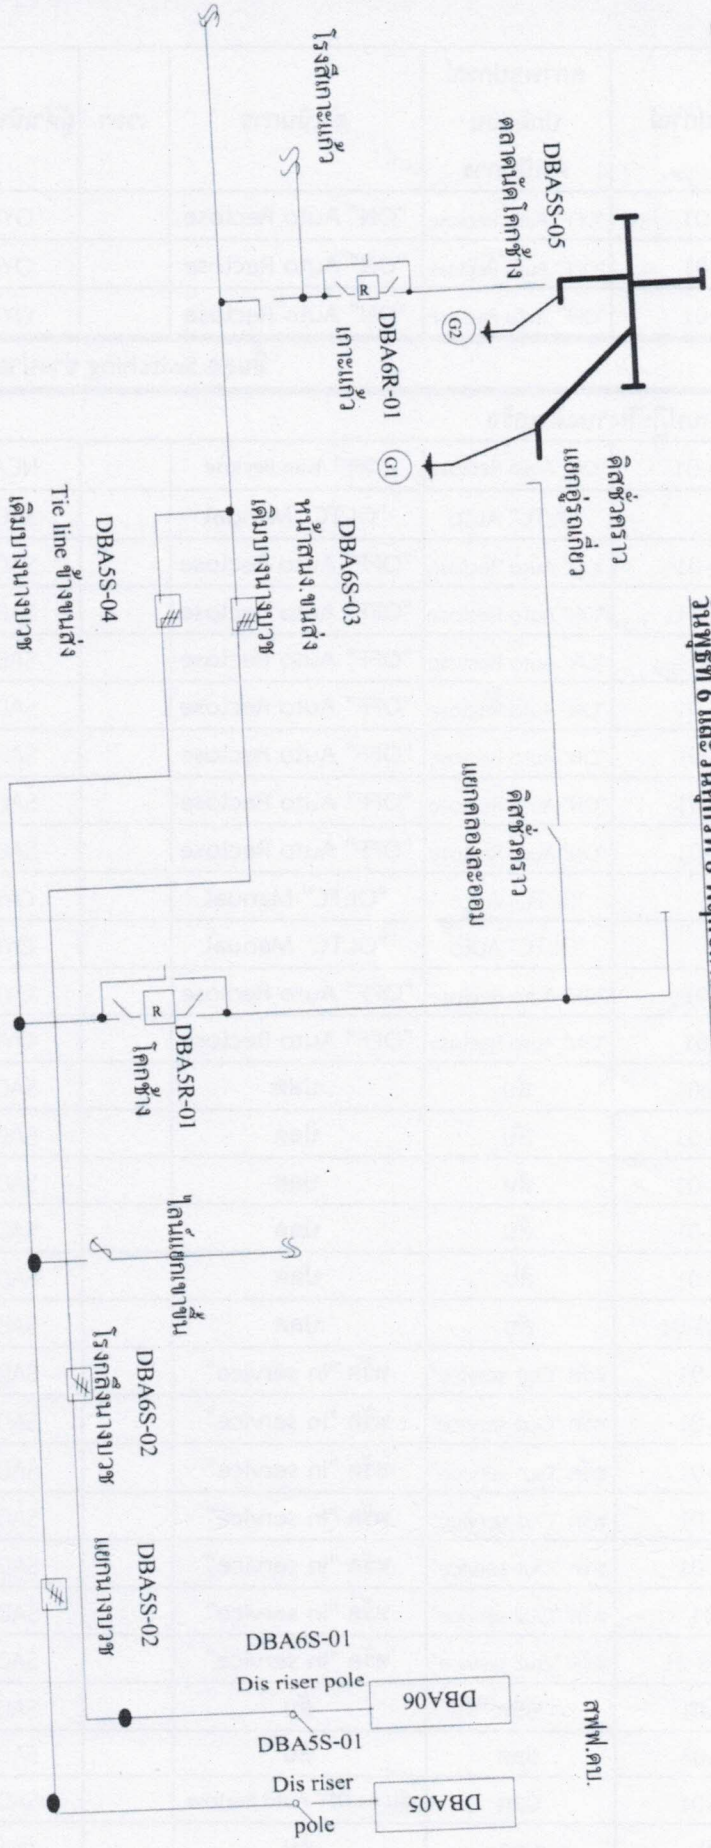
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านโคกช้าง (DBA05)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6,8 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA05	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1582/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	25 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. พิธีภัทร,สุภัชชา,ขุนทอง,ศักดิ์สิทธิ์,พนิต 2. ศุภสวัสดิ์,อนุสรณ์,วรรณพงษ์,มโนช 3. จิรวัดน์,วัฒนา,พิชชา,วีรวัชร,อมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R โคกช้าง
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
4	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แยกอูร์ถเกี่ยว
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
10	DBA05R-01	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R โคกช้าง
11	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	DBA05R-01	Normal	Nonreclosing		ดบ.		R โคกช้าง
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
17	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS แยกอูร์ถเกี่ยว
19	DBA05R-01	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R โคกช้าง
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
วงจร DBA5R-01 โครกช้าง ตั้งแต่ตู้ตัวกลางแยกตู้รถเกี่ยว ถึง DBA05S-05 ตลาดนัดโคกช้าง
วันที่ 6 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น.



ศฟฟ.คป.1.

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

วันที่ 6 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. คับไฟ

เพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน