



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๒๑๔/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิสราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอรุณ จรตล

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานพาดสายระบบ ๒๒ เควี โค้งมะขวิด-ริมคลองแนวตามแผนผังสังเขปแบบ
จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๕ KTE	๑๖ ต.ค.๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ชุดงาน ผจก.กทบ. พาดสายเคเบิลวงจรใหม่ ระบบ ๒๒ เควี บริเวณ โค้งมะขวิด-ป้อมตำรวจ ถึงริมคลองแนวลัด	Dis ชั่วคราว (D.๗) ริมคลองแนว เลข ส.ที่๒๗	Dis ชั่วคราว (D๖) ปากซอยย่อย ถึง SF๖ KTE ๐๕5-๐๗ โค้งมะขวิด	นายปรีชา แก้วสี ท.ผ.กส.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๑-๒๕๕๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๓ ราย จากการดับไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณเดชน์ พรหมสรินทร์ ตำแหน่ง พงช.๕ ผ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๐-๒๕๕๐๘๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอรุณ จรตล)

ตำแหน่งรจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ KTE 5 จาก DIS ริมคลองแนวลัด ถึง DIS ปากซอยย่อย; KTE 55-๐7
ในวันที่ 16 ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1595/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิ่งชา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๔๖๐๕๑๑๒๕๕๕ ๒๕๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

๒๕๖๕
ชั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแบบ ๒ แผ่น

เรียน ผจก. กทบ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี) -

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

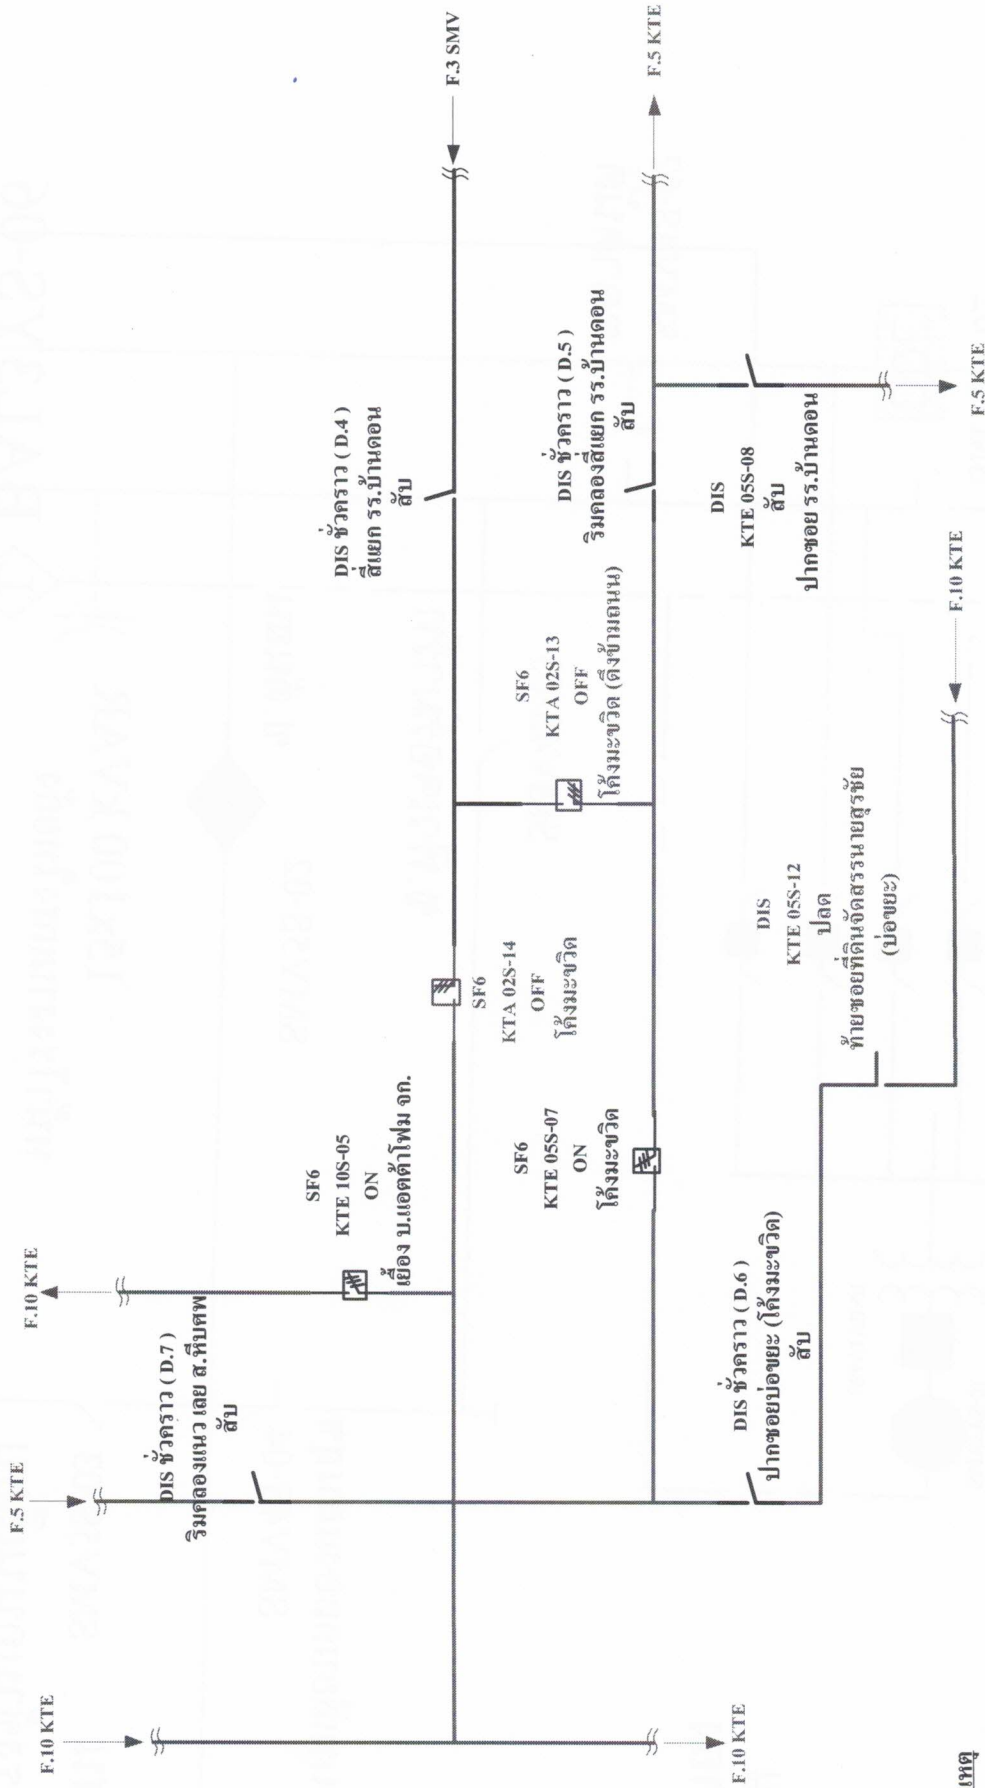
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณโค้งมะขวิด - ริมแนวคลองแนวลิซิด					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ต.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูงใหม่		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1595/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	6 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
4	KTE05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
5	KTE10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
6	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
7	SMVBR-03	Normal	Nonreclosing		SMV		R
8	ย้ายโหลด KTE 5 บางส่วนไปจ่ายจาก SMV 3						
9	KTA02S-13	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 โค้งมะขวิด (ดึงข้ามถนน)
10	KTE05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 โค้งมะขวิด
11	ย้ายโหลด KTE 5 บางส่วนไปจ่ายจาก KTE 10						
12	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		-
13	KTE05S-12	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ท้ายซอยจัดสรรนายสุรพล
14	DIS ชั่วคราว KTE 5	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ชั่วคราวปากซอยบ่อขยะ
15	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		-
16	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
17	DIS ชั่วคราว KTE 5	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ชั่วคราวริมคลองแนวเลย ส.ทีบศพ
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
19	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
20	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
21	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการเทสไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
22	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงาน ได้						
23	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
24	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
25	KTE05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
26	KTE10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
27	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
28	SMVBR-03	Nonreclosing	Normal		SMV		R

แผนผัง ก่อนตัดไฟ บริเวณตั้งแต่โค้งมะขวิด - ป้อมตำราวจิมคลองแนวลิซิด ก่อนถึงซอย ส.หีบศพ
 เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กทบ. ปฏิบัติงานพาดสายเคเบิลแรงสูงระบบ ๒๒ เควี วงจรใหม่ รองรับสถานี ๑ สค.๑๐ (ถาวร)

ขอตัดไฟวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

(กรณีจำเป็นเร่งด่วนตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(วร)-๑๗๐๘/๒๕๖๕ ลว. ๒ ส.ค. ๒๕๖๕ WBS:P-TDD 02.3-I-KTNN.A.0013)



มีผู้ให้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงานประมาณ ๓ ราย

หมายเหตุ

แผนผัง หลังดับไฟ บริเวณตั้งแต่โค้งมะขวิด - ป้อมตำรวจริมคลองแนววิถีคิด ก่อนถึงซอย ส.หีบศพ
 เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กทบ. ปฏิบัติงานพาดสายเคเบิลแรงสูงระบบ ๒๒ เควี วางจำหน่าย รองรับสถานีฯ ลก.๑๐ (ถาวร)

ขอตัดไฟวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

(กรณีจำเป็นเร่งด่วนตามอนุมัติที่ ก.๓ กวว.(วร)-๑๗๐๔/๒๕๖๕ ลว. ๒ ส.ก. ๒๕๖๕ WBS:P-TDD 02.3-I-KTNN.A.0013)

