



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ..ภ.๓.ทพภ.(ปบ)...../๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต

ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์ เซาว์รักษ์

Switching Deadline

4 พ.ย. 67

วันที่ ..๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า ภฟส.ท่ามะกา...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK๐๕S-๑๒
อบต.ท่าเสา สถานีท่ามะกา.๑...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..๒...แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๕	๕ พ.ย. ๖๗	๑๒.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	- สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK ๐๕S-๑๒ อบต.ท่าเสา	LBS.SF๖ TMK ๐๕S-๑๒ อบต.ท่าเสา (ด้านSource)	LBS.SF๖ TMK ๐๕S-๑๒ อบต.ท่าเสา (ด้านLoad)	นาย ธนวิษณุ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..ม.๓.ท่าเสา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ..นาย ธนวิษณุ อภิสิทธิ์เนตร.....ตำแหน่ง..... ทพ.ปบ.....โทร..๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายณัฏฐ์ เซาว์รักษ์)

ผจก.ภฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TMK05 จาก TMK05S-12 ถึง -
ในวันที่ 5 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 12-30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1597/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ..จิรพงษ์ เก่งมงคล..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนวิษณุ อภิสิทธิ์เนตร
29 ต.ค. 67

(นาย จิรพงษ์ เก่งมงคล)

จัดก. 5 ๖๓๓ น.ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.๓.ทพภ.

อก.บช.(ก๓),อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 TMK05S-12 อมต.ท่าเสา						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 พ.ย. 67	ระหว่าง	12.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมก.	งานที่ทำ	สับเปลี่ยน SF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1597/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	1 พฤศจิกายน 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤศจิกายน 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤศจิกายน 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMK04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ตลาดหวายเหนียว
3	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R ท่าเสา
4	ย้ายโหลด TMK05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก TMK01						
5	TMK04S-08	ปลด	สับ		ทมก.	SCADA	SF6 อนามัยหวายเหนียว
6	TMK05S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.	SCADA	SF6 อมต.ท่าเสา
7	แจ้งปลดจุดจัมป์ฝั่ง SOURCE, LOAD และ VT เข้า SF6 ออก (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)						
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
10	เมื่อผู้ควบคุมงาน ลงข้อมูลความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	ขณะ Hotline ปฏิบัติงานให้ทำการตั้ง Nonreclosing TMK04R-01 และ TMK05R-01 ไว้ตลอด						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
14	ตรวจสอบจุดจัมป์ฝั่ง SOURCE, LOAD และ VT เข้า SF6 เชื่อมแล้วเสร็จ (ปฏิบัติงานโดยวิธี Hotline)						
15	ย้ายโหลด TMK05 บางส่วนกลับจาก TMK01						
16	TMK05S-12	ปลด	สับ		ทมก.	SCADA	SF6 อมต.ท่าเสา
17	TMK04S-08	สับ	ปลด		ทมก.	SCADA	SF6 อนามัยหวายเหนียว
18	TMK04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ตลาดหวายเหนียว
19	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R ท่าเสา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

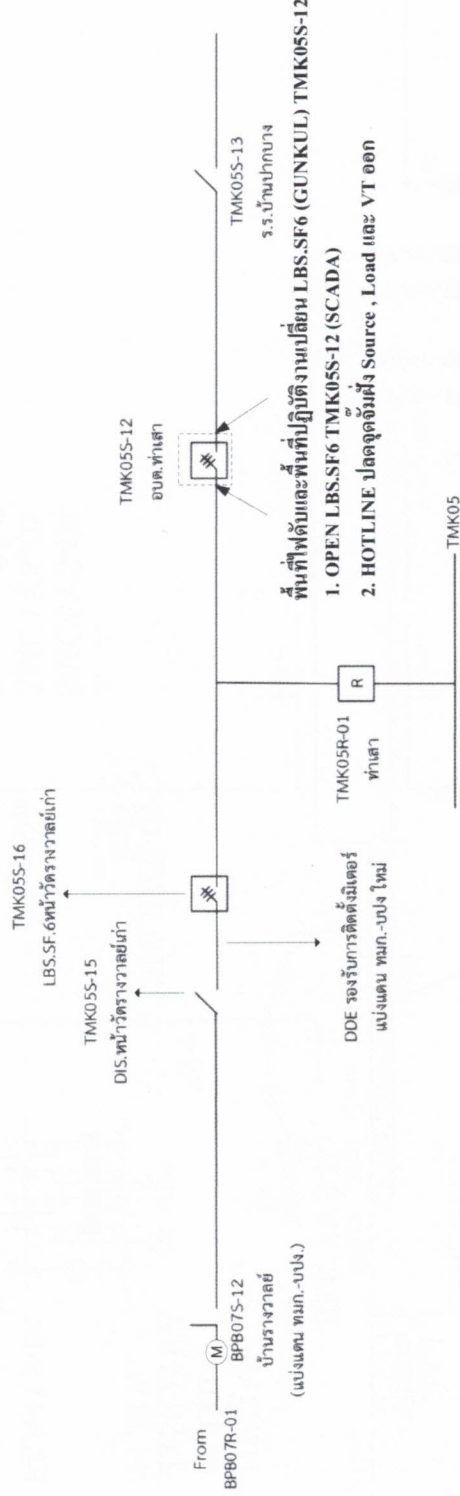

พื้นที่ที่ปิดและพื้นที่ปฏิบัติงานเปลี่ยน LBS.SF6 (GUNKUL) TMK05S-12

1. OPEN LBS.SF6 TMK05S-12 (SCADA)
2. HOTLINE ปิดจุดจ่ายฝั่ง Source , Load และ VT ออก