

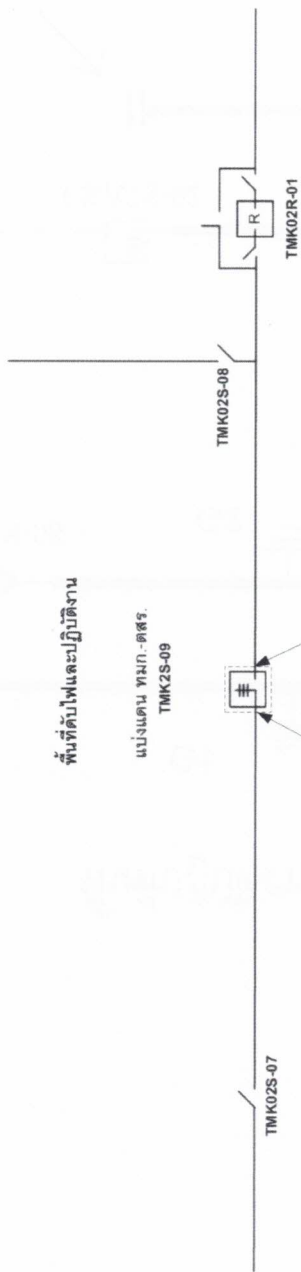


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	TMK02S-09 SF6 แบ่งแดน ทมก.-ตรส.		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7-พ.ย.-67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 (GUNKUL) ตามใบขอปฏิบัติงาน 1598/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, สุภัสษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
3	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		
4	ตรวจสอบ SF6 TMK02S-09 บริเวณแบ่งแดน ทมก.-ตรส. อยู่สถานะ "ปลด+ล๊อคคาน"						
5	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
6	แจ้งชุดปฏิบัติงานเปลี่ยน SF6 TMK02S-09 บริเวณแบ่งแดน ทมก.-ตรส. ได้						
7	ทำการตั้ง Manual วงจร TMK01 และ TMV02 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
สิ้นสุด Switching แรก							
8	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
9	ตรวจสอบ SF6 TMK02S-09 บริเวณแบ่งแดน ทมก.-ตรส. อยู่สถานะ "ปลด+ล๊อคคาน"						
10	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
11	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		
สิ้นสุด Switching							



พื้นที่ดับไฟและพื้นที่ปฏิบัติงานเปลี่ยน LBS.SF6 (GUNKUL) TMK02S-09

1. OPEN LBS.SF6 TMK02S-09

2. HOTLINE ปลดจุดอิมพีร์ Source , Load และ VT 000