



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

4 พ.ย. 67

.....

เลขที่ ..ก.๓.ทหมก.(ปบ)...../๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์..พีชราสุวรรณษ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์.เขาวรรักษ์

วันที่...๒๕.ตุลาคม.๒๕๖๗
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK๑๐S-๑๐
ร้านขายของเก่าคอนขมิ้น สถานีท่ามะกา.๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..๒..แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๑๐	๕ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๓๐ น.	- สับเปลี่ยน LBS.SF๖ (GUNKUL) TMK ๑๐S-๑๐ ร้านขายของเก่าคอนขมิ้น	LBS.SF๖ TMK ๑๐S-๑๐ ร้านขายของเก่าคอนขมิ้น (ด้านSource)	LBS.SF๖ TMK ๑๐S-๑๐ ร้านขายของเก่าคอนขมิ้น (ด้านLoad)	นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์เนตร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..ม.๕.คอนขมิ้น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย.ธนวิทย์.อภิสิทธิ์เนตร.....ตำแหน่ง หน.ปบ.....โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ✓ ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)
ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMK10 จาก TMK10S-10 ถึง TMK10S-10
ในวันที่ ๕.๗.๖.๖7 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1599/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักสิทธิ์ โอสมะรอด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.ท่ามะกา อภิสิทธิ์เนตร

ลงชื่อ.....
(นาย ตักสิทธิ์ โอสมะรอด)
ว.ก. 5 ทท.ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก.....
อก.บข.(ก๓),อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... ๒..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น
ผจพ..... (สถานี.....)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ภ.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|--|---|----------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ ร้านขายของเก่าดอนขมิ้น | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 5 พ.ย. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 12.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.ทมก. | งานที่ทำ | สับเปลี่ยน SF6 ทดแทนผลิตภัณฑ์เก่า
TMK10S-10 (SF6 ร้านขายของเก่าดอนขมิ้น) | | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1599/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | วันที่ | 31 ตุลาคม 2567 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | |  | วันที่ | 31 ตุลาคม 2567 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ | 31 ตุลาคม 2567 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | 1. พีรภัทร, สุภัชชา, ขุนทอง, ศักดิ์สิทธิ์, พนิด
2. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช
3. จิรวัดน์, วัฒนา, พิชา, วีรวัชร, อมร | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ สับเปลี่ยน SF6 ทดแทนผลิตภัณฑ์เก่า TMK10S-10 (SF6 ร้านขายของเก่าดอนขมิ้น) ปฏิบัติงานโดยวิธีออนไลน์							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		TP1 -
3	TMK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		CB -
4	TMK10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		R		R แยกลูกแกดดอนขมิ้น
5	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	ต.1	KT4A -
6	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	ต.1	KT6A -
7	BPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	ต.1	CB -
8	BPB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	ต.1	CB -
9	- ย้ายโหลด TMK10 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก BPB11						
10	TMK09S-11	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 โฉวเฮงหมง
11	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB	BPB	CB ขนนานบัส
12	BPB11S-21	ปลด	สับ		ทมก.		DIS แบ่งแดน ทมก.-กรณ.
13	TMK09S-11	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 โฉวเฮงหมง
14	TMK10S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.	SCADA	SF6 ร้านขายของเก่าดอนขมิ้น
15	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB	BPB	CB ขนนานบัส
16	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
18	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		TP1 -
19	TMK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB -
20	TMK10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		R		R แยกลูกแกดดอนขมิ้น
21	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	ต.1	KT4A -
22	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	ต.1	KT6A -
23	BPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	ต.1	CB -
24	BPB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	ต.1	CB -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
27	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
28	ตรวจสอบสถานะ TMK10S-10 (SF6 รั้นขายของเก๋าดอนขมิ้น) อยู่สถานะ "ปลด" โขว์ "OFF.Lock คาน"						
29	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		TP1 -
30	TMK09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		CB -
31	TMK10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		R		R แยกลูกแกดดอนขมิ้น
32	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	ต.1	KT4A -
33	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	ต.1	KT6A -
34	BPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	ต.1	CB -
35	BPB11VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	ต.1	CB -
36	- ย้ายโหลด TMK10 บางส่วน กลับจาก BPB11						
37	TMK10S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมก.	SCADA	SF6 รั้นขายของเก๋าดอนขมิ้น
38	TMK09S-11	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	โล้วเฮงหมง
39	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB	BPB	CB ขนานบัส
40	BPB11S-21	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS แบ่งแดน ทมก.-กรญ.
41	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB	BPB	CB ขนานบัส
42	TMK09S-11	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 โล้วเฮงหมง
43	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		TP1 -
44	TMK09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		CB -
45	TMK10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		R		R แยกลูกแกดดอนขมิ้น
46	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	ต.1	KT4A -
47	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	ต.1	KT6A -
48	BPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	ต.1	CB -
49	BPB11VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	ต.1	CB -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

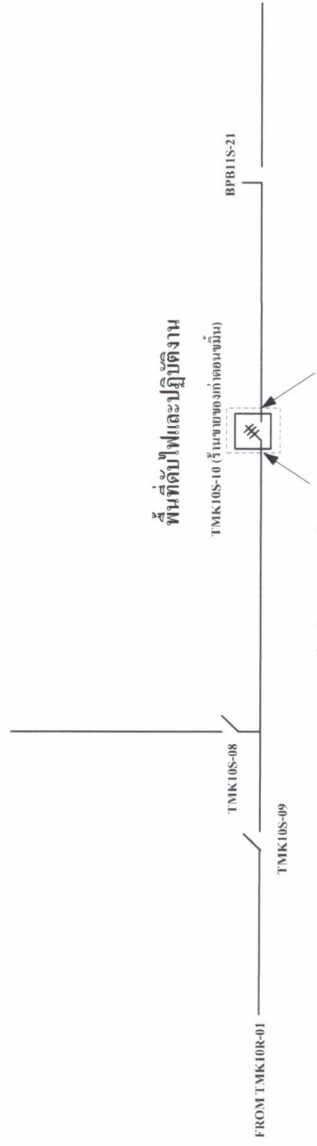

พื้นที่ไฟและปฏิบัติงาน

TMK10S-10 (รับแรงดันจาก 10KV มายัง 21KV)

พื้นที่ไฟและพื้นที่ปฏิบัติงานเปลี่ยน LBS-SF6 (GUNKUL) TMK10S-10

- 1. OPEN LBS-SF6 TMK10S-10 (SCADA)
- 2. HOTLINE ปิดจุดฉิ่ง Source , Load และ VT ออก