



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กนช.(นพ.) ๓๔๑๔ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโหดทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.นช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า AVR หนองรี
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๑ ธ.ค. ๖๔	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๐๐ น.	ขอตัดไฟ AVR หนองรี โดย สับ Bypass , ปลดใบมีดด้าน Source และด้าน Load เพื่อ ตรวจสอบการทำงาน	-	-	นายเรีกรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีกรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศว.๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.นช.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.นช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ BCP05 จาก ถึง
ในวันที่ 18 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1602/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ก.ว.ว. (ชื่อ) ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เรีกรัก ดิยะตาม

26 พ.ย. 64

(ชื่อ) นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๒๕

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น


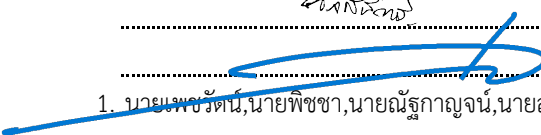
ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------|----------------|--------|-------------------|-----------|----------------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบ้านหนองรี | | | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 1 ธ.ค. 64 | เวลา | 09.00 | น. ถึง | 1 ธ.ค. 64 | เวลา | 16.30 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษา AVR | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1602/2564 | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ | | | | | วันที่ | 26 พฤศจิกายน 2564 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | | วันที่ | 26 พฤศจิกายน 2564 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | | | วันที่ | 26 พฤศจิกายน 2564 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | | | | | (กะ1 | 00.00 น. - 08.00 น.) | |
| | | | | | | (กะ2 | 08.00 น. - 16.00 น.) | |
| | | | | | | (กะ3 | 16.00 น. - 24.00 น.) | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะ Recloser ป้องกัน AVR รหัส BOP05R-03 อยู่สถานะปลด						
3	ตรวจสอบสถานะ Load break Switch SF6 (Bypass) ของ AVR รหัส BOP05R-03 อยู่สถานะปลดพร้อมล๊อคคาน						
4	ตรวจสอบสถานะใบมีดด้าน Source, ใบมีดด้าน Load ของ AVR รหัส BOP05R-03 อยู่สถานะปลด						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
6	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ไฟดับเรียบร้อยจึงให้ทำการ Short Ground ก่อนปฏิบัติงาน						
7	เมื่อทำการ Short Ground จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
8	แจ้ง กบข.(ก3) ให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
9	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
10	ตรวจสอบสถานะ Recloser ป้องกัน AVR รหัส BOP05R-03 อยู่สถานะปลด						
11	ตรวจสอบสถานะ AVR รหัส BOP05R-03 สถานะ Auto OLTC อยู่ตำแหน่ง Manual						
12	ตรวจสอบสถานะ AVR รหัส BOP05R-03 ให้อยู่ที่ตำแหน่ง Tap 1						
13	ตรวจสอบสถานะ AVR รหัส BOP05R-03 สถานะ Switch Block Ground อยู่ตำแหน่ง Normal						
14	BOP05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BOP		-
15	เมื่อทำการปลด Short Ground จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
16	แจ้ง กบข.(ก3) ทำการสับใบมีดด้าน Source ของ Recloser ป้องกัน AVR รหัส BOP05R-03 บ้านหนองรีเข้าได้ทั้ง 3 เฟส						
17	BOP05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		หปร.		R หนองรี
18	BOP05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BOP		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						