



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๒๓๓ ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรตล

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานขยายเขตแรงสูงและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน = ๒ = แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๒ KTE	๒๓ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขยายเขตแรงสูงปักเสาเข็ม ใต้ไลน์ ๒ วงจร และติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสา บริเวณเลยเชิงสะพานท่าจีน ฝั่งทางไฟบ้านแพ้ว (ตรงข้าม โรงเหล็กกรุงเทพฯ)	Dis KTE ๐๒S-๑๑ เชิงสะพานท่าจีน	Dis KTE ๐๒S-๐๕ ตรงข้ามร้าน ของเก่าญี่ปุ่น	นายปรีชา แก้วสีม่วง ท.กส.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๑-๒๕๕๕๐๘๗
๒	๐๗ KTE	๒๓ ต.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Dis KTE ๐๗S-๑๐ เชิงสะพานท่าจีน	Dis KTE ๐๒S-๐๖ ตรงข้ามร้าน ของเก่าญี่ปุ่น SF๖ KTE ๐๗S-๐๓ หน้าร้านขาย ของเก่าญี่ปุ่น	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบประมาณ ๕๐ ราย จากการดับไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณณเศรษฐ์ พรหมสินทร์ ตำแหน่ง พชง.๕ ผ.บ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๐-๒๕๕๕๐๘๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ก.ร.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอารุณ จรตล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทพิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัดเคอร์ KTE02 จาก KTE9S-11 ถึง KTE 2S-05
ในวันที่ 23 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1611/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิกัดเคอร์ KTE07 จาก KTE2S-10 ถึง KTE9S-06, KTE2S-03
ในวันที่ 23 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1611/65

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ คุ้มทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณณเศรษฐ์ พรหมสินทร์

(นายอภิสิทธิ์ คุ้มทอง
จ.ก.4 กทบ.กทบ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ., ผจก.๕๒(ชว.), กฟอ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถาปนา)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณเชิงสะพานท่าจีน ฝั่งไปบ้านแพ้ว (วงจร KTE02,07)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ขยายเขตปักเสาเข็มไลน์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1611/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง			วันที่	13 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
4	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load 7.2 MW
5	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		Load 1.8 MW
6	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
7	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		-
8	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	R	รีโมทลงดำเนิน
9	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.	R	แยกวัดราช
10	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
11	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	-
12	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วนไปรับไฟจาก SMB12						
13	KTE02S-08	ปลด	สับ		สค.		SF6 แยกวัดเกาะ
14	KTE02S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามร้านอาหารแหลม
15	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วนไปรับไฟจาก BNP04 และย้ายโหลด KTE07 บางส่วนไปรับไฟจาก BNP10						
16	BNP04S-12	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 รีโมทลงดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
17	KTE07S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ก่อนป้อมตำรวจ
18	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		CB ขนานบัส
19	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB ขนานบัส
20	KTE02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS คริวสมัยเก่า
21	KTE07S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.	SCADA	SF6 ร้านขายของเก่าญี่ปุ่น
22	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		CB ขนานบัส
23	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB ขนานบัส
24	เมื่อพร้อมดับไฟ						
25	KTE02S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS เชิงสะพานท่าจีนฝั่ง บพว.(ล่าง)
26	KTE07S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS เชิงสะพานท่าจีนฝั่ง บพว.(บน)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.กระทู้มแบน ทราบ						
28	แจ้ง กฟอ.กระทู้มแบน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
29	แจ้ง กฟอ.กระทู้มแบน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
30	แจ้ง กฟอ.กระทู้มแบน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
31	แจ้ง กฟอ.กระทู้มแบน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
32	แจ้ง กฟอ.กระทู้มแบน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
33	หลังจาก กฟอ.กระทู้มแบน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
34	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
35	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
36	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
37	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
38	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
39	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		
40	BNP04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		
41	BNP10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		
42	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
43	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB	-	-
44	แจ้ง กฟอ.กระทู้มแบน ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
45	หลังจาก กฟอ.กระทู้มแบน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
46	แจ้ง กฟอ.กระทู้มแบน ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
47	แจ้ง กฟอ.กระทู้มแบน ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
48	แจ้ง กฟอ.กระทู้มแบน ให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
49	แจ้ง กฟอ.กระทู้มแบน ให้ทำการปลด Short Ground จุด G4						
50	แจ้ง กฟอ.กระทู้มแบน ให้ทำการปลด Short Ground จุด G5						
51	หลังจาก กฟอ.กระทู้มแบน ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
52	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
53	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
54	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
55	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
56	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
57	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		
58	BNP04R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		
59	BNP10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		
60	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
61	SMB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
62	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
63	KTE02S-11	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	เชิงสะพานทำเงินฝั่ง บพว.(ล่าง)
64	KTE07S-10	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	เชิงสะพานทำเงินฝั่ง บพว.(บน)
65	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วนกลับจาก BNP04 และย้ายโหลด KTE07 บางส่วนกลับจาก BNP10							
66	KTE07S-03	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6	ร้านขายของเก่าญี่ปุ่น
67	KTEBVB-01	ปลด	สับ		KTE		CB	ขนานบัส
68	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		CB	ขนานบัส
69	KTE02S-05	ปลด	สับ		กทบ.		DIS	คิ้วสมัยเก่า
70	KTEBVB-01	สับ	ปลด		KTE		CB	ขนานบัส
71	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		CB	ขนานบัส
72	BNP04S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6	ริมคลองดำเนินตรงข้ามวัดสวนส้ม
73	KTE07S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6	ก่อนป้อนตำรวจ
74	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วนกลับจาก SMB12							
75	KTE02S-09	ปลด	สับ		กทบ.		SF6	ตรงข้ามร้านอาหารแหลม
76	KTE02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6	แยกวัดเกาะ
77	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
78	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE			
79	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
80	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE			
81	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP			
82	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP			
83	BNP04R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.			
84	BNP10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.			
85	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
86	SMB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

แผนผัง ก่อนตัดไฟฟ้า บริเวณตั้งแต่เชิงสะพานทำเงินฝั่งไป กฟฟ.บพว. ถึงฝั่งตรงข้ามร้านขายของเก่าญี่ปุ่น
 เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กทบ. ปฏิบัติงานขยายเขตปีกเสาแรงสูงแซมปลั๊ก และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาใหม่

ขอตัดไฟวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.


(กรณีจำเป็นเร่งด่วนตามอนุมัติที่ ก.๓ กทบ.(บค)-๐๖๔/๒๕๖๕ ลว. ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๕ WBS:C-๖๕-I-KTNCS.๐๖๔.๐๒๑)

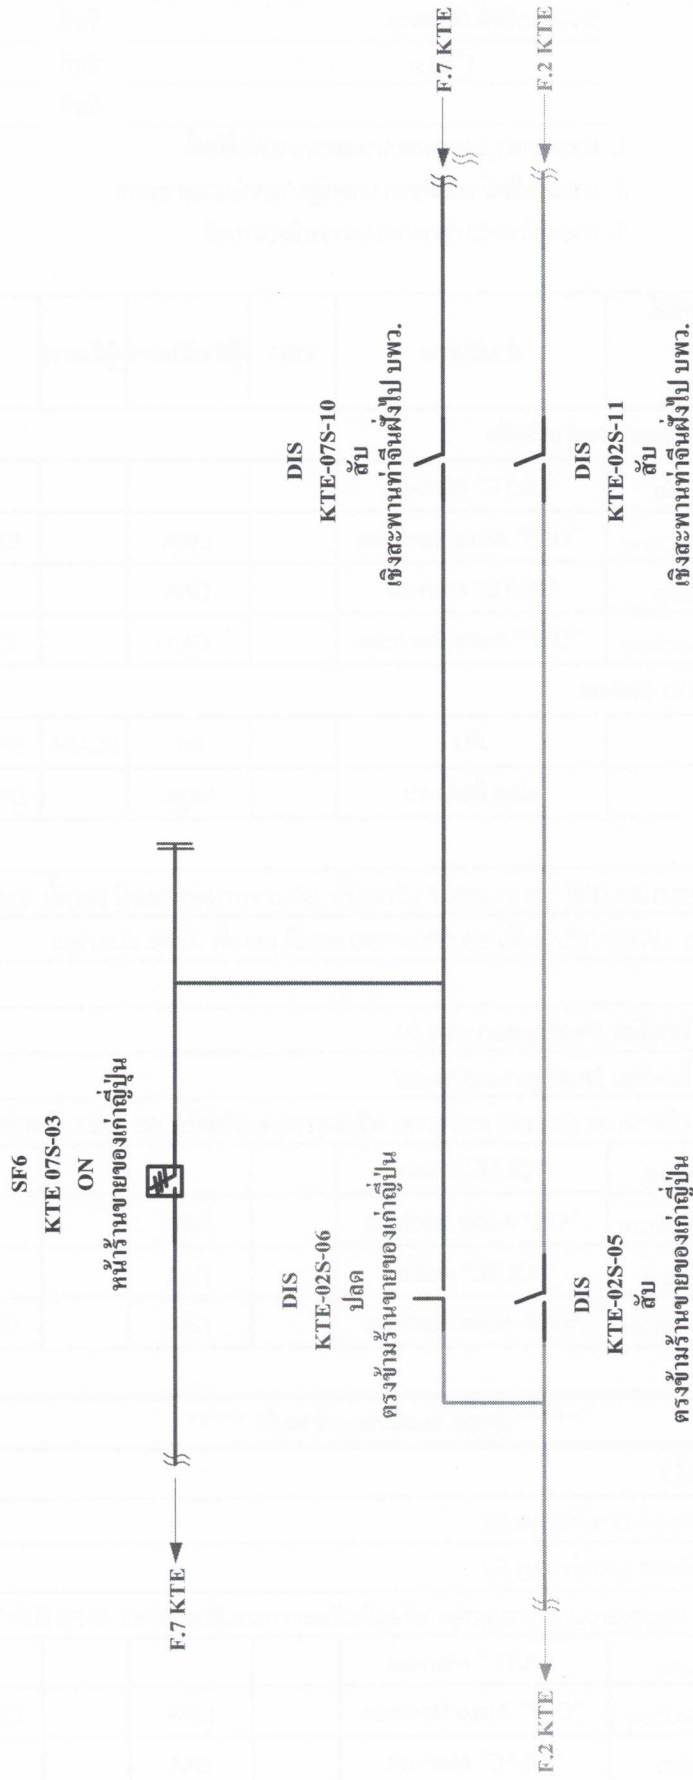

หมายเหตุ

มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงานประมาณ ๕๐ ราย

แผนผัง หลังดับไฟ บริเวณตั้งแต่เชิงสะพานท่าจีนฝั่งไป กฟฟ.บพว. ถึงฝั่งตรงข้ามร้านขายของเก่าญี่ปุ่น
 เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กทบ. ปฏิบัติงานขยายเขตปกเสาส่งแรงสูงแม่เหล็ก และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาใหม่
 (กรณีจำเป็นเร่งด่วนตามอนุมัติที่ ก.๓ กทบ.(บค)-๑๖๔/๒๕๖๕ ลว. ๒๕ ส.ก. ๒๕๖๕ WBS:C-๖๕-I-KTNCS.๐๑๖๔.๐๒๑)

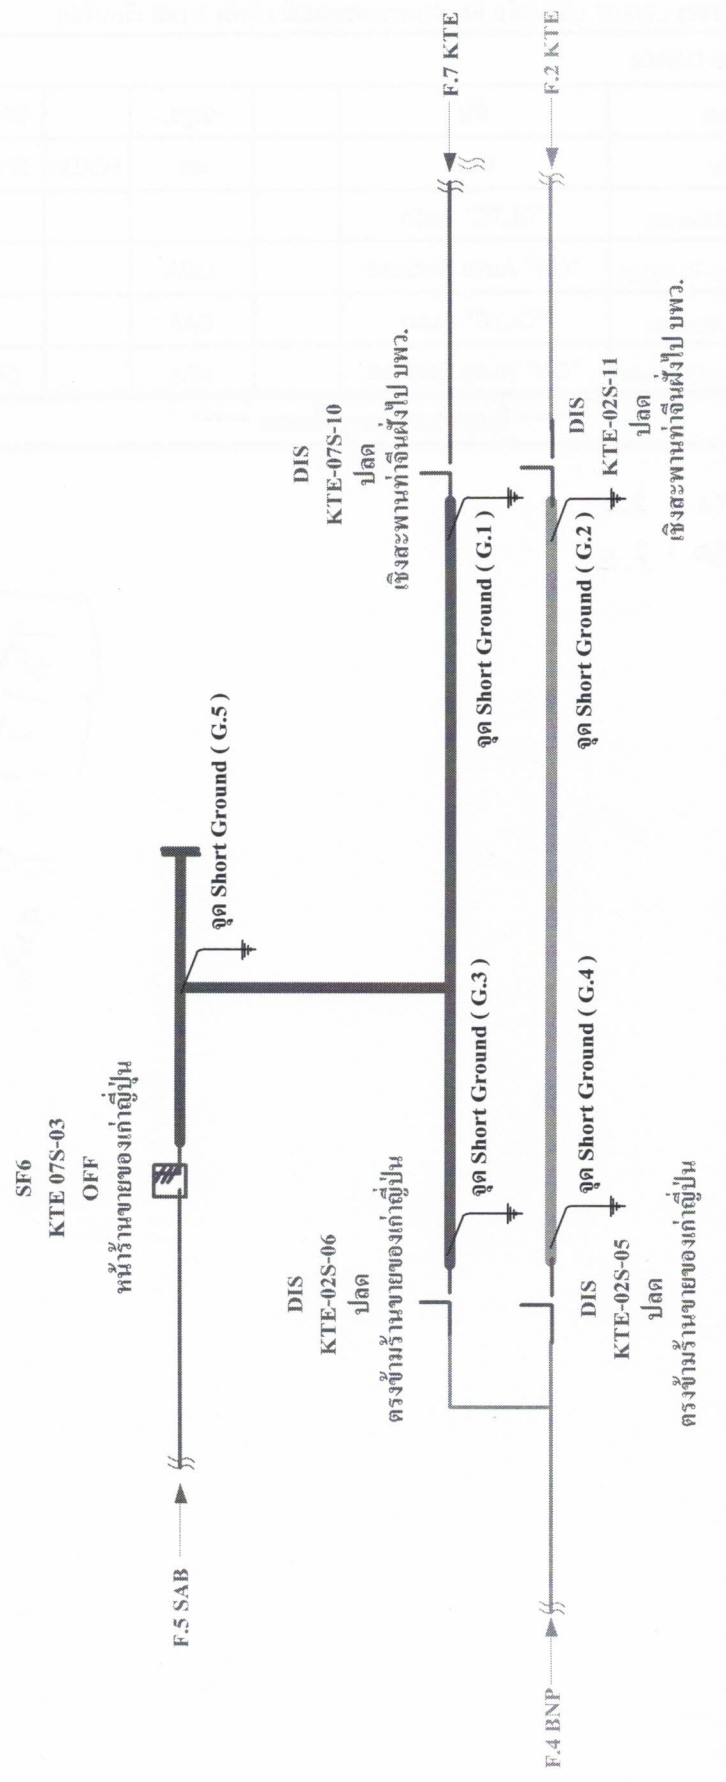

หมายเหตุ

มีผู้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานประมาณ ๕๐ ราย

เส้นทึบสีเหลือง ไลน์วงจรฟีดเดอร์ ๒ กทบ.๕ ดับไฟปฏิบัติงาน

เส้นทึบสีเหลือง ไลน์วงจรฟีดเดอร์ ๑ กทบ.๕ ดับไฟปฏิบัติงาน

จุด Short Ground (G.1 - G.5)

