



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายพชรนันท์ พชรวิฑูรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจรรพฤกษ์

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๑ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPT02	17-18 ตุลาคม 2565	17 ตุลาคม 8.30 น.	18 ตุลาคม 17.00 น.	ปรับปรุงระบบจะ หน่ายเปลี่ยนหัว เสาเป็น CCB บริเวณถนนเพชร เกษมฝั่งซ้าย นครปฐม	DIS ชด โรง กระจกกระจก	NCA2S-13 ศูนย์ฮอนด้า	นายพรหมแดน สุทธิงาม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรหมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒ / ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย...ศรีจรรพฤกษ์)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ NPT02 จาก Dis. รังราว โรงจกกระจก ถึง NCA2S-13  
ในวันที่ 17-18 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1613/2565  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สุภาวศักดิ์ แห่ง ผคฟ. ประสานงานการขอตัดไฟกับ ช่างธีรชัย โพธิ์ชัย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟจ. ๖๕  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

(นายสุภาวศักดิ์ แห่งผคฟ.)  
๒๐ ก.ย. ๖๕



ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. - (สถานี - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

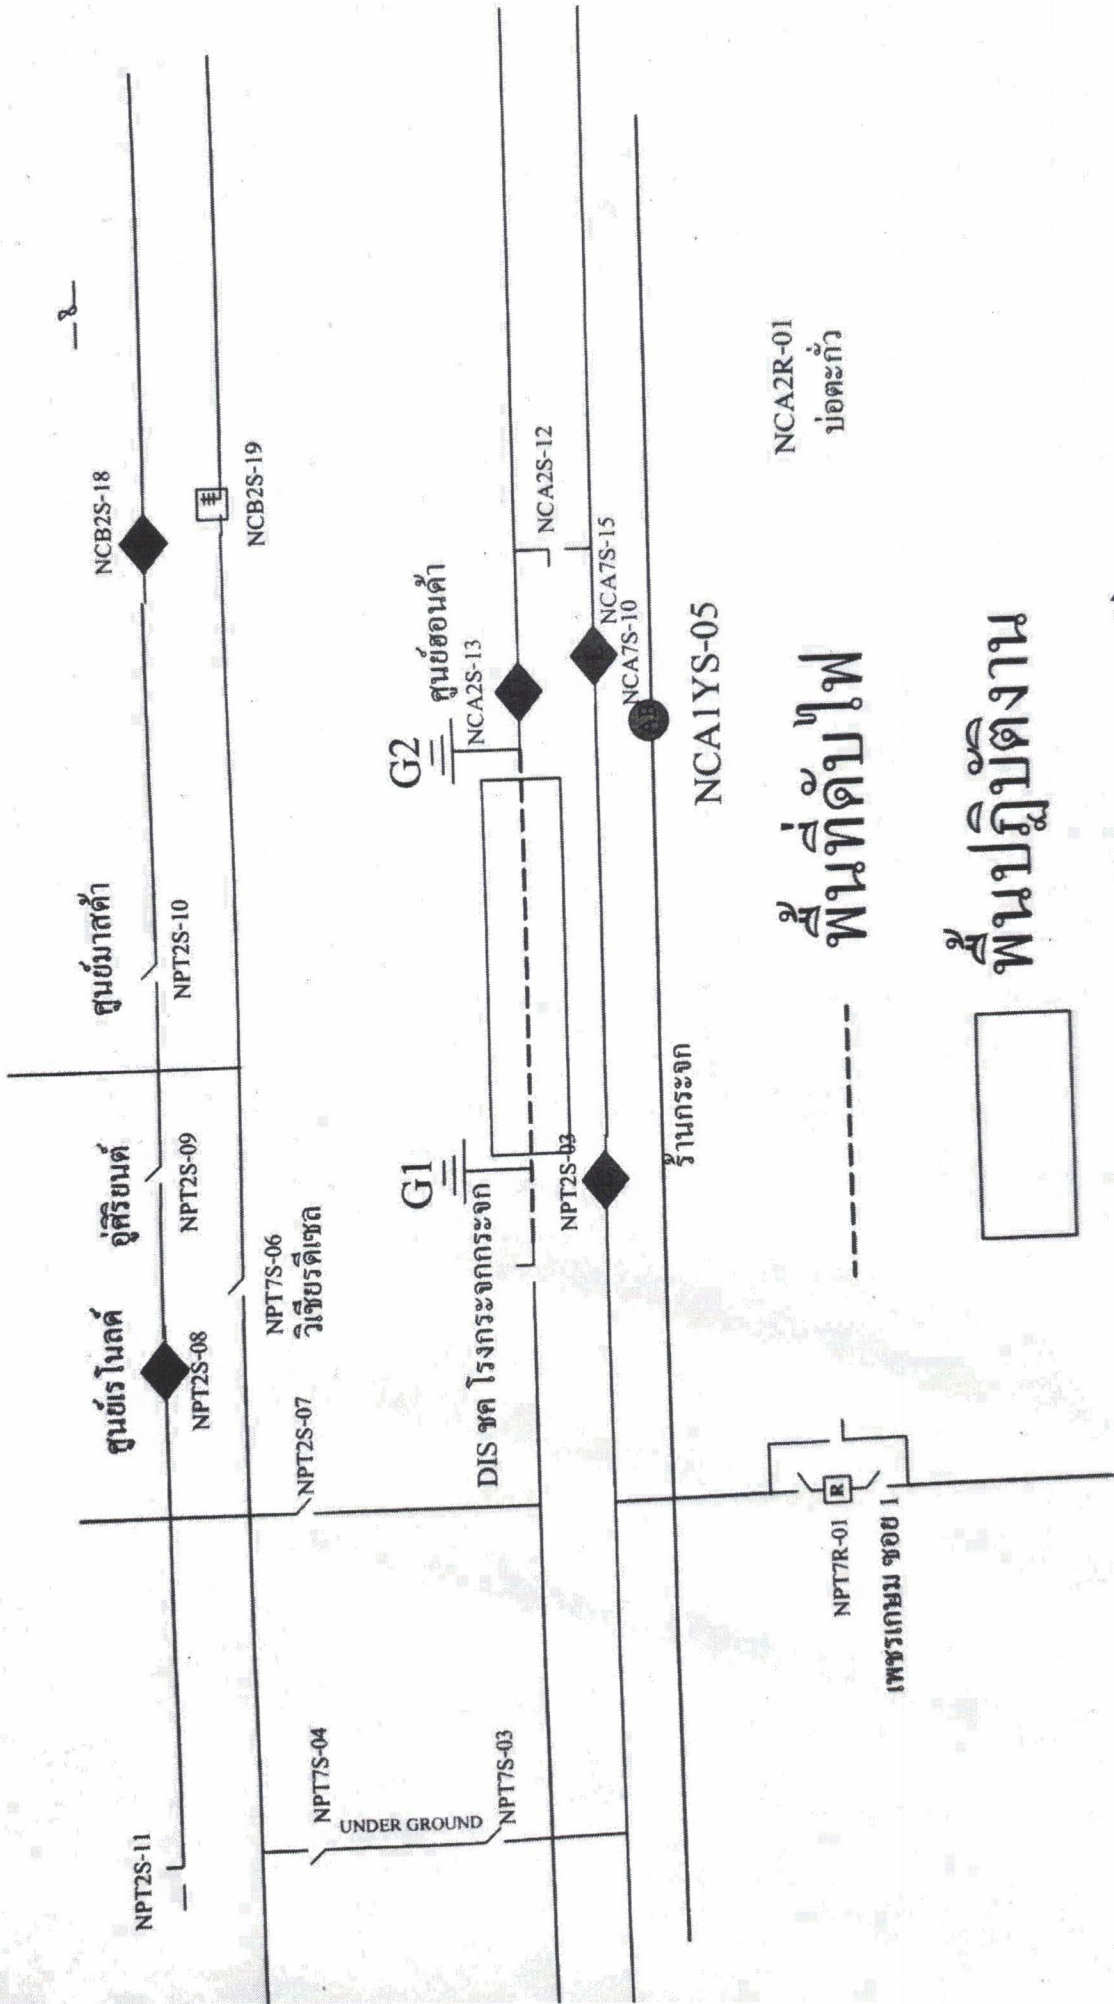
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้านครปฐม (วงจร NPT07)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17-18 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1613/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดง			วันที่	13 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	Dis. ชั่วคราว NPT02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชค.ร้านกระจก
5	แจ้ง กฟจ.นครปฐม ให้ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส NCA02S-13 (ศูนย์ฮอนด้า) อยู่ตำแหน่ง "Off พร้อมล็อคคาน"						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.นครปฐม ทราบ						
7	แจ้ง กฟจ.นครปฐม ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้ง กฟจ.นครปฐม ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
9	หลังจาก กฟจ.นครปฐม ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
10	ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร NPT07VB-01 ไว้ตลอดขณะปฏิบัติงาน						
11	NPT02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
12	แจ้งผู้ กฟจ.นครปฐม ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
13	หลังจาก กฟจ.นครปฐม ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 18 ต.ค. 65						
14	แจ้ง กฟจ.นครปฐม ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟจ.นครปฐม ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
16	หลังจาก กฟจ.นครปฐม ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	NPT02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	Dis. ชั่วคราว NPT02	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชค.ร้านกระจก
20	NPT02VB-01 <i>7VB01</i>	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



NCA2R-01  
บ่อตะกั่ว

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

ร้านกระจก

NCAIYS-05

NPT7R-01  
เพชรเกษม ซอย 1

NPT7S-04  
UNDER GROUND  
NPT7S-03

ศูนย์ขาด

ตู้รีเลย์

ศูนย์บริการ

G1

G2

DIS ขต โรงกระดาษจาก

ศูนย์ขาด

เพชรเกษม ซอย 1