



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทท.(ปบ.) ๑๔๓๒ /๑๕๖๖ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิศวาสวรรณชล. ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายขจรเดช นิยมศิริ ตำแหน่ง ร.จก.(ท) กฟอ.พุทธมณฑล

ด้วยการไฟฟ้า อ.พุทธมณฑล จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีไฟฟ้า พุทธมณฑล ๒
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	PMB10	๒ พ.ย. ๖๖	๑๐.๐๐	๑๕.๐๐	แก้ไขจุดร้อนที่สวิตช์ไบเมค PMB10S-03, PMB10S-09 **ปฏิบัติงานโดยชุดชอทไลน์ กระเช้า**	- PMB10S-03 - PMB10S-09	- -	นายปณต ประดิษฐ์เจริญ พงษ.๖ ผบ.กฟอ.พทท. ๐๘๙-๘๗๕๑๑๗๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปราโมทย์ เบลุจทรัพย์ ตำแหน่ง พงษ.๗ ผบ.บ. โทร. ๐๙๐-๙๖๒๙๑๓๒
 พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
 (นายขจรเดช นิยมศิริ)
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
 ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล
 ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียบน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิวาธรรมาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ PMB10 จาก PMB10S-03 ถึง PMB10S-09
 ในวันที่ 2 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1621/2566
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรพงษ์ ทอนจ้อย ประสานงานการดับไฟกับ นายปราโมทย์ เบลุจทรัพย์



(Signature)
 (นายศุภสวัสดิ์ เทียนผอบ)
 ๒๑.๑.5 ทน. ทน.ท.

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียบน ผจก. กฟอ. พทท.
 อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... 1 แผ่น
 แผนผังแนบ..... 1 แผ่น
 ผจพ..... (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	PMB10S-03(ปากซอยโรงพยาบาลพุทธมณฑล),PMB10S-09(ร้านกึ่งมินิมาร์ท)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 พ.ย. 66	ระหว่าง	10.00 น.	ถึง	15.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.พทท.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1621/2566		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	31 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมน 2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แก้ไขจุดร้อนที่ PMB10S-03 ปากซอยโรงพยาบาลพุทธมณฑล						
3	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
4	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
5	*ย้ายโหลด PMB10 บางส่วนไปรับไฟจาก PMB08*						
6	PMB08S-06	ปลด	สับ		พทท.		DIS ร้านเจ้าทะเล
7	PMB10S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		DIS UG ปากซอย รพ.พุทธมณฑล
8	แจ้ง Hotline กระเช้า ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ PMB10S-03(ปากซอยโรงพยาบาลพุทธมณฑล) ได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่แรก							
9	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ PMB10S-03(ปากซอยโรงพยาบาลพุทธมณฑล) แล้วเสร็จแก้ไขจุดร้อน PMB10S-09 ต่อ						
10	แก้ไขจุดร้อนที่ PMB10S-09 ร้านกึ่งมินิมาร์ท						
11	PMB10S-03	ปลด	สับ		พทท.		DIS UG ปากซอย รพ.พุทธมณฑล
12	PMB10S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ร้านกึ่งมินิมาร์ท
13	แจ้ง Hotline กระเช้า ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ PMB10S-09(ร้านกึ่งมินิมาร์ท) ได้						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงที่สอง							
14	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ PMB10S-09(ร้านกึ่งมินิมาร์ท) แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
15	*ย้ายโหลด PMB10 บางส่วนกลับคืนจาก PMB08*						
16	PMB10S-09	ปลด	สับ		สพร.		DIS ร้านกึ่งมินิมาร์ท
17	PMB08S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทท.		SF6 ตรงข้ามศักดิ์ศรีเจมอม
18	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
19	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ...ผบ.กฟอ.พทท. ถึง ...ผจก.กฟอ.พทท.
เลขที่ วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๖
เรื่อง ...รายงานผลการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำ FM-OM-23/02

เรียน ผจก./รจก.(ท)/หม.ปบ.

กระหมุดตรวจระบบจำหน่าย แรงสูง แรงต่ำ หม้อแปลง.....ระบบ.....เฟส.....สาย ขนาด.....เควีเอ
หมายเลข พี.อี.เอ.....จ่ายจากฟีดเดอร์.....๑๐.....สถานี.....พุทธมณฑล.๒.....
บริเวณ...DIS UG หน้า 7-11 ปากซอยโรงพยาบาลพุทธ PMB10S-03.....พบว่าสภาพชำรุดหรือผิดปกติ
คือ พบจุดร้อนทางปลาทั้ง ๓ เฟส.....
เห็นควรดำเนินการ.....แก้ไขเร่งด่วน.....

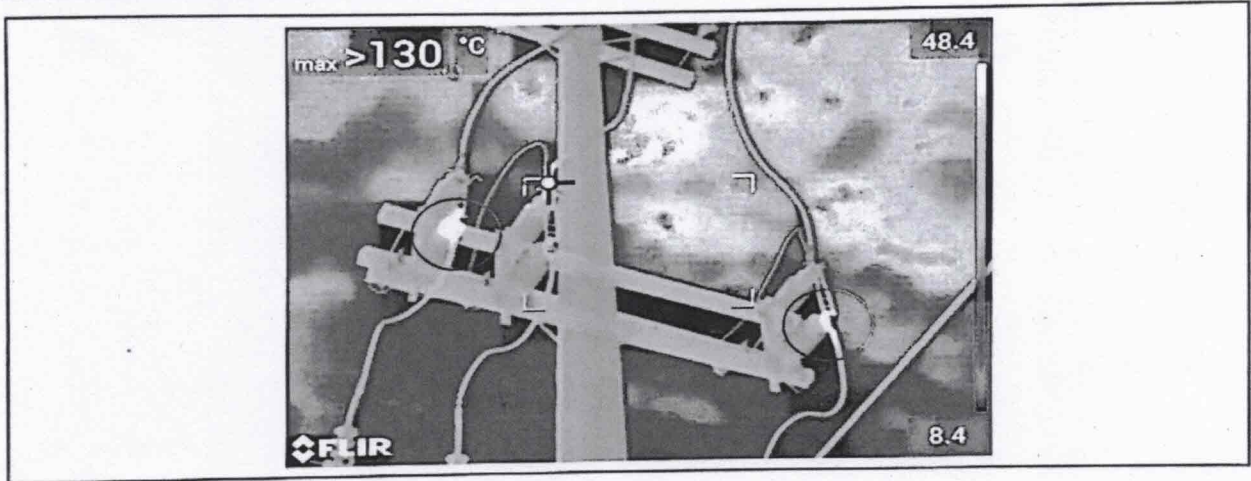

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

ธีรสินธ์

(นายชัยสิทธิ์ ตุ่มทองคำ) ผู้สำรวจ

ผู้สำรวจตำแหน่ง..... พชง.๖

อนุมัติ

(นายชจรเดช นิยมศิริ)
รจก.(ท) บัญชีงานแทน
ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ให้.....

(นายชจรเดช อินแท้ง)

หม.มต.รักษาการหม.ปบ.

อุปกรณ์

- | | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|--------------------------|------------|-------|
| 1. รหัส..... | 102042 0106 | ชื่อ..... | ยาวปลาอควิเพนบเทศ 185๓๒๒ | จำนวน..... | 3 อัน |
| 2. รหัส..... | | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 3. รหัส..... | | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 4. รหัส..... | | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 5. รหัส..... | | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 6. รหัส..... | | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 7. รหัส..... | | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 8. รหัส..... | | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |

FM-OM-23/2 /2566

๑๖/๑๒/๒๕๖๖ ๒๐๐1๔๔๒๙13




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ...ผบ.กฟอ.พทท. ถึง ...ผจก.กฟอ.พทท.
เลขที่ วันที่ ๒๕ ต.ค.๖๖
เรื่อง ...รายงานผลการตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง/แรงต่ำ FM-OM-23/02

เรียน ผจก./รจก.(ท)/ผ.ปบ.

กระผมตรวจระบบจำหน่าย แรงสูง แรงต่ำ หม้อแปลง.....ระบบ.....เฟส.....สาย ขนาด.....เควีเอ
หมายเลข พี.อี.เอ.....จ่ายจากฟีดเดอร์.....๑๐.....สถานี.....พุทธมณฑล.๒.....
บริเวณ ...DIS กิ่งมินิมาร์ท PMB 105-09พบว่า มีสภาพชำรุดหรือผิดปกติ
คือ ...พบจุดร้อนทางปลาเฟส A B ด้านซอส
เห็นควรดำเนินการ.....แก้ไขเร่งด่วน.....

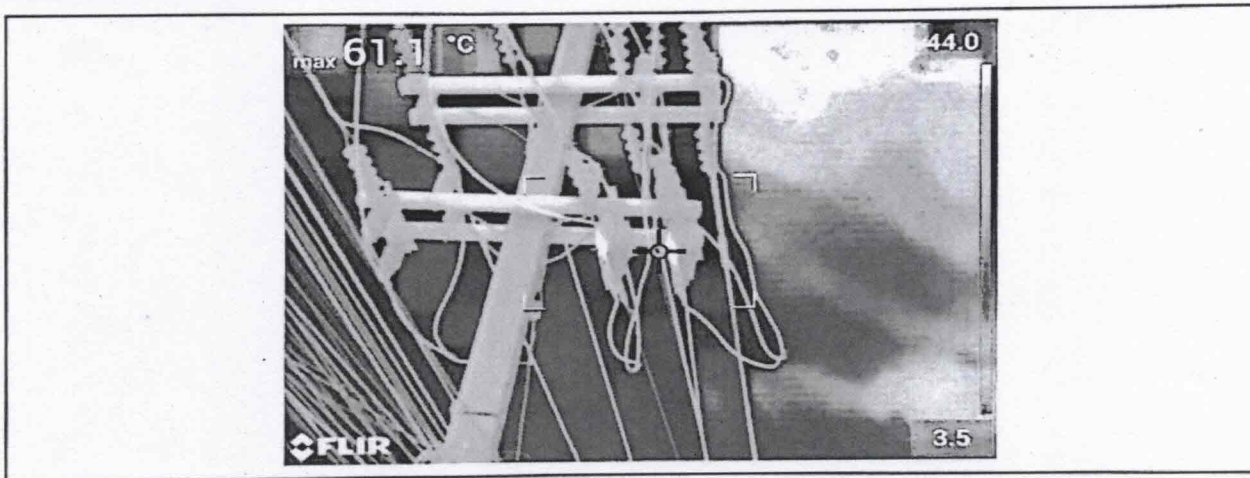

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ต่อไปด้วย

ชัชสิทธิ์

(นายชัชสิทธิ์ ตุ่มทองคำ) ผู้สำรวจ

ผู้สำรวจตำแหน่ง..... พงษ์.๖.....

อนุมัติ

(นายชจรเดช นิยมศิริ)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.พุทธมณฑล

ให้ ...นายชจรเดช นิยมศิริ...

(นายชจรเดช อินแท้ง)

หม.มต.รักษาการทน หม.ปบ.

อุปกรณ์

- | | | | | |
|---------------------|-----------|------------------------------|------------|-------|
| 1. รหัส 102042 0106 | ชื่อ | แผงปลาอกุญแจหม้อแปลง 150 ตมม | จำนวน | 2 อัน |
| 2. รหัส..... | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 3. รหัส..... | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 4. รหัส..... | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 5. รหัส..... | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 6. รหัส..... | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 7. รหัส..... | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |
| 8. รหัส..... | ชื่อ..... | | จำนวน..... | |

FM-OM-23/2 /2566

จบส่ง 2PM 200144 2917

แผนผัง งานย้ายหลอดแก๊งจุดร้อนวงจร PMBF10

วันที่ 2 พ.ย. 2566

