



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

01/11/67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.ปบ. ๓๓๓๓ / ๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ ต.ค. ๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธ์นันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็องขจร


ตำแหน่ง ผจก.กฟส.กจ.

ด้วย กฟส.กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปลดระบบไฟและเชื่อมต่อ Voltage Transformer(vt) บริษัท ทีเอสเอ็ม โปเอนเนอรี่(๒๐๑๒)จำกัด ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.กาญจนบุรี ๑ วงจร F๑๐ บริเวณหน้าบริษัท ทีเอสเอ็ม โปเอนเนอรี่(๒๐๑๒)จำกัด ม.๕ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสิ่งเซบแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๑๐ สฟฟ.กจ.๑	๒ พ.ย. ๖๗	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐	ดำเนินการเชื่อมต่อ VT ตรง จุดติดตั้งอุปกรณ์ SF๖ F๑๐ สฟฟ.กจ.๑	ขอทไลน์กระแสเข้า ๒๒ KV เบ็ดจุดจิมหน้า บริษัท TSM	SF๖ KCA๑๐๕-๒๑ บริษัท TSM	นายวัชร มานิช ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร ๐๙๕-๘๕๑๑๙๕๕ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายชัชชัย เจริญสุธรรม)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กจ.

29 ต.ค. 2567

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ KCA10 จาก บิดจิมหน้า TSM ถึง KCA10S-21
ในวันที่ 2 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1624/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พัทธพงษ์ ฝ่ายเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปฐมพงศ์ ศรีวัฒนา

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

รจก.๓
(นายสุวิทย์ วัฒนสุข)

จก.๕ แทน พ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

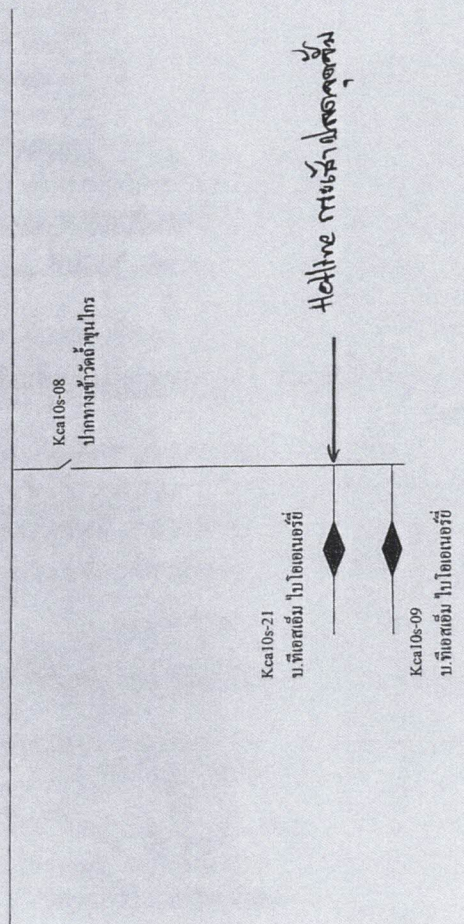
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณ บ.ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี
2. กำหนดวันที่ทำงาน 2 พ.ย. 67 เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.กจ. งานที่ท่า ดำเนินการเชื่อมต่อ VT ตามใบขอปฏิบัติงาน 1624/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายขุนทอง ฝาเงิน วันที่ 29 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 29 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 29 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
3	แจ้งบ.ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี ปลดขนาไฟ ออก						
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
5	KCA10S-21	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 เข้าบ.ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี
6	แจ้ง HL. กระเช้า 22 KV. ปลดจุดจัมช่วงข้ามถนน ออกทั้ง 3 เฟส						
7	หลังจาก HL. กระเช้า 22 KV. ปลดจุดจัมช่วงข้ามถนน ออกทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
13	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
14	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
15	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
18	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
19	แจ้ง HL. กระเช้า 22 KV. จัมจุดจัมช่วงข้ามถนน เข้าทั้ง 3 เฟส						
20	หลังจาก HL. กระเช้า 22 KV. จัมจุดจัมช่วงข้ามถนน เข้าทั้ง 3 เฟสเสร็จเรียบร้อย						
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	KCA10S-21	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 เข้าบ.ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี
23	แจ้งบ.ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี ขนาไฟได้						
24	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
25	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****						



แผนกบัญชี
โทรสาร
โทรสาร

ทีเอสเอ็ม ไบโอดี เอเนอร์จี้ (2012) จำกัด
BIO ENERGY (2012) CO., LTD.

TSMB

ที่ 1 : 9/5 ถนนพลับพลายไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Branch 1 : 9/5 Plabplachai Road, Thepsirin, Pomprab, Bangkok 10100, Thailand
Tel : 02-2259091, 02-2255845-6, 02-2217311 Fax : 02-2254092

10415
24/10/2567
13127

เลขที่ TSMB-FAC- 006/2567

วันที่ 24 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปลดระบบไฟและเชื่อมต่ออุปกรณ์ Voltage Transformer (VT)

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกาญจนบุรี

สิ่งแนบมาด้วย 1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เลขที่ มท.
5306.40/130

อ้างอิง หนังสือหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เลขที่ มท.
5306.40/130 เรื่อง ขอให้ดำเนินการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Voltage Transformer (VT)
สำหรับตู้คอนโทรล Remote Control Switch (RCS)

ตามหนังสือที่ ให้ บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอดี เอเนอร์จี้ (2012) จำกัด ผู้มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะทำการเชื่อมต่อ VT ตรงจุดติดตั้งอุปกรณ์ SF6 เป็นเหตุให้ทางบริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอดี
เอเนอร์จี้ (2012) จำกัด จำเป็นต้องนำ VT 22kv ลงมาตรวจเช็คและทดสอบ VT. 22kv รวมถึงทำการตรวจ
อุปกรณ์ SE6และตู้ Control SF6 ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องปลดระบบไฟฟ้าออกจากระบบ
เพื่อทำการถอด VT 22kvและตรวจเช็คอุปกรณ์

ดังนั้น บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอดี เอเนอร์จี้ (2012) จำกัด จึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค กาญจนบุรีสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการปลดวงจรออกจากระบบ ในวันที่ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2567
เวลา 9.00 น. และทำการเชื่อมต่อระบบใหม่อีกครั้งเวลา 12.00 น.

- รจท.(ท) รจท.(ล)
- กฟส(ม).... กฟส(ข)...
- กฟส(ส).... กฟส(ข)
- บบท.๔ พิเศษ....
- าศก.๘ ผขบ.๘
- นวช. นตท.
- ทพ.สน. จป.
- ทพ.ปบ. ทพ.บร.
- ทพ.มต. ทพ.กส.
- ทพ.คพ. ทพ.บส.
- เลขสาร ผรค.กจ.

ติดเครื่องพร้อมแล้ว
เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

TSM โทร 062-9456165

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : 9/9 หมู่ 5 ตำบลแก้วเขียน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
Head Office and Factory : 9/9 Moo 5, Keangsean, MuangKanchanaburi, Kanchanaburi 71000, Thailand
Tel : 034-510744 Fax : 034-510745

www.thaisugarmill.com

[Signature]
นายธีระศักดิ์ เพื่อ ()
ผจก.(11) กฟส.ทสม
76 ต.ค.

TSM GROUP
THAI SUGAR MILL
Agro-business & Biotechnology