



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.ลฎ.(กป.)- ๒๕๐ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พิชิตพล
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ แป้นเขียว

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

ด้วย...กฟส.ต.ลาดหญ้า...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ปรับปรุงระบบจำหน่าย...ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๑๗ พ.ย. ๖๖ 8 พ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปักเสาเข็มไลน์ ขนาด ๑๒ เมตร/บริเวณบ้านปลายดินสอ	SVA๑R-๐๔ บ.ดอยพุดเตย	สูตรระบบ จำหน่าย	นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นทะเลศิริ ๐๘๙-๘๐๒-๑๘๘๒
๒	SVA๐๑	๑๗ พ.ย. ๖๖ 16 พ.ย. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	พาดสายเคเบิล ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๑ กม./บริเวณบ้าน ปลายดินสอ			

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจริงพล โฆษิตพล ตำแหน่ง พงษ.๗ เบอร์โทร ๐๘๔-๘๘๘๔-๙๙๑๔
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพงษ์ศักดิ์ ปิ่นทะเลศิริ)
หม.กป.รักษาการแทน
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

8 พ.ย.๖๖ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ SVA01 จาก SVA1R-04 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 1๗ พ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1630/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พีดเตอร์ SVA01 จาก SVA1R-04 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 16 พ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุเทพ โฆษิตพล

(นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์)
จ.ต.ก.๔ 11ทช นพ.ดพ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น
ผจพ. (สถานี -)


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟย.ทรน.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บ้านปลายดินสอ (SVA01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8/16 พ.ย. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลย.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1630/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์	วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SVA01R-04	Normal	Nonreclosing		ทรน.		R บ้านดอยพุเตย
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
4	SVA01R-04	สับ	ปลด		ทรน.		R บ้านดอยพุเตย
5	Sw.Load SVA01R-04	สับ	ปลด		ทรน.		R บ้านดอยพุเตย
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
7	แจ้ง กพย.ทรน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
8	แจ้ง กพย.ทรน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
9	แจ้งให้ กพย.ทรน. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
10	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
12	แจ้ง กพย.ทรน. ปลด Short ground จุด G1						
13	แจ้ง กพย.ทรน. ปลด Short ground จุด G2						
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	Sw.Load SVA01R-04	ปลด	สับ		ทรน.		R บ้านดอยพุเตย
16	SVA01R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทรน.		R บ้านดอยพุเตย
17	SVA01R-04	Nonreclosing	Normal		ทรน.		R บ้านดอยพุเตย
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						


สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

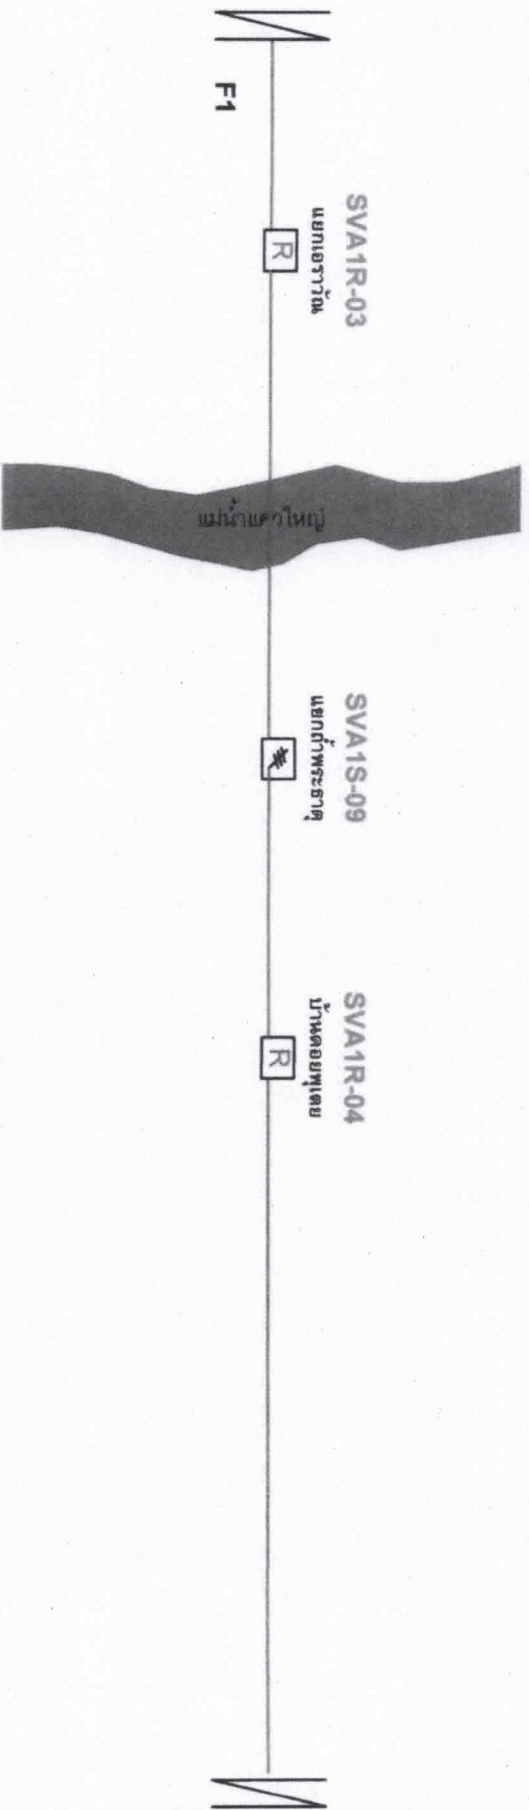

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

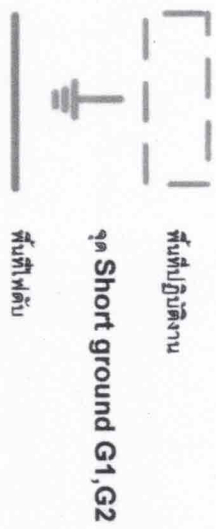

2. พาดสายเคเบิล 50 ซม. ระยะทาง 1 กม.
บริเวณบ้านปลาเขตนินตอ

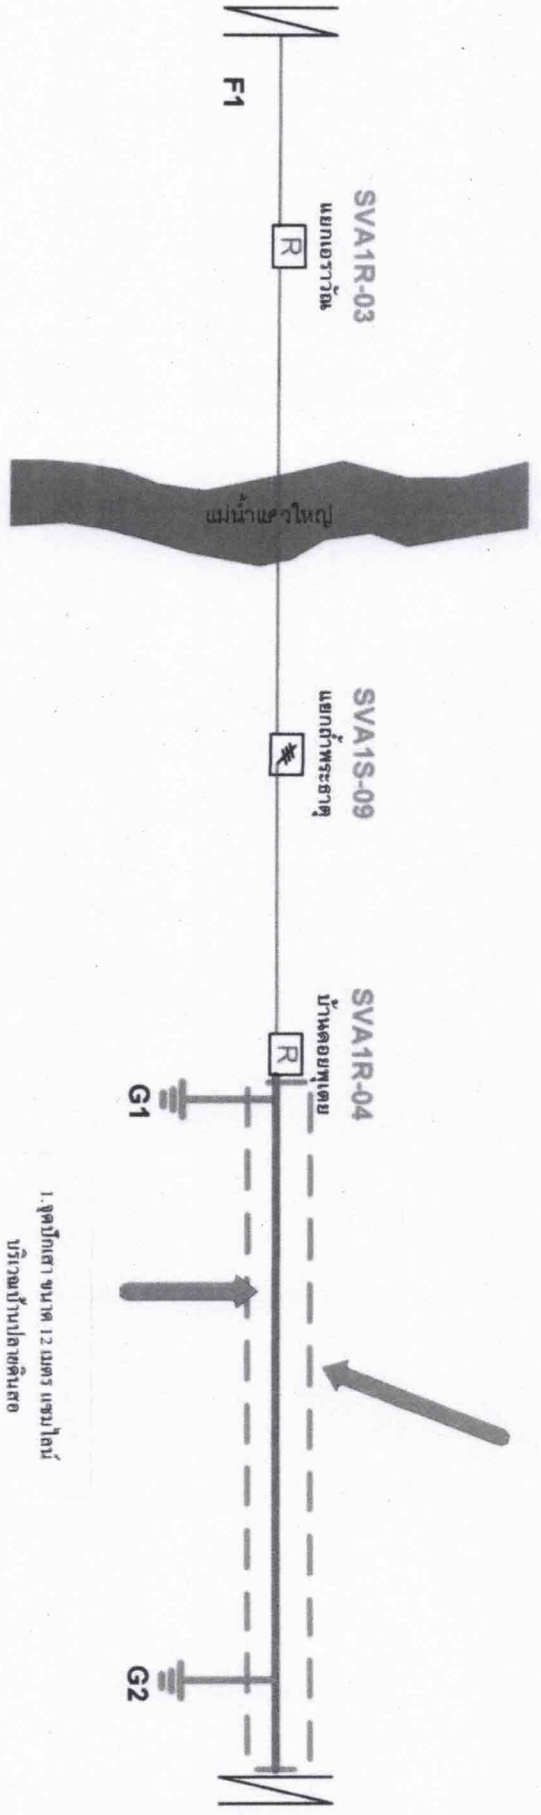

1. จุดบัสเคเบิลขนาด 12 เมตร แรชมไลน์
บริเวณบ้านปลาเขตนินตอ

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติการ

