



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อ.ทง.(บ.ท.) ๕๙๕๕ / ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นาย สมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสุรายุทธ์ เกตุมนี่

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.อุทอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุทอง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุทอง ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG๐๒	๗ ธ.ค.๒๕๖๔	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟระบบ ๒๒ เควี เพื่อดำเนินการ ย้ายสายไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี ข้ามคลอง ให้บับเงินตอกเสาเข็มงานขยายสะพานข้ามคลอง บริเวณสี่แยกโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส	DIS ชั่วคราว ก่อนถึงทางเข้า บ้านราษฎร์รัง	DIS ชั่วคราว สี่แยกไฟแดง โรงไฟฟ้า ไบโอแก๊ส	นายเพิ่มวุฒิ ธรรมนิตรา ชม.ป.บ.กฟอ.อุทอง ๐๘๓-๓๑๗๓๑๕๕
๒.	UTG๐๗	๙ ธ.ค.๒๕๖๔	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟระบบ ๒๒ เควี ได้ไลน์ ๑๕๕ เควี เพื่อดำเนินการย้ายสายไฟฟ้าระบบ ๒๒ เควี ข้ามคลอง ให้บับเงินตอกเสาเข็มงานขยายสะพาน ข้ามคลองบริเวณสี่แยกโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส	SF๖ ชั่วคราว หน้าศูนย์บริการ สาธารณะเฉลิม พระเกียรติฯ บ้านขาม	SF๖ ชั่วคราว หน้าโรงไฟฟ้า ไบโอแก๊ส	นายเพิ่มวุฒิ ธรรมนิตรา ชม.ป.บ.กฟอ.อุทอง ๐๘๓-๓๑๗๓๑๕๕
๓.	๑๑๕ KV	๙ ธ.ค.๒๕๖๔	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟเพื่อให้บับเงินดำเนินการตอกเสาเข็มงาน ขยายสะพานข้ามคลอง บริเวณสี่แยกโรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส	สถานีอนเจตีย์	สถานีอุทอง	นายเพิ่มวุฒิ ธรรมนิตรา ชม.ป.บ.กฟอ.อุทอง ๐๘๓-๓๑๗๓๑๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ วันที่ ๗ ธ.ค.๒๕๖๔ ม.๓ ม.๗ ต.พลับขลาไชย อ.อุทอง จ.สุพรรณบุรี / วันที่ ๙ ธ.ค.๒๕๖๔ โรงไฟฟ้าไบโอแก๊ส

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเพิ่มวุฒิ ธรรมนิตรา ตำแหน่ง ชม.ป.บ.กฟอ.อุทอง โทร ๐๘๓-๓๑๗๓๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

กฟอ.ทง. ทำบันทึกแจ้งปลด VSPP วงจร UTG02 แล้ว

( นายสุรายุทธ์ เกตุมนี่ )

ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุทอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ UT02 จาก ๑๕๕ KV - ๒๒ KV บริเวณโรงไฟฟ้า

ในวันที่ 7 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 8-30 น ถึง 19.00 น ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1636/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย **ฉวีรินทร์ อังสวาทิน** ประสานงานการขอตัดไฟกับ **นายเพิ่มวุฒิ ธรรมนิตรา**

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. **กฟอ.ทง.**

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

( นายฉวีรินทร์ อังสวาทิน )  
ร.จก. ๖๓๗๖๓.๐๗.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี )


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วงจร UTG02 บริเวณสี่แยกโรงไฟฟ้าไบโอแมส		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ธ.ค. 64	เวลา	08.30 น. ถึง
3. ผู้ขอทำงาน	อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1636/2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 3 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ให้ กพอ. อู่ทอง แจ้ง VSPP อู่ทองไบโอเพาเวอร์ ให้หยุดการขนานขายไฟ ก่อนทำการเริ่มสวิตชิง						
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
5	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R R.บ้านหนองไธ้
6	UTG07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
7	ย้ายโหลดวงจร UTG02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก วงจร UTG07						
8	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
9	UTG02S-16	ปลด	สับ		อทง.		DIS ตรงข้ามสภด.พลับพลาไชย
10	DIS ชค. UTG02 (ก๑๖)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ผังตรงข้ามโรงไฟฟ้าไบโอแมส
11	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
12	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
13	DIS ชค. UTG02 (ก๑๖)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ก่อนถึงทางเข้าบ้านรางม่วง
14	แจ้งพื้นที่ดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กพอ.อทง. ทราบ						
15	แจ้ง กพอ.อทง. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กพอ.อทง. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
17	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
18	แจ้งกพอ.อทง. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
19	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
20	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
21	UTG02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R R.บ้านหนองไธ้
22	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
23	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติได้						
24	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		- -
26	UTG02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.		R R.บ้านหนองไธ้
27	UTG07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- -
28	แจ้ง กฟอ.อทง. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
29	แจ้ง กฟอ.อทง. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
30	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
31	DIS ชค. UTG02	(จุด A) ปลด	สับ		อทง.		DIS ก่อนถึงทางเข้าบ้านรางม่วง
32	ย้ายโหลดวงจร UTG02 บางส่วนกลับจาก วงจร UTG07						
33	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
34	DIS ชค. UTG02	(จุด B) ปลด	สับ		อทง.		DIS ผังตรงข้ามโรงไฟฟ้าไบโอแมส
35	UTG02S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS ตรงข้ามสภด.พลับพลาไชย
36	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
37	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
38	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		- -
39	UTG02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R R.บ้านหนองไธ้
40	UTG07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

# สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน ในวันที่ ๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

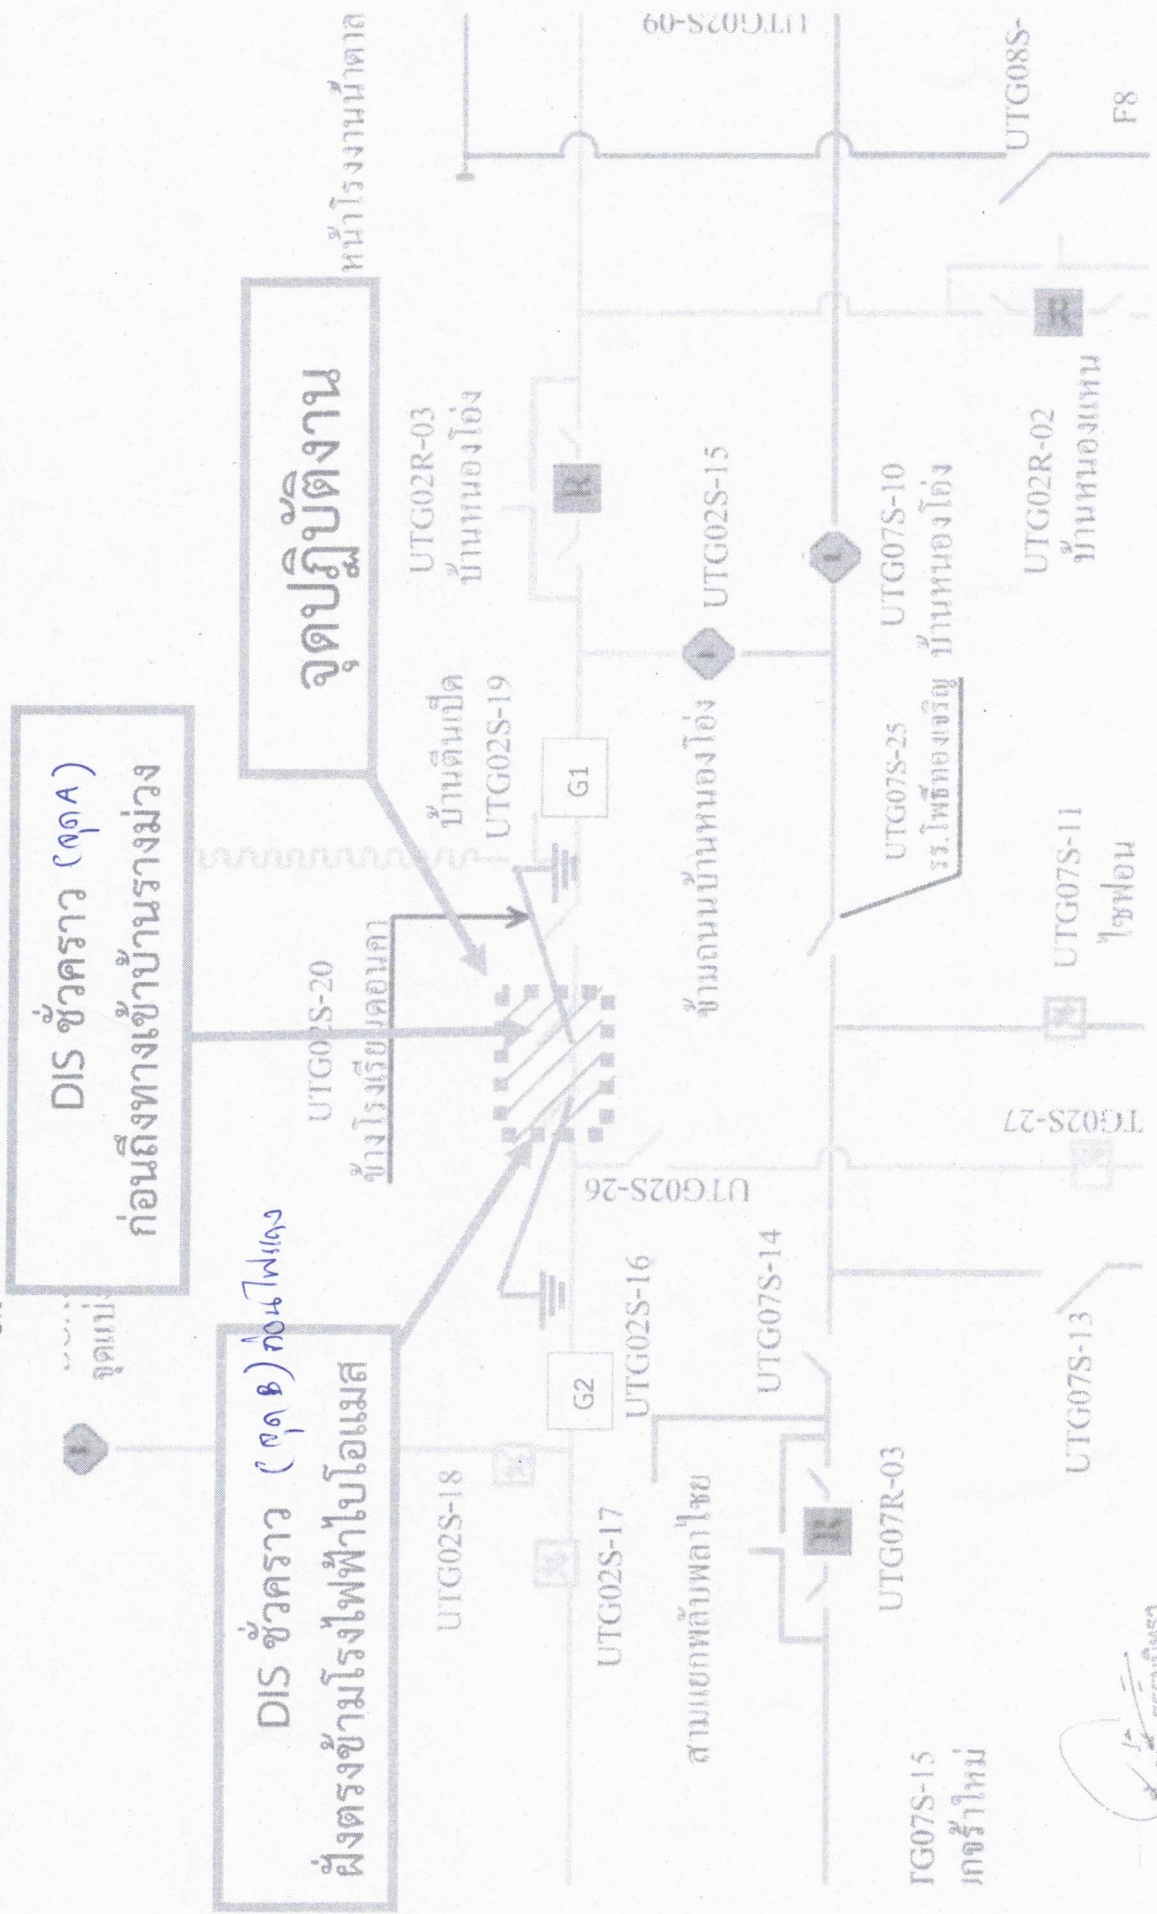

นายสมชาย ธรรมนิเทศ  
 ชน.บ.บ. กฟอ.อุบลราชธานี