



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

งานเร่งด่วน

เลขที่ ก.๓ สข.(กป.) /๒๕๖7

วันที่ 30 ตุลาคม 2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นาย ประเสริฐ ดอกไม้

ตำแหน่ง ทม.มต. รักษาการแทนผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ 2
สถานีไฟฟ้า เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	1 พ.ย. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ดับไฟปกเสา และติด อุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย 22 เควี บริเวณ โรงสีสมบูรณ์ ถึง แยก รร. บ้านทุ่งใหญ่	DIS ชั่วคราว บ้านดอนมด ดำ	DBA2S-05 บ้านทุ่งใหญ่	นายณัฐพงษ์ เข้ม เพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 30 เครื่อง 1090 เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ 2010 ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทรเพ็ญ ตำแหน่ง ชม.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.723641 100.136150
3.2 สิ้นสุด 14.732232 100.146383

(นายประเสริฐ ดอกไม้)

ทม.มต.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

รักษาการแทนผจก.กฟส.สามชุก

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA02 จาก DIS ชด.บ้านดอนมดดำ ถึง
ในวันที่ 1 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1639/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ ศิริวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เทอดไทย จันทรเพ็ญ
31 ต.ค. 67

(นาย ศิริวัฒน์ ศิริวัฒน์)
086.5 ๖๖๓๓ ๒๕.ก.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. ๕๙.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....1.....แผ่น

แผนผังแนบ.....2.....แผ่น



ผจฟ.....(สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน บ้านดอนมดดำ ถึง บ้านทุ่งใหญ่
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 พ.ย. 67 เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.สช. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1639/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวีรวัชร เสมามิ่ง วันที่ 31 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 31 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 31 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
3	DBA07R-01	Normal	Nonreclosing		ดบ.	R	บ้านวังจิก
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
5	Disชั่วคราว DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	บ้านดอนมดดำ
6	DBA02F-29	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	D/o	บ้านทุ่งใหญ่
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานเทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานเทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G2						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
12	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
13	DBA07R-01	Nonreclosing	Normal		ดบ.	R	บ้านวังจิก
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก						
17	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
18	จ่ายไฟ						
19	Disชั่วคราว DBA02	ปลด	สับ		สช.	DIS	บ้านดอนมดดำ
20	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

ฉบับฟ้าฟ้า และติดอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณ
 โรงสีสมบูรณ์ ถึง แยก รร.บ้านทุ่งใหญ่
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

๑/๐๔ = ๒ ไร่ ๖ ไร่ ๖ ไร่ ๖ ไร่

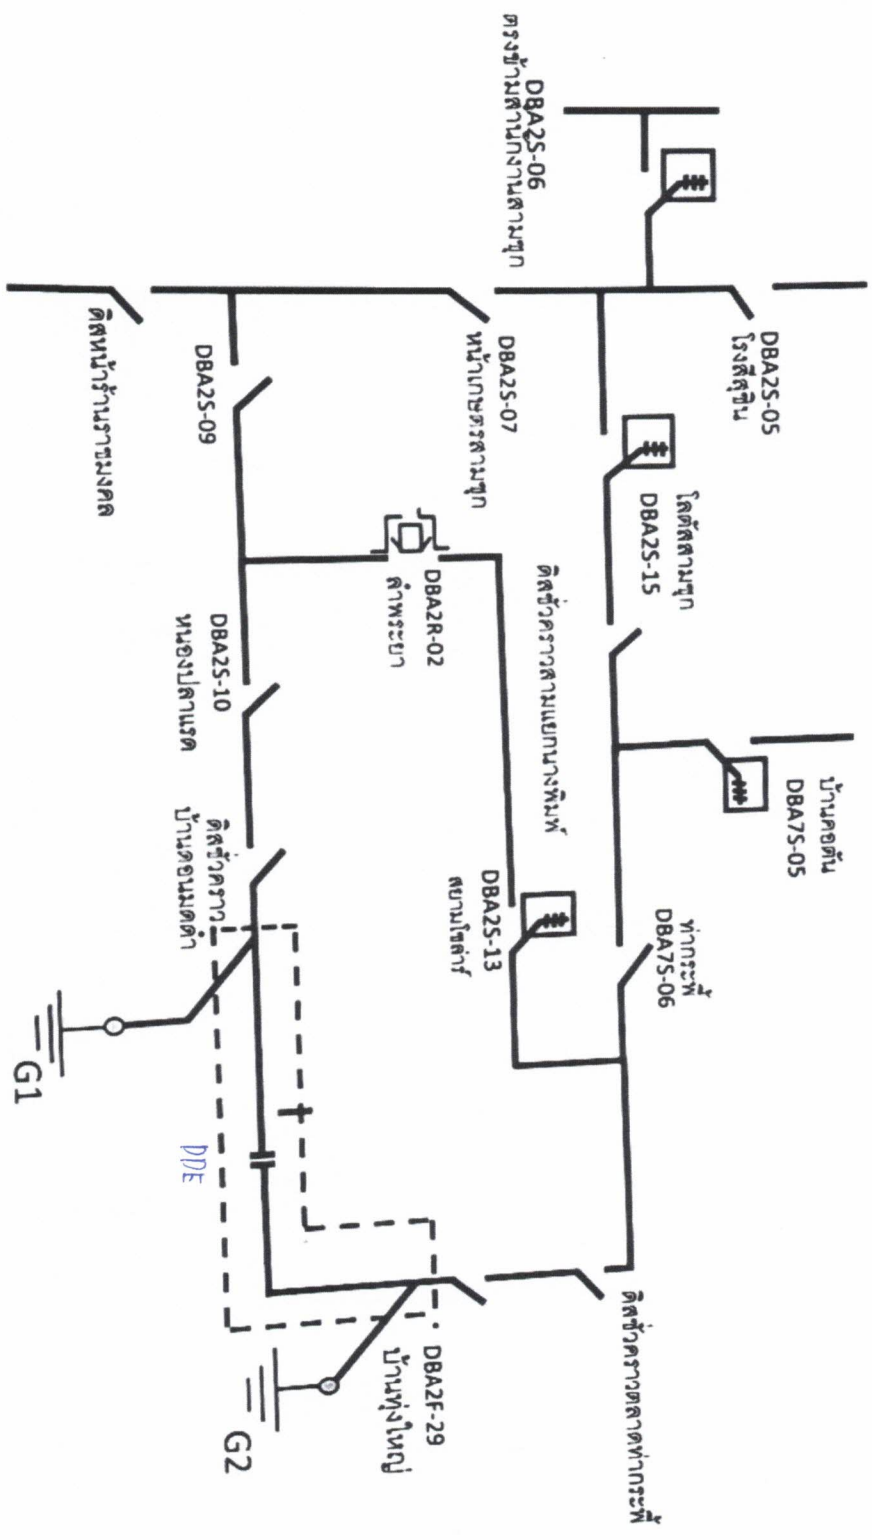


ผู้ตรวจการจุด G1
 นายวชิร ทิมหอม พง.4 หนก.ทศ.ตามซึก
 ผู้ตรวจการจุด G2
 นาย ปณตัท เทพบุตร พง.5 หนก.ทศ.ตามซึก

หลังปรับปรุงงานเสร็จ

ฉบับไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณ
 โรงสีสมบูรณ ถึง แยก รร.บ้านทุ่งใหญ่
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

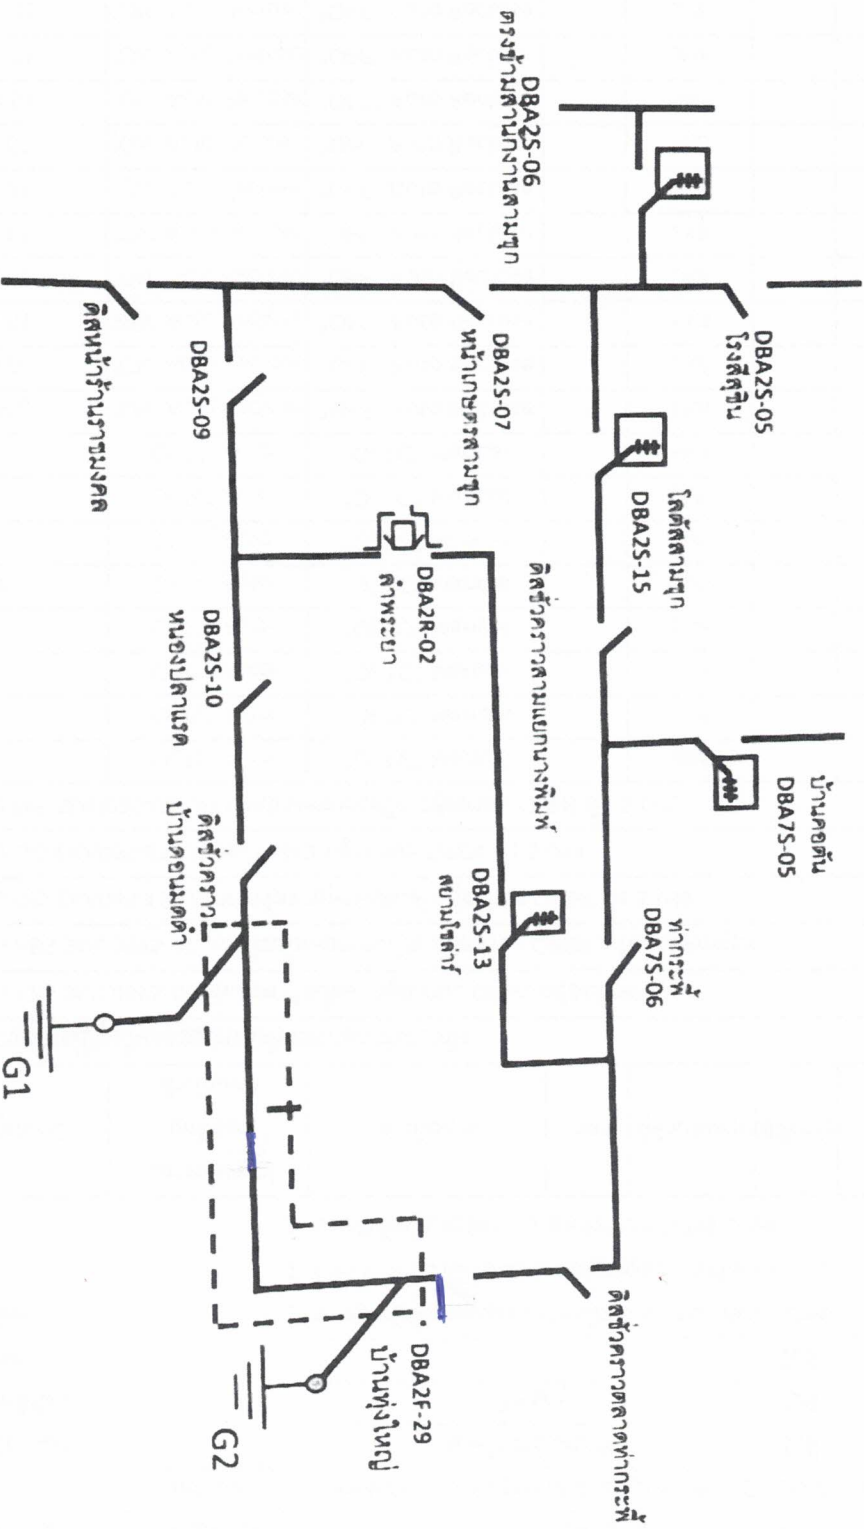

ผู้จัดทำร่างจุด G1
 นายภูวนัย กิมทอง พง.4 หน.กฟผ.สามชุก
 ผู้จัดทำร่างจุด G2
 นาย ปิณตัท เทพบุตร พง.5 หน.กฟผ.สามชุก