



# Switching Deadline

## วิฤตขอดับไฟ

06/11/67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปบ) ๑๔๒๒ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ ฮะวังจู

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คกช

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ สมุทรสาคร ๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF01	๑๐ พ.ย. ๖๗	๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	แก้ไขคอนซาร์ต	SMF๑S-๑๘	SMF๑S-๐๗ SMF๑S-๑๙	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๕๙๖๙๒๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)แนวถนนสหกรณ์วงส่วนคลองโอง ถนนนวมกลี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ทผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒  
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัด 13.514201 100.327902 - 13.513972 100.328057

ลงชื่อ 

(นายสมเจตน์ ฮะวังจู)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คกช

๓๑ ๓ .๑ ๖๗

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMFI จาก SMFIS-18 ถึง SMFIS ๐7, SMFIS-19  
ในวันที่ 10 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1641/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฉัตรกมล วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ดร. นพ.วิมล ศรีวงษ์  
2 พ.ค. 67 อ.วิมล  
(นายอ.วิมล วัฒนวิทย์)  
๑๐๓.5 ทน พ.ว.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนหน้าวัดสหกรณ์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขคอนซาร์ต ตามใบขอปฏิบัติงาน 1641/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายอนันต์, นายวรรณพงษ์, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
3	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
4	SMF-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
5	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
6	ย้ายโหลด SMF01 (บางส่วน) ไปจ่ายจาก SXA03						
7	SMF01S-13	ปลด	สับ		คกข.	SCADA	SF6 บ่อดกปลาสูงน้อย
8	SMF01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.	SCADA	SF6 บ้านอาจารย์ภา
9	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
10	SMF01S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 วัดสหกรณ์
11	SMF01S-19	สับ	ปลด		คกข.		DIS ข้ามคลองนาเกลือ
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G2						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Shortground จุด G3						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง Wesafe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
16	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA		
17	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		
18	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
19	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
	**** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า ****						
20	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
21	SXA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SXA		
22	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		
23	SMF-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
24	SMF01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G1						
26	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G2						
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Shortground จุด G3						
28	SMF01S-19	ปลด	สับ		คกข.		DIS ข้ามคลองนาเกลือ
29	SMF01S-18	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 วัดสหกรณ์
30	ย้ายโหลด SMF01 (บางส่วน) กลับจาก SXA03						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SMF01S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		คกช.	SCADA	SF6	บ้านอาจารย์ภา
32	SMF01S-13	สับ	ปลด		คกช.	SCADA	SF6	บ่อดกปลาสูงน้อย
33	SXA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SXA			
34	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA			
35	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF			
36	SMF01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF			
**** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ****								

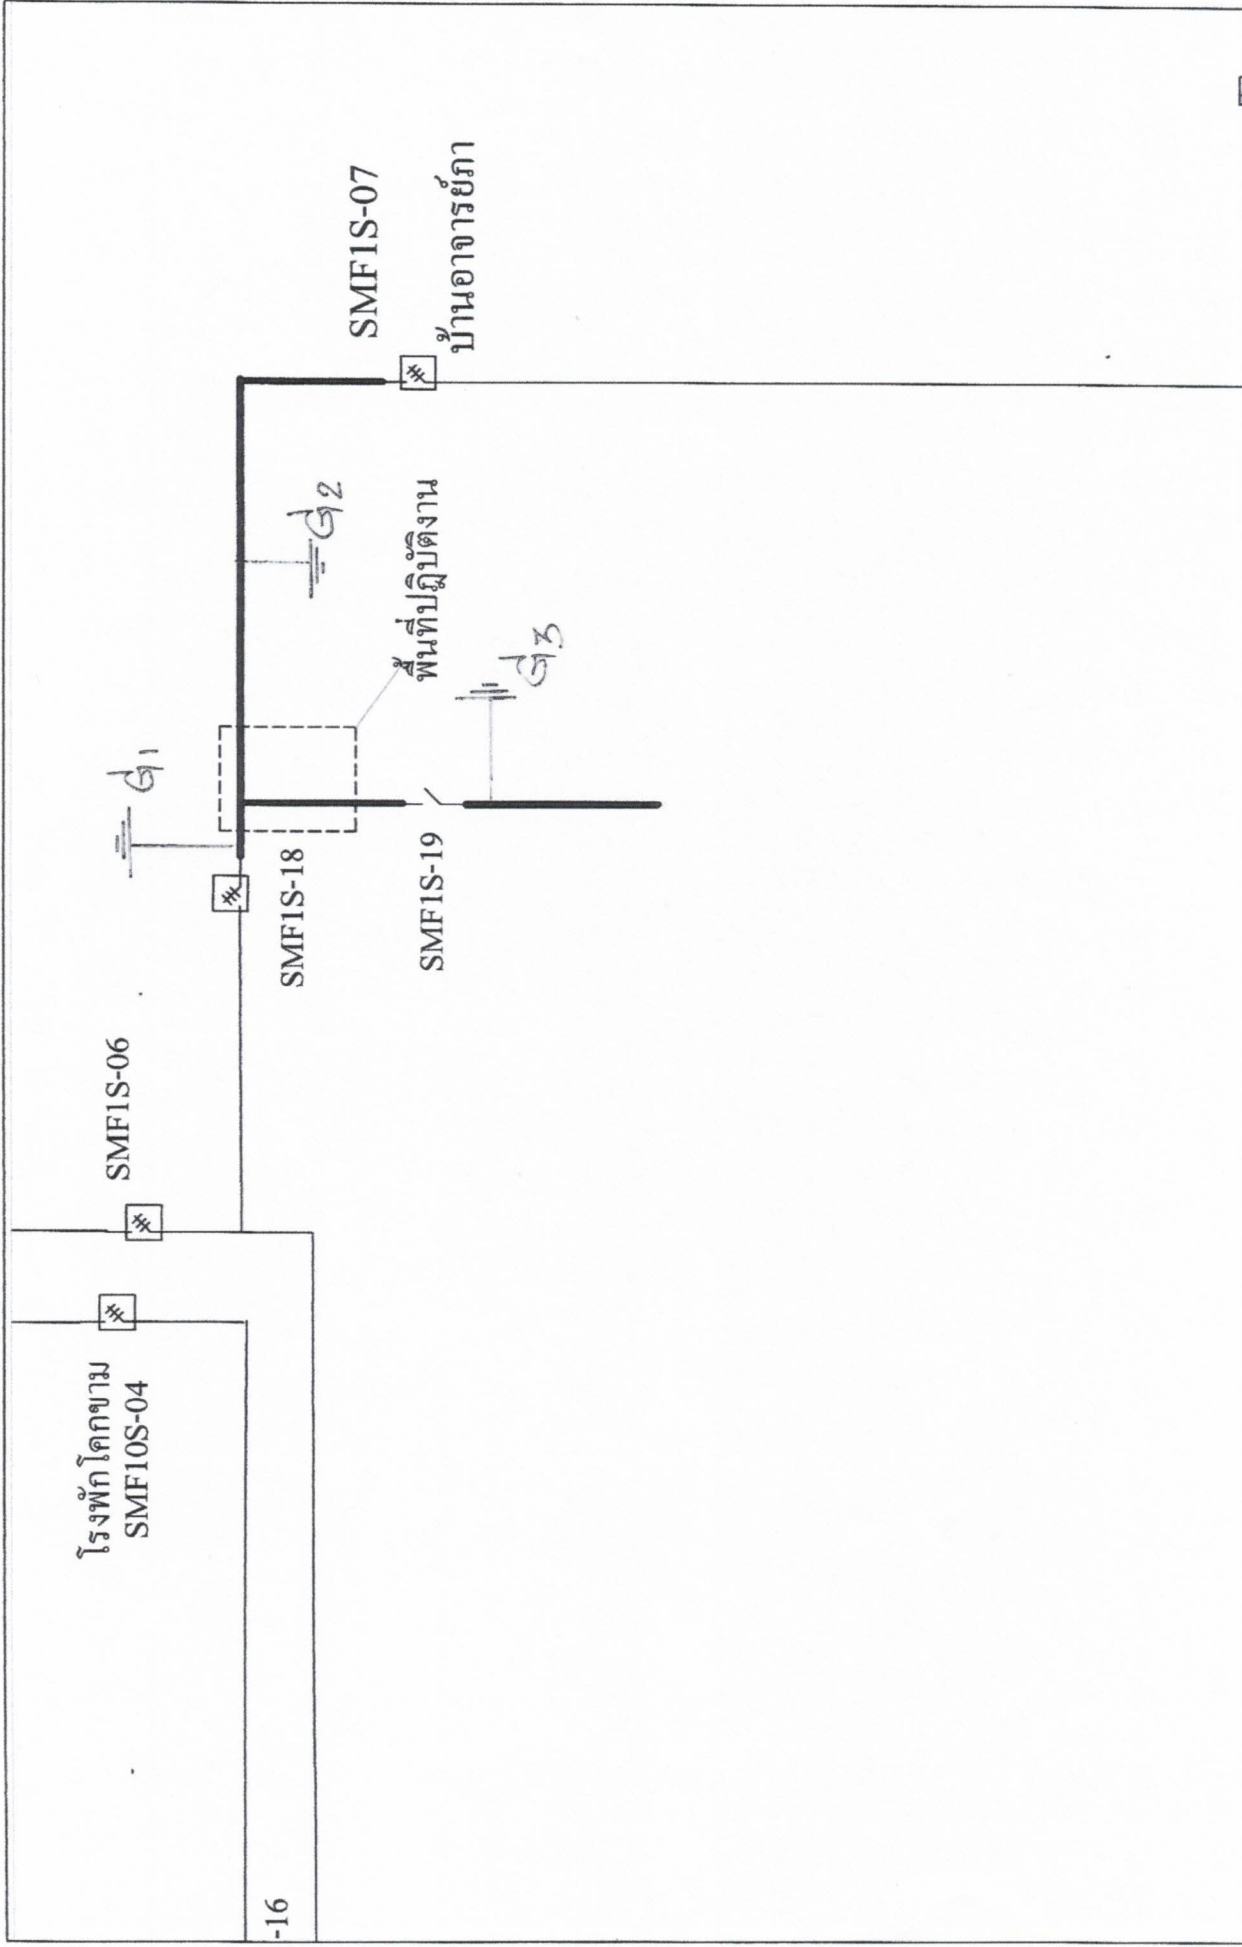

-16

แผนควบคุมการจ่ายไฟ คณะกรรมการจ่ายไฟ ผู้จัดทำ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้จัดทำ
วันที่จัดทำ	สถานี-สินเสถียร
วันที่อนุมัติ	แผนควบคุมการจ่ายไฟ กคร. (0.3)
วันที่	หน้า