



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปง.(ปบ)3043/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทณันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.บปง.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB04	17 พ.ย. 66	09.00 น	12.00 น.	รีดลอน (DIS) / สับเปลี่ยน(Sf6)	BPB04S-05 ยูเทิร์นไทยประกัน	BPB04S-05 ยูเทิร์นไทยประกัน	นายวิทยา เรือนสา
๒.	BPA04	17 พ.ย. 66	12.00 น	15.00 น.	รีดลอน (DIS) / สับเปลี่ยน(Sf6)	DIS BPA4S-03 วัดจันทราธรรม	DIS BPA4S-03 วัดจันทราธรรม	นายวิทยา เรือนสา

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย แหล่งจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง ช.ผ.บ.บ.กฟอ.บปง. โทร. ๐๙๖-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด   ไม่มีโอกาสชำรุด

๒  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กฟอ.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BPB4 จาก BPB4S-05 ถึง BPB4S-05  
ในวันที่ 17 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1644 / 2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BPA4 จาก BPB4S-03 ถึง BPB4S-03  
ในวันที่ 17 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อินทร์ หงษ์อินทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิทยา เรือนสา

(นาย พิชิต หงษ์อินทร์)  
อ.ค.ก-5 แทน ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(ค.ฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟอ.บปง. กฟจ.นนทบุรี

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผ.จก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน BPB04S-05(ยูเทิร์นไทยประกัน),BPA04S-03(วัดจันทาราม)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 พ.ย. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.บปง. งานที่ทำ เปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1644/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โชนทงย้อย วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวุฒิน,นายพิชชา,นายวรวีร์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมน โชนทงย้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
3	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- -
4	BPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- -
5	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
6	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
7	BPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- -
8	BPB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- -
9	BPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- -
10	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		- -
11	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- -
12	ย้ายโหลด BPA01 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU09						
13	BPA01S-07	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 อุซาลี
14	BPA01S-05	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 หน้าแลตตาซอย
15	ย้ายโหลด BPA04 ไปรับไฟจาก BPB08 และย้ายโหลด BPB10 บางส่วนไปรับไฟจาก BPA01						
16	BPA01S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 โรงสี
17	BPA04S-13	ปลด	สับ		บปง.		SF6 อสร.
18	BPA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS วัดจันทาราม
19	BPB10S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 อู่ก้ำวน้ำ (ล่าง)
20	ย้ายโหลด BPB04 ไปรับไฟจาก BPB10						
21	BPB04S-08	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ร.ร.ดอนบอสโก
22	BPBBVB-01	ปลด	สับ		BPB		- ขนานบัส
23	BPB04S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ยูเทิร์นไทยประกัน
24	BPBBVB-01	สับ	ปลด		BPB		- ขนานบัส
25	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
26	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
27	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
28	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
30	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
31	เมื่อ กฟอ.บปง. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
32	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
33	BPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
34	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
35	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
36	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
37	NPU09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
38	ตรวจสอบ SF6 BPB04S-05,BPA04S-03 ติดตั้งใหม่ ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN พร้อมล๊อคคาน						
39	ย้ายโหลด BPB04 กลับคืนจาก BPB10						
40	BPB04S-05	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บปง.		SF6 ยูเทรินไทยประกัน
41	BPB04S-08	สับ	ปลด		บปง.		SF6 ร.ร.ดอนบอสโก
42	ย้ายโหลด BPA04 กลับคืนจาก BPB08						
43	BPA04S-03	ปลด	สับ		บปง.		SF6 วัดจันทราราม
44	BPA04S-13	สับ	ปลด		บปง.		SF6 อสร.
45	ย้ายโหลด BPB10 บางส่วนกลับคืนจาก BPA01						
46	BPB10S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 อุ้วแก้วหน้า (ล่าง)
47	BPA01S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 โรงสี
48	ย้ายโหลด BPA01 บางส่วนกลับคืนจาก NPU09						
49	BPA01S-05	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 หน้าแลตตาซอย
50	BPA01S-07	สับ	ปลด		นฐ.		SF6 อุ้วชาลี
51	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
52	BPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
53	BPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-
54	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
55	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
56	BPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
57	BPB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
58	BPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
59	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
60	NPU09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
สิ้นสุด Switching							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวด์

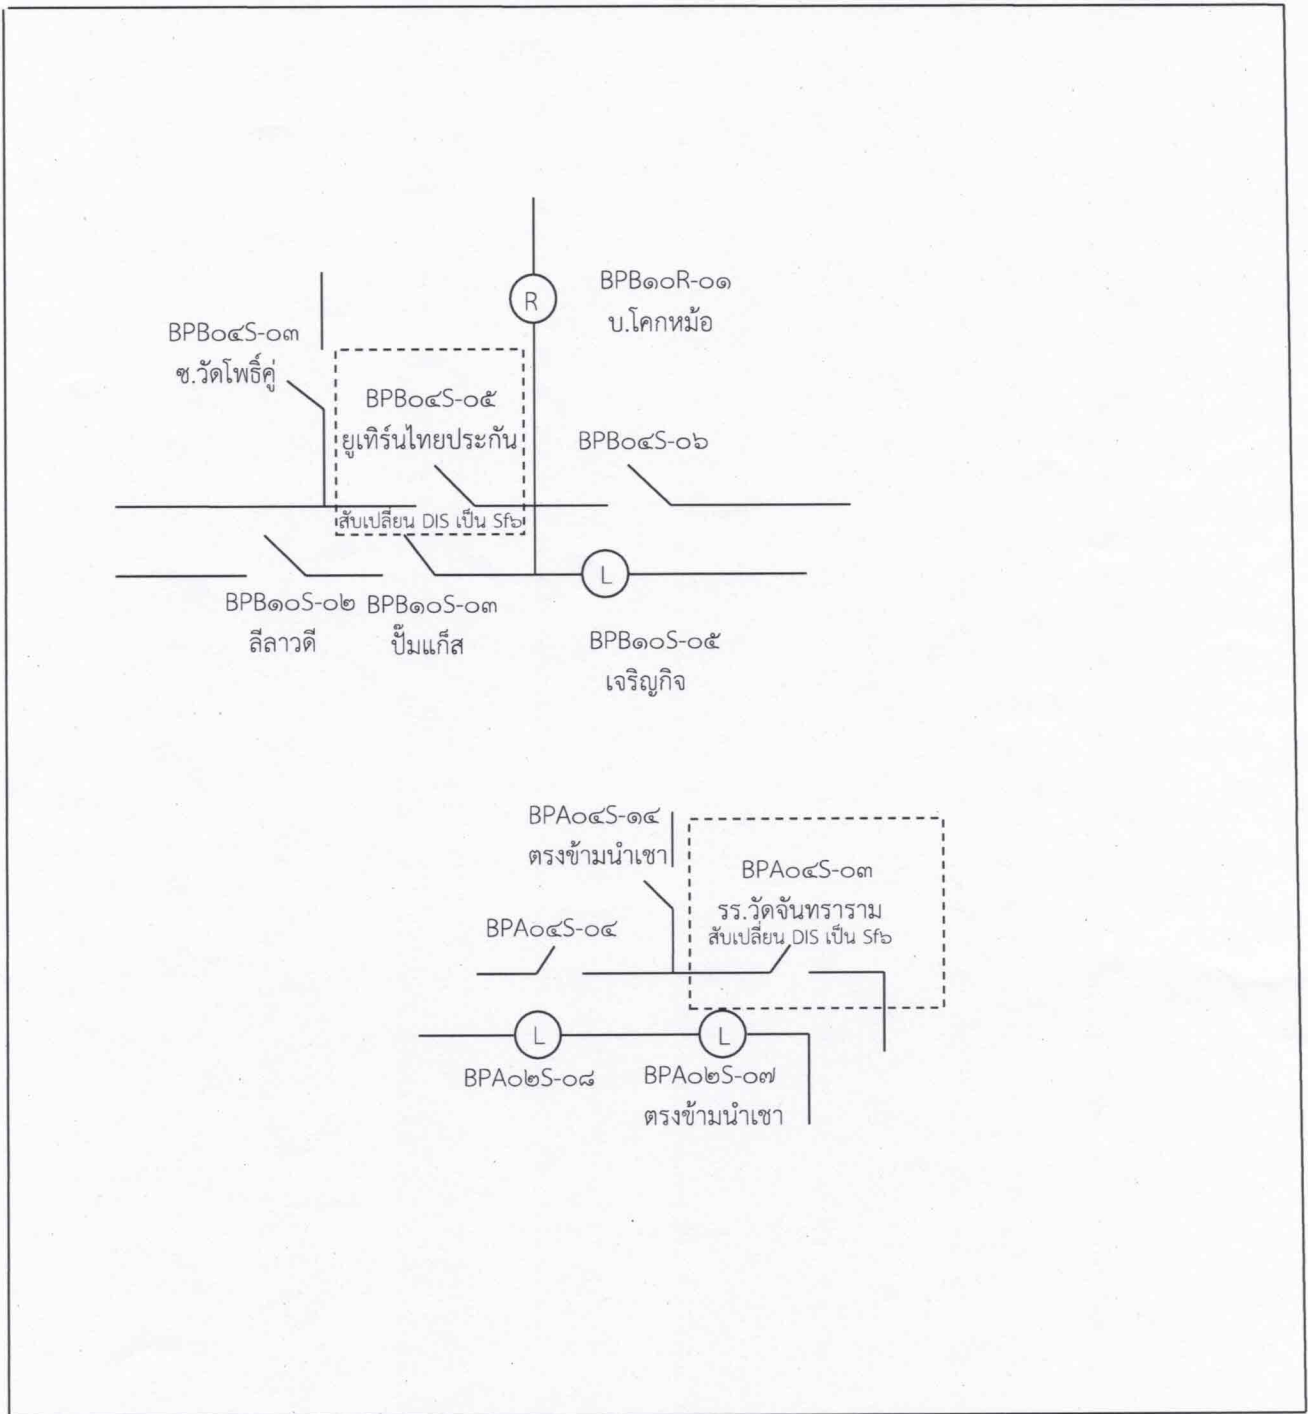

*Signature*

หมายเหตุ



เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน  
ตำแหน่งจุด Short Ground  
จุดตัดเคท

ผู้ควบคุมงาน  
ผู้ Short Ground  
จป.

นายวิทยา...เรื่อนสา  
นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์