



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
วันที่ 9 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.๓ บล.(ปบ.) ๒๔๘๐ ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสา ๑๑๕ เควี บริเวณร้านครัววงนา วัดไผ่โรงวัว ตาม  
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	115 KV.	14 ธ.ค. 64	09.00 น.	16.00 น.	ย้ายเสา 115 เควี	LBL2YS-04 หน้าเบียร์สิงห์	LBL2YS-06 VSPPไทรเขียว LBL2YS-07 โถงโรงโม่หิน	นายบุญฤทธิ์ พันธิ บุตร พงษ์.6 ผกส

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) -

ผู้ประกอบการการดับไฟชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก ๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายวัฒนา มหารมย์ )  
ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ พิดเคอร์ 115KV จาก LBL2YS-04 ถึง LBL2YS-06, LBL2YS-07  
ในวันที่ 14 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1646/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ พิดเคอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ ประสานงานขอตัดไฟกับ นายวินัย หอยสังข์ทอง  
9 ธ.ค. 64

นายพร ธานี ( ๐๘๓-๗ ๑๒๖ ๓๗ )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. .... กฟอ. บางเลน

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก ๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง..... 2 .....แผน

แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

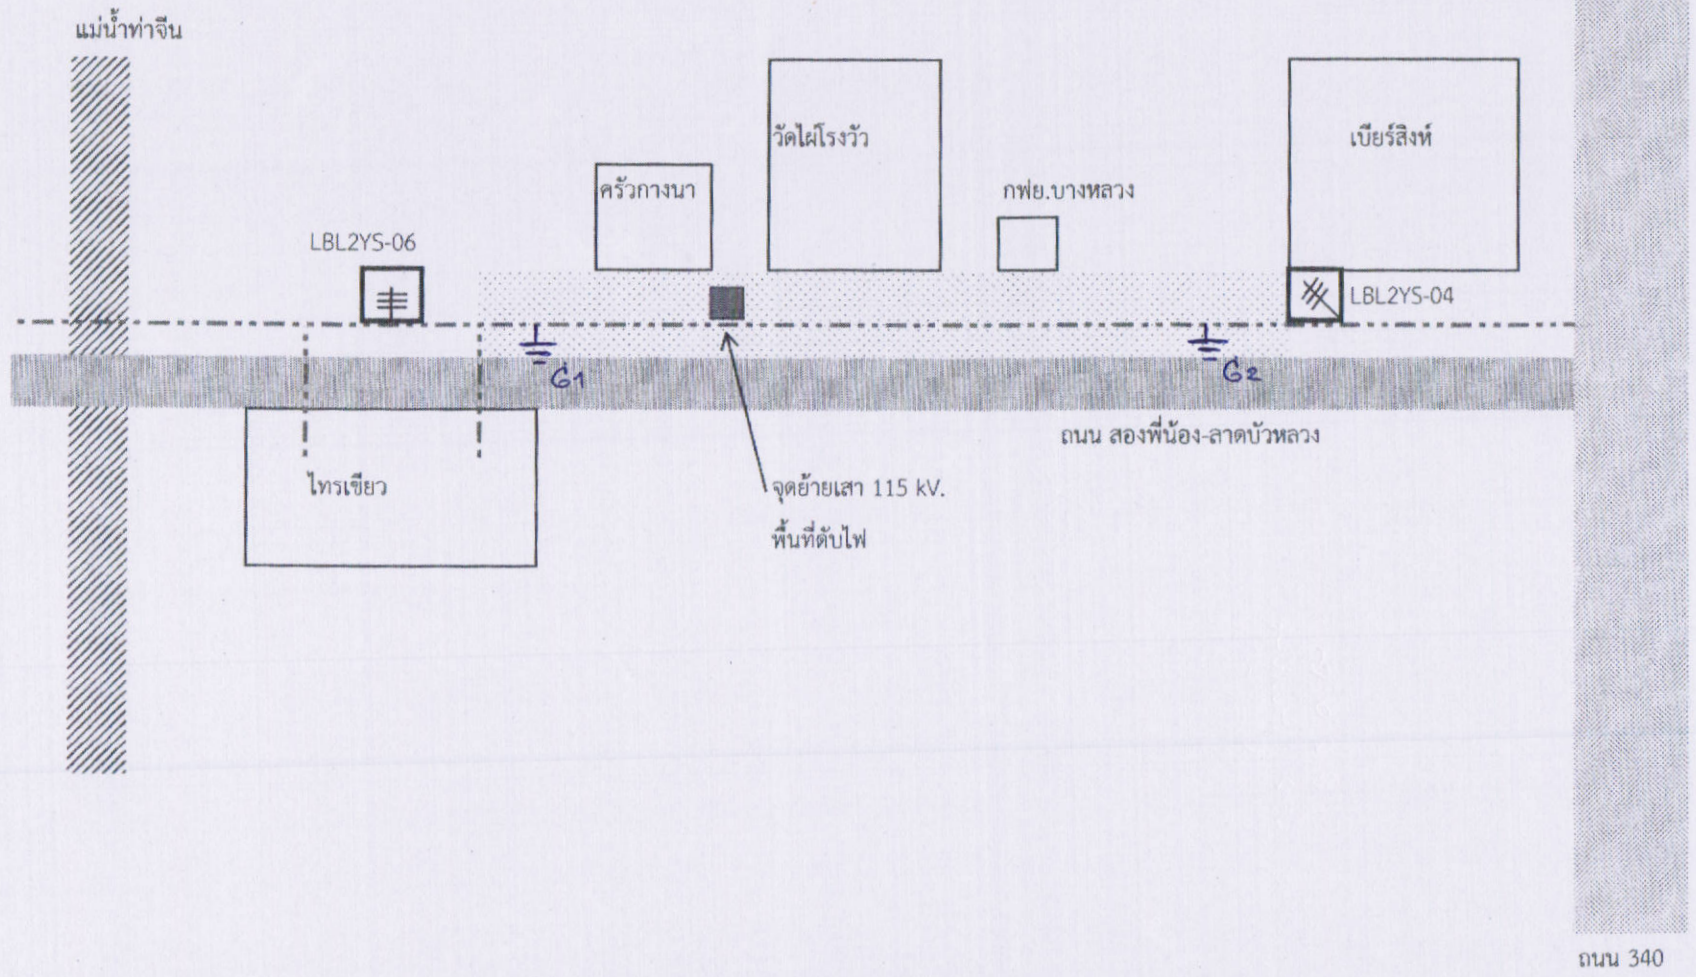
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณร้านครัวกวงนา (วัดไผ่โรงวัว)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ธ.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ย้ายเสา 115 เควี		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1646/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	8 ธันวาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 ธันวาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ธันวาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนอช 2. นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด (ตรงจ่ายไฟ 115 โวลต์ 4 โทรมือ (กฟอ.1) ส่วนงานซ่อม UG 115/11)						
2	LBL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		-
3	1SYK01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ไทรเซียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
5	BEA04YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	LBL02YS-04	สับ	ปลด ล็อคคกุญแจ		บลง.		Z หน้าบริษัทเบียร์สิงห์
7	1SYK01YB-01	สับ	ปลด		ไทรเซียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	1SYK01YS-01	สับ	ปลด		ไทรเซียว		- ใบมีด 115 เควี
9	1SYK01YS-02	สับ	ปลด		ไทรเซียว		- ใบมีด 115 เควี
10	LBL02YS-07	สับ	ปลด ล็อคคกุญแจ		ไทรเซียว		ABS โครงการไทรเซียว
11	ตรวจสอบ LBL02YS-06 (LBS ฝั่งตรงข้ามไทรเซียว) อยู่ตำแหน่ง "ปลด" พร้อมล็อคคกุญแจ						
12	แจ้ง กฟอ.บางเลน ทำการทดสอบ, ซ็อดกราวด์จุด G1						
13	แจ้ง กฟอ.บางเลน ทำการทดสอบ, ซ็อดกราวด์จุด G2						
14	หลังจาก กฟอ.บางเลน ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
15	แจ้ง กฟอ.บางเลน ปฏิบัติงานได้						
16	LBL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		-
17	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อ กฟอ.บางเลน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
19	LBL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		-
20	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	แจ้ง กฟอ.บางเลน ทำการปลดซ็อดกราวด์จุด G1 ออก						
22	แจ้ง กฟอ.บางเลน ทำการปลดซ็อดกราวด์จุด G2 ออก						
23	หลังจาก กฟอ.บางเลน ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	LBL02YS-07	ปลด ล็อกกุญแจ	สับ		โทรเชียว		ABS โครงการโทรเชียว
25	1SYK01YS-01	ปลด	สับ		โทรเชียว		- ใบมีด 115 เควี
26	1SYK01YS-02	ปลด	สับ		โทรเชียว		- ใบมีด 115 เควี
27	1SYK01YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		โทรเชียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	LBL02YS-04	ปลด ล็อกกุญแจ	สับ		บลง.		Z หน้าบริษัทเปียร์สิงห์
29	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	LBL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		- -
31	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	1SYK01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรเชียว		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							





ผังงานดับไฟย้ายเสา 115 เควี บริเวณร้านครัววกางนา วัดไผ่โรงวัว