



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

08/11/67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สปท.(ปบ.) 03894
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้งManual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อนDis.UG.OYL๑๖S-๑๙
ข้างไฉไลแก้ว ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

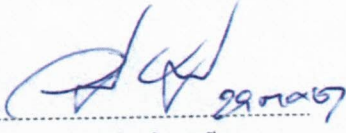
ที่	ฟีดเออร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๖	๙ พ.ย. ๖๗	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อนDis.UG.OYL๑๖S-๑๙ ข้างไฉไลแก้ว	OYL๑๖S-๑๙	OYL๑๖S-๑๙	นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๘๙ Long : ๑๐๐.๒๗๒๔๘

ลงชื่อ 
(นายวนภูมิ บำรุงศรี)
ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเออร์ OYL 6 จาก OYL 6S-09 ถึง OYL 6S-09
ในวันที่ 9 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1647/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเออร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเออร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย  ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกฉิม


(นายนิพนธ์ ผูกฉิม)
๐๘๖.5 ๓๓๖ ๓๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.พร.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DIS. UG OYL06S-09 ช่างไวไวเก่า					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 พ.ย. 67	ระหว่าง	09.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1647/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร, น.ส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
3	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		Load 4.8 MW
4	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
5	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		Load 6.4 MW
6	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
7	ย้ายโหลด OYL06 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI02						
8	OYI05S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานาโบ้
9	OYI02S-08	สับ	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยสหไทย
10	OYL026-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS UG ไวไวเก่า
11	OYI05S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานาโบ้
12	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	ให้ตั้ง "OFF" Auto Reclose วงจร OYL06 และ OYI09 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
14	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
15	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
16	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ DIS. UG OYL06S-09 ช่างไวไวเก่า ได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
18	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนที่ DIS. UG OYL06S-09 ช่างไวไวเก่า แล้วเสร็จ						
19	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
20	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
21	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
22	ย้ายโหลด OYL06 บางส่วนกลับจาก OYI02						
23	OYI05S-04	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานาโบ้
24	OYL026-09	สับ	สับ		สพร.		DIS UG ไวไวเก่า
25	OYI02S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ปากซอยสหไทย
26	OYI05S-04	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ซอยคานาโบ้
27	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
28	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
29	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
30	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
31	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

