



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

## Switching Deadline

14 พ.ย. 66

เลขที่ กต.คกช.(ปน) ๑๖๘๓ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.คกช

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯ สวคร๖ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน 2 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF05	๑๗ พ.ย. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ขอยสนามกอล์ฟเบสโอ เซียน	DIS ชั่วคราว ติดตั้งใหม่ ขอยสนาม กอล์ฟ	ปลายสาย	นายประวิทย์ ทรัพย์พานิชย์ เบอร์โทร ๐๘๑- ๘๑๓๒๖๐๘


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..หมู่บ้านศุภภาลัยปาล์มสปริงส์ ขอยสนามกอล์ฟเบสโอเซียน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิศ สงวนพันธ์ุ ตำแหน่ง ผ.ส.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.คกช

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMPOS จาก DG 60.010 ต.ใหม่ ถึง ปรก.ภ.บ.  
ในวันที่ 17 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1648/66
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์ จิตระมานะ ศักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายบรรณวิทย์ วิธนะเพ็ชร์  
8 พ.ย. 66

(นาย จิตระมานะ ศักดิ์ 66 ก.ค.ค.ร.)  
อก.ค. 5 6796 2๕.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ค. กน.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หมู่บ้านศุภาลักษณ์ปาล์มสปริงส์ ซอยสนามกอล์ฟเบสโอเชียน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1648/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	8 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ, นายธนต์, นายวรรณพงษ์, นายมโน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
2	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
3	DIS ชค.ไลน์ SMF05	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		คกช.		DIS ซอยสนามกอล์ฟ
4	แจ้ง H/L ทำการปลดจุดจัมออกทั้ง 3 เฟสได้ (ตามแผน)						
5	เมื่อ H/L ทำการปลดจุดจัมออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.คกช.ทราบ						
7	แจ้ง กฟส.คกช. Test ไฟถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
8	แจ้ง กฟส.คกช. Test ไฟถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
9	เมื่อ กฟส.คกช. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
10	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
11	แจ้ง กฟส.คกช.ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
12	เมื่อ กฟส.คกช.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหดกลับ						
13	DIS ชค.ไลน์ SMF05 ติดตั้งใหม่ ซ.สนามกอล์ฟพร้อมต่อตรง						
14	SMF05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		-
15	แจ้ง กฟส.คกช.ปลด Short Ground จุด G1						
16	แจ้ง กฟส.คกช.ปลด Short Ground จุด G2						
17	แจ้ง H/L ทำการเชื่อมจุดจัมเข้าทั้ง 3 เฟสได้						
18	เมื่อ H/L ทำการเชื่อมจุดจัมเข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
19	แจ้ง กฟส.คกช.จ่ายโหดให้ผู้ใช้ไฟได้ตามปกติ						
20	SMF05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							



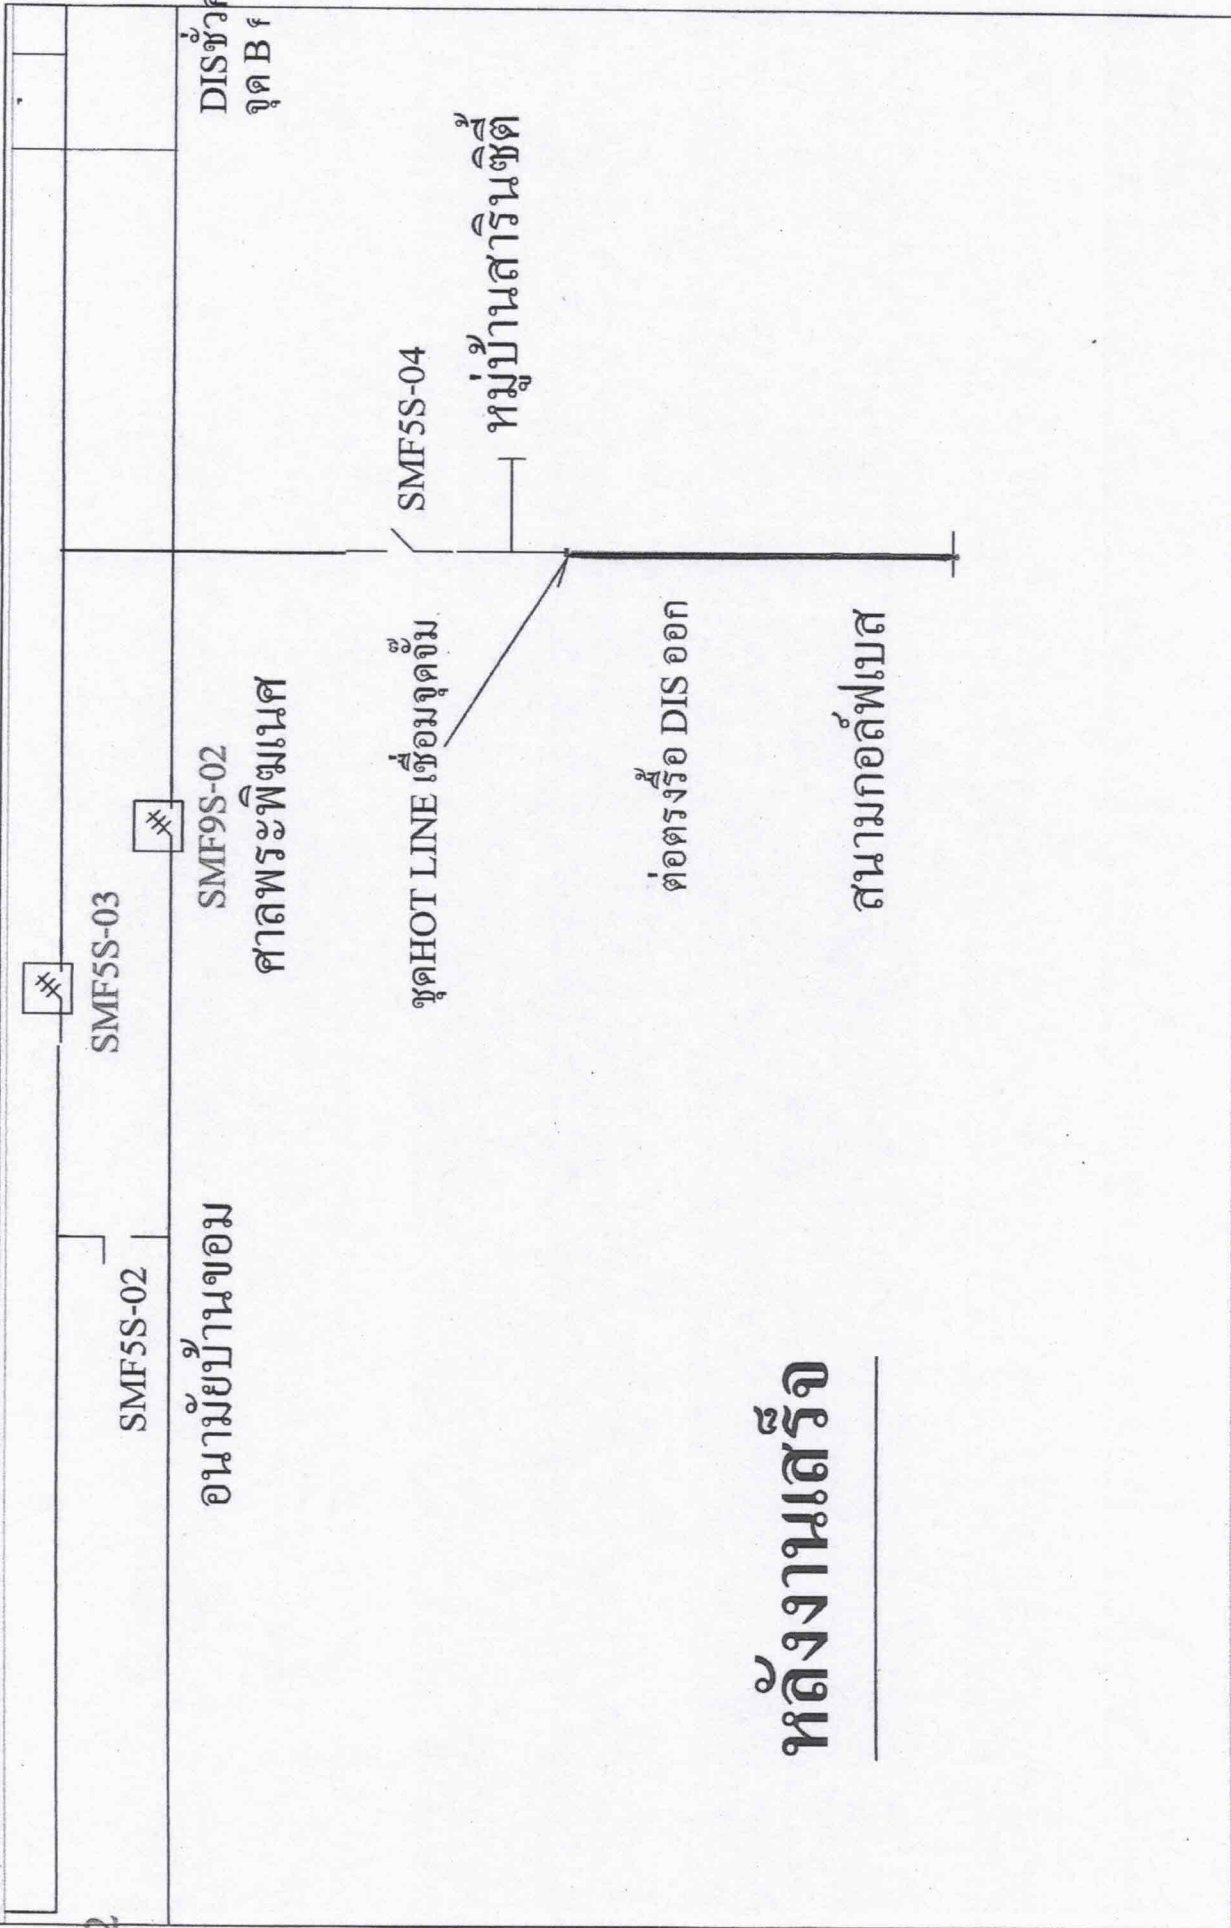

# หลังงานเสร็จ

เลขที่ใบอนุญาต กรมการช่างเทคนิค	เลขที่ใบอนุญาต กรมการช่างเทคนิค
ชื่อช่างเทคนิค นาย ก. ก.	ชื่อช่างเทคนิค นาย ก. ก.
เลขที่ใบอนุญาต กรมการช่างเทคนิค	เลขที่ใบอนุญาต กรมการช่างเทคนิค
ชื่อช่างเทคนิค นาย ก. ก.	ชื่อช่างเทคนิค นาย ก. ก.
เลขที่ใบอนุญาต กรมการช่างเทคนิค	เลขที่ใบอนุญาต กรมการช่างเทคนิค
ชื่อช่างเทคนิค นาย ก. ก.	ชื่อช่างเทคนิค นาย ก. ก.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักงาน	สำนักงาน
สถานี	สถานี
เลขที่ใบอนุญาตช่างไฟฟ้า (ก.3)	เลขที่ใบอนุญาตช่างไฟฟ้า (ก.3)