



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อมน.(ปบ.) ๒๐๒๕/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายถิรภัทร สงวนพานิช

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอย้ายโหลดระบบ ๒๒ เควี เพื่อแก้ไขจุดร้อน DISCONNECTING ระบบ ๒๒ เควี
ของสถานี OYK ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYK03	๑๒ พ.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอย้ายโหลดเพื่อแก้ไขจุดร้อน	OYK03S-08	-	นายอรพล พยับเดช ๐๘๔-๐๕๕-๕๑๘๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผขฟ.ที่ได้รับความเดือดร้อน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวฐิษา รมโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วศก.๖ ผปน โทร ๐๙๓-๓๕๙-๕๑๕๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายถิรภัทร สงวนพานิช)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟฟ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 0YU3 จาก 0YU3S-08 ถึง 0YU3 S-08
ในวันที่ 12 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1653/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่


พนักงานศูนย์ฯ นาย อภสรวิสิทธิ์ เข้มหนอง ประสานงานการขอดับไฟกับ น.ส.รุจิรา ร่มโพธิ์ทอง


(นายอภสรวิสิทธิ์ เข้มหนอง)
ว.๑๑.๕ แทน ผผ.๑ฟ.

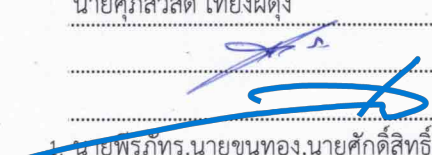
สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟอ.พพ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน
แผนผังแนบ - แผน
ผจฟ. - (สถานีฯ -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis. OYK03S-08 (ร้านตัดผม)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.อมน.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน Dis. OYK03S-08 (ร้านตัดผม)			ตามใบขอปฏิบัติงาน 1653/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	9 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK	-	-
3	OYK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYK		Load 3.5 MW
4	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
5	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	-	-
6	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
7	SLY07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		Load 1.66 MW
8	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND	-	-
9	OND08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		
10	ย้ายโหลด SLY-TP2 ไปรับไฟจาก SLY-TP1						
11	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	ขนานบัส
12	SLY02BVB-01	สับ	ปลด		SLY	SCADA	INCOMING 2
13	ย้ายโหลด OYK03 บางส่วนไปรับไฟจาก SLY07						
14	OND08S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอย 100 ศพ
15	OYK03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 อณามัยกระทุ่มลัม
16	OYK03S-12	ปลด	สับ		อมน.		DIS ปากซอยโชคดี
17	OYK03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS ร้านตัดผม
18	OND08S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอย 100 ศพ
19	OYK03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 อณามัยกระทุ่มลัม
20	ย้ายโหลด SLY-TP2 กลับจาก SLY-TP1						
21	SLY02BVB-01	ปลด	สับ		SLY	-	INCOMING 2
22	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY	-	ขนานบัส
23	แจ้งสถานะการจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
24	ให้ตั้ง Manual วงจร OYK03 และ SLY07 ไว้ตลอด ขณะปฏิบัติงาน						
25	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK	-	-
26	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
27	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	-	-
28	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND		-	-
30	OND08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND			
31	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****								
32	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
33	OYK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYK		-	-
34	SLY-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-	-
35	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-	-
36	SLY02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		-	-
37	OND-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OND		-	-
38	OND08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OND		-	-
39	ย้ายโหลด SLY-TP2 ไปรับไฟจาก SLY-TP1							
40	SLYBVB-01	ปลด	สับ		SLY		-	ขนานบัส
41	SLY02BVB-01	สับ	ปลด		SLY	SCADA	-	INCOMING 2
42	ย้ายโหลด OYK03 บางส่วนกลับจาก SLY07							
43	OND08S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอย 100 ศพ
44	OYK03S-04	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6	อนามัยกระท่อมลัม
45	OYK03S-08	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ร้านตัดผม
46	OYK03S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ปากซอยโชคดี
47	OND08S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	ปากซอย 100 ศพ
48	OYK03S-04	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6	อนามัยกระท่อมลัม
49	ย้ายโหลด SLY-TP2 กลับจาก SLY-TP1							
50	SLY02BVB-01	ปลด	สับ		SLY		-	INCOMING 2
51	SLYBVB-01	สับ	ปลด		SLY		-	ขนานบัส
52	OYK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYK		-	-
53	OYK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYK			
54	SLY-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
55	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
56	SLY02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		-	
57	SLY07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY			
58	OND-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OND			
59	OND08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OND		-	
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								