



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๕๓๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์..พิชิตสุวรรณฉล.
ชื่อผู้ส่ง นายนิศากร..แซมโชติ

วันที่ ๕.พฤศจิกายน.๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ปณ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งน่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ).P-TDD๑๒.๓-I-NYCNA.๑๑๐๕.วงจร.DAA๐๒...สถานีไฟฟ้าคานช้าง...ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 9 columns: No, Feeder, Day/Month/Year, Start Time, End Time, Work Location, From, To, Supervisor. Contains two rows of work schedule details.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์..อิงศิริ...ตำแหน่ง...ชผ.กป...โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. [x] มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ [] มีโอกาสชำรุด ๑.๒ [x] ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. [] ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Handwritten signature)

(นายนิศากร แซ่มโชติ)
ผจก.กฟส.หนองหญ้าไซ

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว
วันที่.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DAA02 จาก Dis ๕๓. โรงสีถ่านหินต้นถึง DAA02S-05 รร. ทนงทัญไช
ในวันที่ 12 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:๖๐ น. ถึง 16:๖๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1655/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ DAA02 จาก Dis ๕๓. โรงสีถ่านหินต้นถึง DAA02S-05 รร. ทนงทัญไช
ในวันที่ 19 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08:๖๐ น. ถึง 16:๖๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิชัย จงดีบุญมาก ประสานงานการขอดับไฟกับ นายศุภลักษณ์ อังศิริ

สุวิชัย

(นางสาวสุวิชัย จงดีบุญมาก)

๑๓ก.๕ 1๓๓๓ พว.๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. นนทบุรี
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผ่นฝั่งแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านโคกบ่อแร่ - ตลาดหนองหญ้าไซ						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12,19 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1655/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	6 พฤศจิกายน 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ						
						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
						(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
						(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	Dis ชด.ไนลอน DAA02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		นญช.		DIS ชั่วคราวแยกโรงสีกำนันดิน
5	ตรวจสอบสถานะ DAA02S-05 SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา อยู่สถานะ "OPEN" พร้อมล๊อคคาน						
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.นญช. รับทราบ						
7	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
9	เมื่อ กฟส.นญช. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
10	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ กฟส.นญช. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.นญช. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
15	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	Dis ชด.ไนลอน DAA02	ปลด	สับ		นญช.		DIS ชั่วคราวแยกโรงสีกำนันดิน
18	ปลดล๊อคคาน DAA02S-05 SF6 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา						
19	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCNA ๐๐๐๔ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านซ้าย วันอังคาร ที่ ๑๒,๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

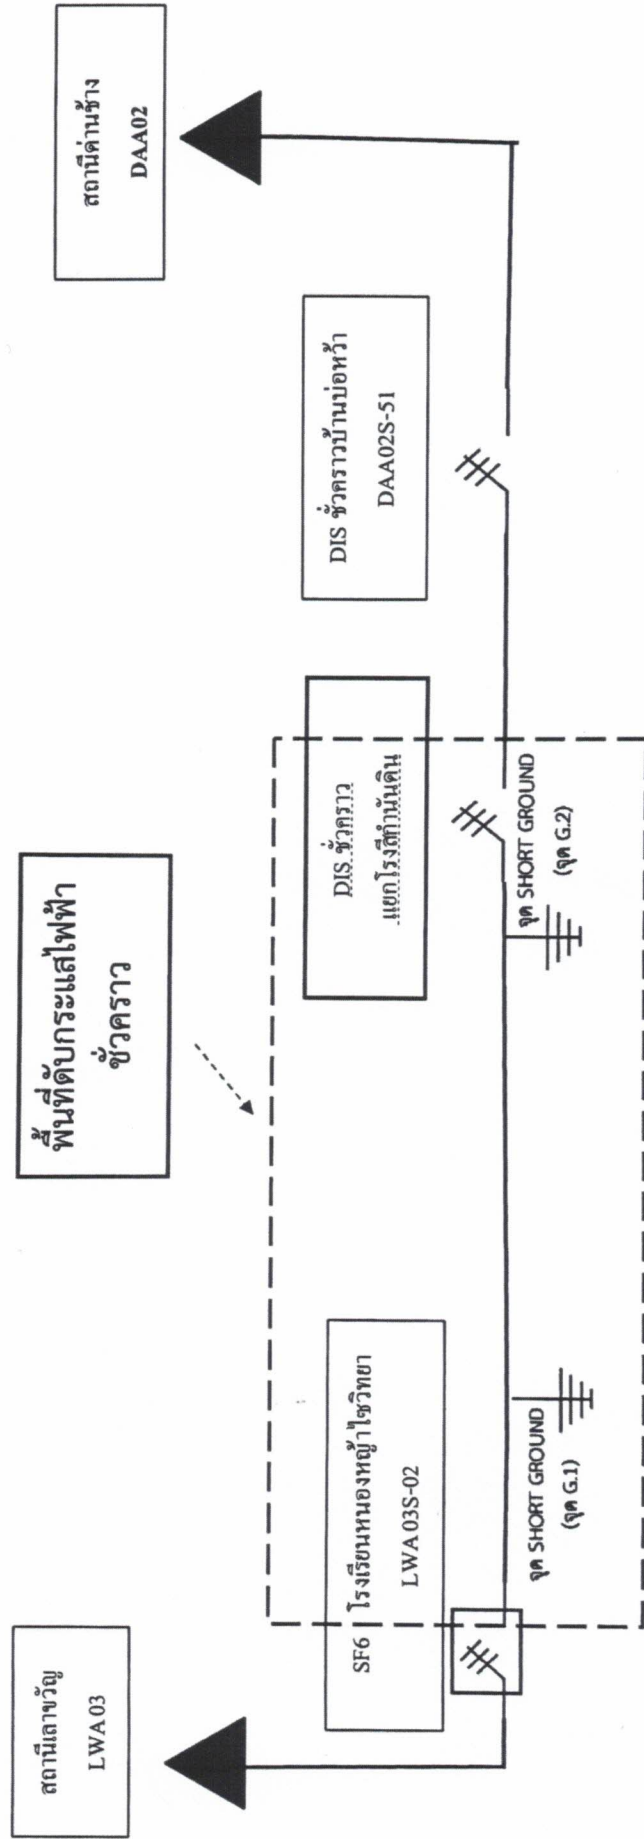

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม