



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดจ.(กป.)- ๖๖๒/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

Switching Deadline

วันที่ 15 ธ.ค. 64

วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ จาก Dis ชั่วคราวศาลปู่เจ้า ถึง Dis ชั่วคราว วัดโพธาราม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	1	19 ธ.ค. 64	08.30 น.	16.30 น.	จะขอตัดไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ	Dis ชั่วคราว ศาลปู่เจ้า	Dis ชั่วคราว วัดโพธาราม	นายอาคม แจ่มสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ วัดโพธาราม... วัดชีธาราม (ฝั่งตะวันออกคลองท่าว่าว)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอาคม แจ่มสว่าง ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร.๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA-1 จาก Dis ชั่วคราว ศาลปู่เจ้า ถึง Dis ชั่วคราว วัดโพธาราม  
ในวันที่ 19 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1658/2564  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิษฐาน ทองสง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.อ.ดอนเจดีย์

(นายอธิษฐาน ทองสง)  
๖๖๒ กฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส.๓.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์... 2 แผ่น  
แผนผังแนบ... 2 แผ่น


ผจก. (สถานี...)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



# ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	Dis ชั่วคราวศาลปู่เจ้า - Dis ชั่วคราววัดโพธาราม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ธ.ค. 64	เวลา 08.30 น.	ถึง 19 ธ.ค. 64 เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1658/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองย้อย		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- -
3	SPC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		- -
4	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
5	DOA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สวนลี้ก
6	<b>*ย้ายโหลดวงจร DOA01 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร SPC02</b>						
7	DOA01S-08	ปลด	ลี้บ		ดจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านดงกระเซา
8	DOA01S-13	ปลด	ลี้บ		ดจ.		DIS ช้างโรงสีธนพัฒน์
9	DIS ชค. DOA01	ลี้บ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS วัดโพธาราม
10	DOA01S-08	ลี้บ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านดงกระเซา
11	<b>*พร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.</b>						
12	DIS ชค. DOA01	ลี้บ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS ศาลปู่เจ้า
13	แจ้งพื้นที่ดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟส.ดจ. ทราบ						
14	แจ้ง กฟส.ดจ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.ดจ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
16	หลังจากทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี ทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้ง กฟส.ดจ. ปฏิบัติงานได้						
18	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
19	SPC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		- -
20	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
21	DOA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สวนลี้ก
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
22	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
23	แจ้ง กฟส.ดจ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้ง กฟส.ดจ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
25	หลังจากทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี ครบทุกจุดและยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
26	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- -
27	SPC02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC		- -
28	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DOA01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สวนสัก
30	DIS ชุด. DOA01	ปลด	สับ		ดจ.		DIS ศาลปู่เจ้า
31	*ย้ายโหนดวงจร DOA01 บางส่วนกลับคืนจาก วงจร SPC02						
32	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านดงกระเซา
33	DIS ชุด. DOA01	ปลด	สับ		ดจ.		DIS วัดโพธาราม
34	DOA01S-13	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ดจ.		ข้างโรงสีชนพัฒนา
35	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6 แยกบ้านดงกระเซา
36	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
37	SPC02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC		- -
38	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
39	DOA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สวนสัก
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							




# ผังก่อนดับไฟ

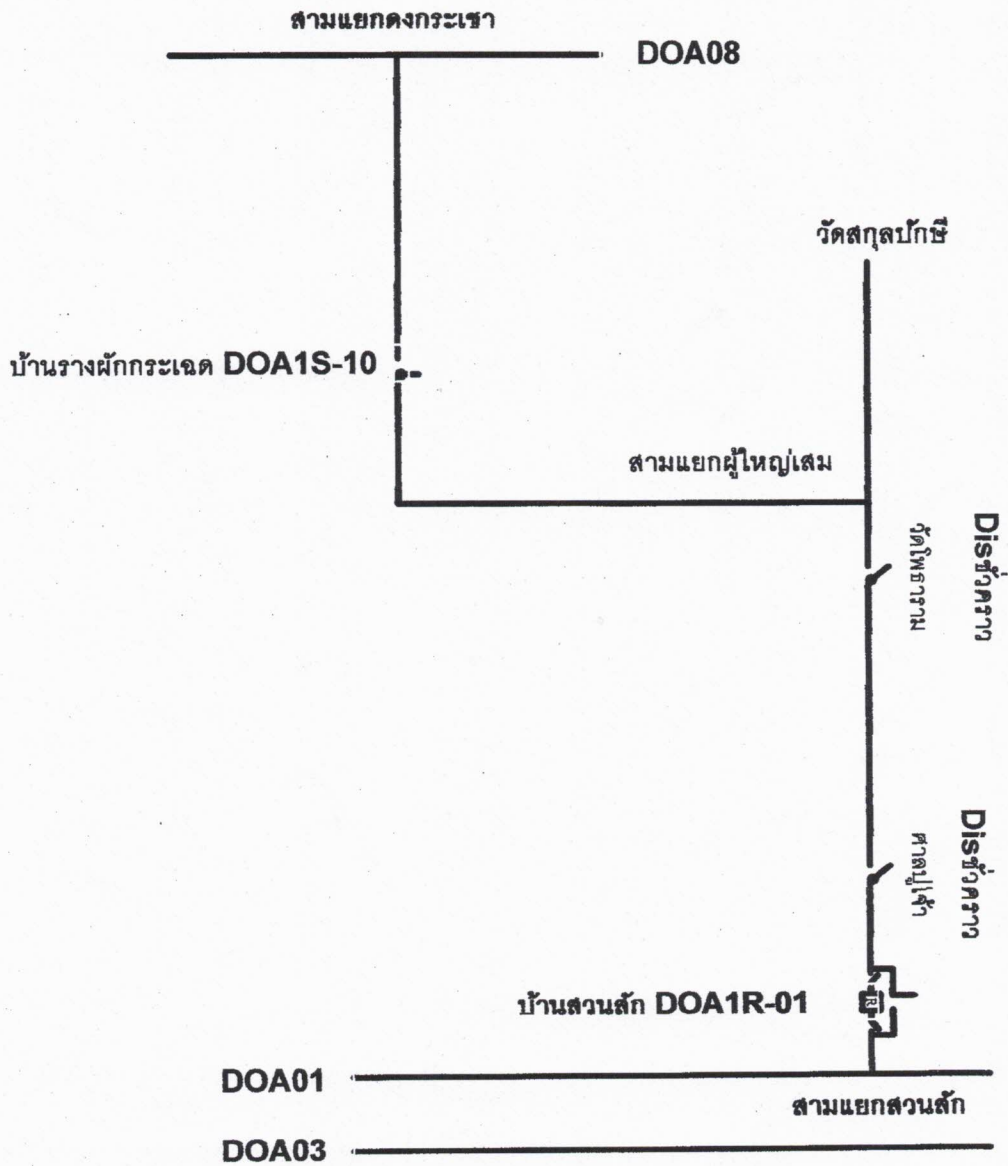

กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ภาค 3 เขต 3	 <h2 style="margin: 0;">การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</h2>	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทนโดยแบบ..... เขียนเสร็จวันที่..... แก้แบบวันที่..... มิติเป็น.....เมตร..... มาตรฐาน.....
ผู้เขียน นายอาคม แจ่มสว่าง ผู้สำรวจ นายอาคม แซ่สว่าง หัวหน้าแผนก..... วิศวกร..... ผู้จัดการ..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการเขต..... รองผู้ว่าการ.....	แผนผัง Switching  กฟส.ตจ.บริเวณ Disชั่วคราววัดโพธาราม-Disชั่วคราวก่อนแยกผญ.เสม	แบบเลขที่..... แผ่นที่ ..... ของจำนวน ..... แผ่น

# ผังหลังดับไฟ

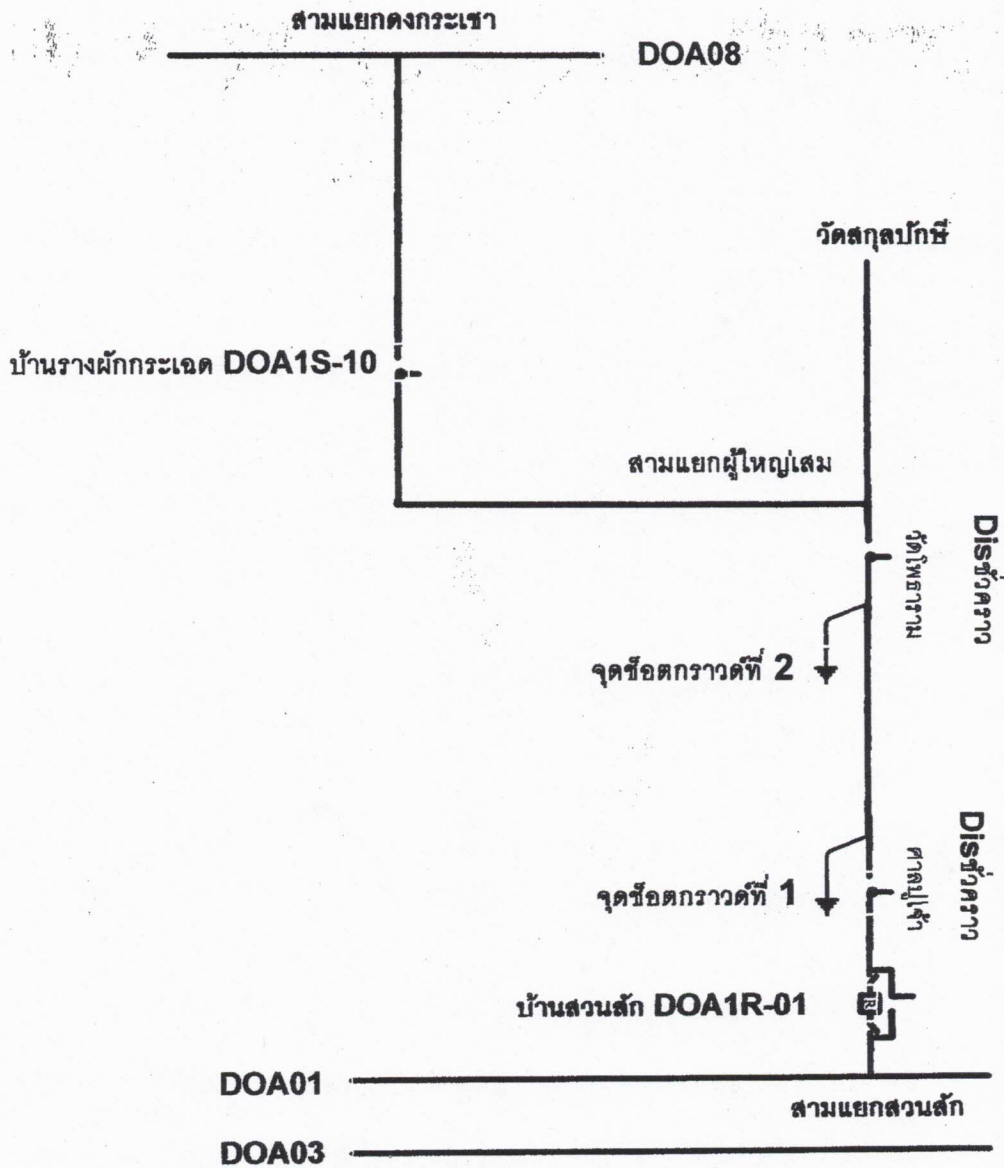

กฟส.อ.ดอนเจดีย์ ภาค 3 เขต 3	<h2 style="margin: 0;">การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</h2>	ใช้แทนแบบ..... ถูกแทน โดยแบบ..... เขียนเสร็จวันที่..... แก้ไขวันที่..... มิติเป็น.....เมตร..... มาตรฐาน.....
ผู้เขียน นายอาคม แจ่มสว่าง ผู้สำรวจ นายอาคม แจ่มสว่าง หัวหน้าแผนก..... วิศวกร..... ผู้จัดการ..... ผู้อำนวยการกอง..... ผู้อำนวยการเขต..... รองผู้อำนวยการ.....	แผนผัง Switching	กฟส.จ.บริเวณ Dis'วัดโพธาราม-Dis'วัดกรวดก่อนแยกผญ.เสม
ระบุผู้ว่าราชการ.....	กฟส.จ.บริเวณ Dis'วัดโพธาราม-Dis'วัดกรวดก่อนแยกผญ.เสม	แบบเลขที่..... แผ่นที่.....ของจำนวน.....แผ่น