



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(ปป) ๖๑๓๖ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แนนเนื้อ

สัญญา Deadline วันที่ 15 ธ.ค. 64
วิทยุขอตัดไฟ

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔

วันที่ - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อภ.ปน.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.สค.ชั้น๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	EKA๐๑	๑๙ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย บริเวณ ช.โรงแก้ว	จุดปลดสายโดย วิธีออนไลน์ กระเช้า	EKA๖S-๐๘ ปากช.โรงแก้ว	นายวีระพัฒน์ นาคสมัย โทร.๐๘๑-๔๔๙๗๘๑
๒	EKA๐๑	๑๙ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		EKA๖S-๐๘ ปากช.โรงแก้ว	ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ ช.โรงแก้ว.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ทผ.ปน. โทร. ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายมาโนช แนนเนื้อ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟล.สค.ชั้น๑.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ EKA01 จาก จุดปลงสาย ถึง Dis EKA6S-08
ในวันที่ 19 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1660/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ EKA01 จาก Dis EKA 6S-08 ถึง ปลงสาย
ในวันที่ 19 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สหภาพ สิริพงษ์พันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอำนาจ คุ้มหนอง


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ๓๓.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ส.ค. 6 แทน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

DIS ติดตั้งชั่วคราวเลย ปากซอยประตูระบายน้ำทางน้ำจืด
บ.กานดา

๒๗

EKA6S-09



DIS ติดตั้งชั่วคราวก่อน
คลองบางน้ำจืด

EKA6S-08

EKA1S-19

EKA1S-18

หมู่บ้านกานดา
ประราม 2

ซอยโรงแก้ว

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน EKA01 จากจุดจัมสาย Dis EKA6S-08 ปากซอยโรงแก้ว ถึงปลายสาย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 ธ.ค. 64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สค. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1660/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนกฤต พิริยะพงษ์พันธ์ วันที่ 10 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย 9/12/64 วันที่ 10 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 10 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	EKA01VB-01, 6๖๕-๐1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA	-	-
2	ดับไฟพื้นที่ทำงานหน้า เวลา 08.00 น.						
3	EKA06S-08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ช.โรงแก้ว
4	แจ้งขอทไลน์กระเช้า ปลดจุดจัมสายบริเวณปากซอยโรงแก้วไลน์ EKA01						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สค. รับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
8	หลัง กฟจ.สค. Test ไฟ และ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
9	แจ้ง กฟจ.สค. ปฏิบัติงานได้						
10	EKA01VB-01, 6๖๕-๐1	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	หลัง กฟจ.สค. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2 และยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว						
14	EKA01VB-01, 6๖๕-๐1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EKA	-	-
15	จ่ายไฟคืนเวลา 17.00 น.						
16	แจ้งขอทไลน์กระเช้า เชื่อมจุดจัมสายบริเวณปากซอยโรงแก้วไลน์ EKA01						
17	EKA06S-08	ปลด	สับ		สค.	DIS	ช.โรงแก้ว
18	EKA01VB-01, 6๖๕-๐1	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EKA	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สัญญาการเช่าทรัพย์สินที่ดิน

DIS ติดตั้งชั่วคราวเลย ปากซอยประตู่ระบายน้ำทางน้ำจัด บ.กานดา

ไฟฟ้า

11

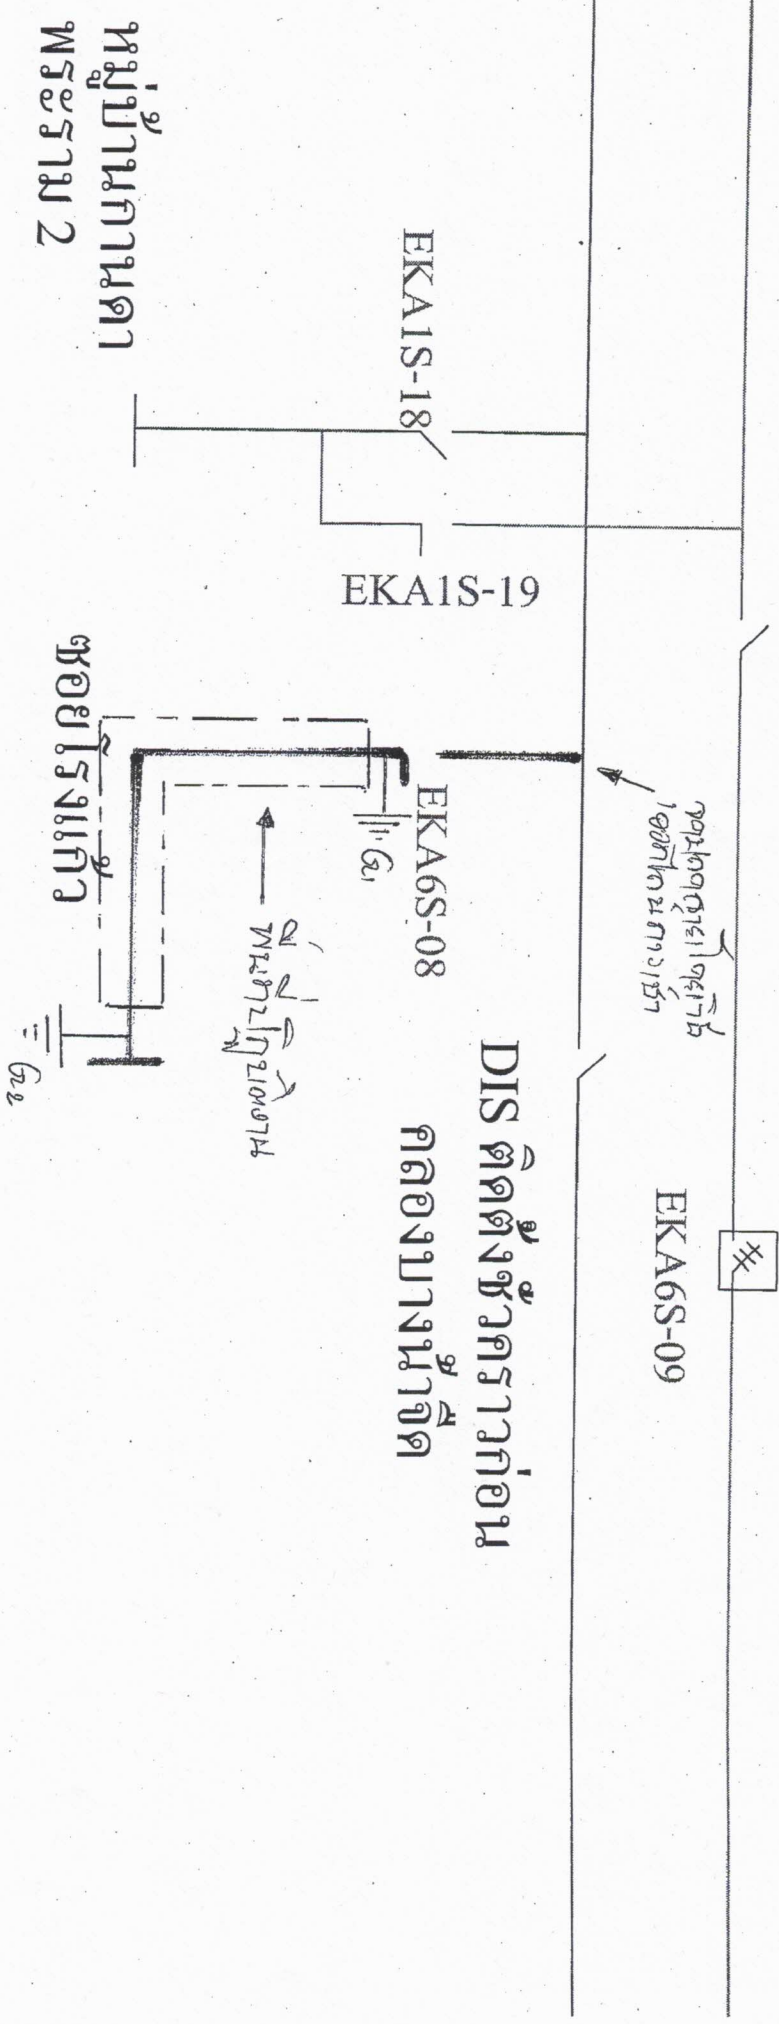

หมู่บ้านกานดา
ประราม 2

