



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ดบ.(ปบ) 1092/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พพิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline

22 พ.ย. 66

วันที่ 9. พ.ย. 2566
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เคมิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายงานเปลี่ยนทดแทนฯ I-bm-I-DBG๖๕.MS๒๐๐๖, I-bm-I-DBG๖๕.MS๒๐๐๗ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน 1 แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 01	27 พ.ย.66	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนโครงสร้างทิวเสา/ร้อยถอนสายแรงสูงฟีดเดอร์ 1 /	ดิสชั่วคราวหน้าสาธารณสุขก่ามะเขียร	สุดโลน ข้างรีโคลสเซอร์เขาศรี	นายศกนรินทร์ แก้วปานกัน 080-9634693
	DBA 05	27 พ.ย.66	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายแรงสูงฟีดเดอร์ 5 บริเวณบ้านก่ามะเขียร-บ้านเขาศรี	ดิสชั่วคราวหน้าโรงเรียนวัดก่ามะเขียร	DBA 5R-03 เขาศรี	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 9.ต.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชม.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมนัติ ยศศักดิ์ศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ๑ ฟีดเดอร์ DBA 1, 5 จาก Dis. สยามวิทย์ Dis. กิ่ง DBA 5R-03 บึงบัว
ในวันที่ 27 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1663/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณรัตน์ อรุณประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กษ.(ว)วิทย์ อรุณรัตน์
12 พ.ย. 66

(นางศิริอ่อน คุ้มสันนิษิต)
๑๙๓. 5 ๖๓๖ ๕๕.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.ดบ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผน
แผนผังแนบ ๑ แผน



ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DBA01,05 บริเวณ DIS.สาธารณสุขกำแพงเพชร,DIS.ร.ร.วัดกำแพงเพชร ถึง DBA05R-03 RE.เขาศรี				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนหัวเสาและรีดองเสาแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1663/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	14 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ 2. นายสถาพร,นายณัฐกาญจน์,นายวีรวัชร,นายอมร 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศุภยานน		
3	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
4	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
5	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing		DBA	RE	เขาศรี
6	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
7	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
8	- ย้ายโหลด DBA05 ไปจ่ายจาก DAA05						
9	DBA05S-14	ปลด	สับ		รถดบ-	SF6	บ้านหัวนา
10	DBA05R-03	สับ	ปลด		รถดบ-	RE	เขาศรี
11	SW.ด้าน Source	สับ	ปลด		รถดบ-	RE	เขาศรี
12	SW.ด้าน Load	สับ	ปลด		รถดบ-	RE	เขาศรี
13	- ดับไฟ DBA01,05 เวลา 08.00 น.						
14	DIS.ไลน์ DBA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดบ-	DIS	สาธารณสุขกำแพงเพชร
15	DIS.ไลน์ DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดบ-	DIS	โรงเรียนวัดกำแพงเพชร
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.เดิมบางนางบวชรับทราบ						
17	แจ้งกฟอ.เดิมบางนางบวชทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
18	แจ้งกฟอ.เดิมบางนางบวชทำการ Short Ground จุด G1						
19	แจ้งกฟอ.เดิมบางนางบวชทำการ Short Ground จุด G2						
20	แจ้งกฟอ.เดิมบางนางบวชทำการ Short Ground จุด G3						
21	แจ้งกฟอ.เดิมบางนางบวชทำการ Short Ground จุด G4						
22	แจ้งกฟอ.เดิมบางนางบวชปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
23	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศุภยานน		
24	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
25	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
26	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
27	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	หลังจากกฟอ.เดิมบางนางบวชปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
29	แจ้งกฟอ.เดิมบางนางบวชทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
30	แจ้งกฟอ.เดิมบางนางบวชทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
31	แจ้งกฟอ.เดิมบางนางบวชทำการปลด Short Ground จุด G3 ออก						
32	แจ้งกฟอ.เดิมบางนางบวชทำการปลด Short Ground จุด G4 ออก						
33	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
34	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์ฯนน		
35	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
36	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
37	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
38	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
39	- จ่ายไฟ DBA01,05						
40	DIS.ไลน์ DBA01	ปลด	สับ		รถดับ-		DIS สาธารณสุขก้ามะเชียร
41	DIS.ไลน์ DBA05	ปลด	สับ		รถดับ-		DIS โรงเรียนวัดก้ามะเชียร
42	- ย้ายโหลด DBA05 กลับคืนจาก DAA05						
43	SW.ด้าน Source	ปลด	สับ		รถดับ-		RE เขาศีรี
44	SW.ด้าน Load	ปลด	สับ		รถดับ-		RE เขาศีรี
45	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		รถดับ-		RE เขาศีรี
46	DBA05S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถดับ-		SF6 บ้านหัวนา
47	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์ฯนน		
48	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
49	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
50	DBA05R-03	Nonreclosing	Normal		DBA		RE เขาศีรี
51	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
52	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ต้นไฟ เพื่อวางแผนปรับปรุงระบบจำหน่าย
DBA01 DIS ชั่วคราวหน้าสถานีสารณสุขท่ามะเขี้ยว ถึงสุดโหนด ช่างสีโตลสเซอร์เวทอรี่
DBA05 DIS ชั่วคราวหน้าโรงเรียนวัดท่ามะเขี้ยว ถึงสีโตลสเซอร์เวทอรี่ DBA5R-03

ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

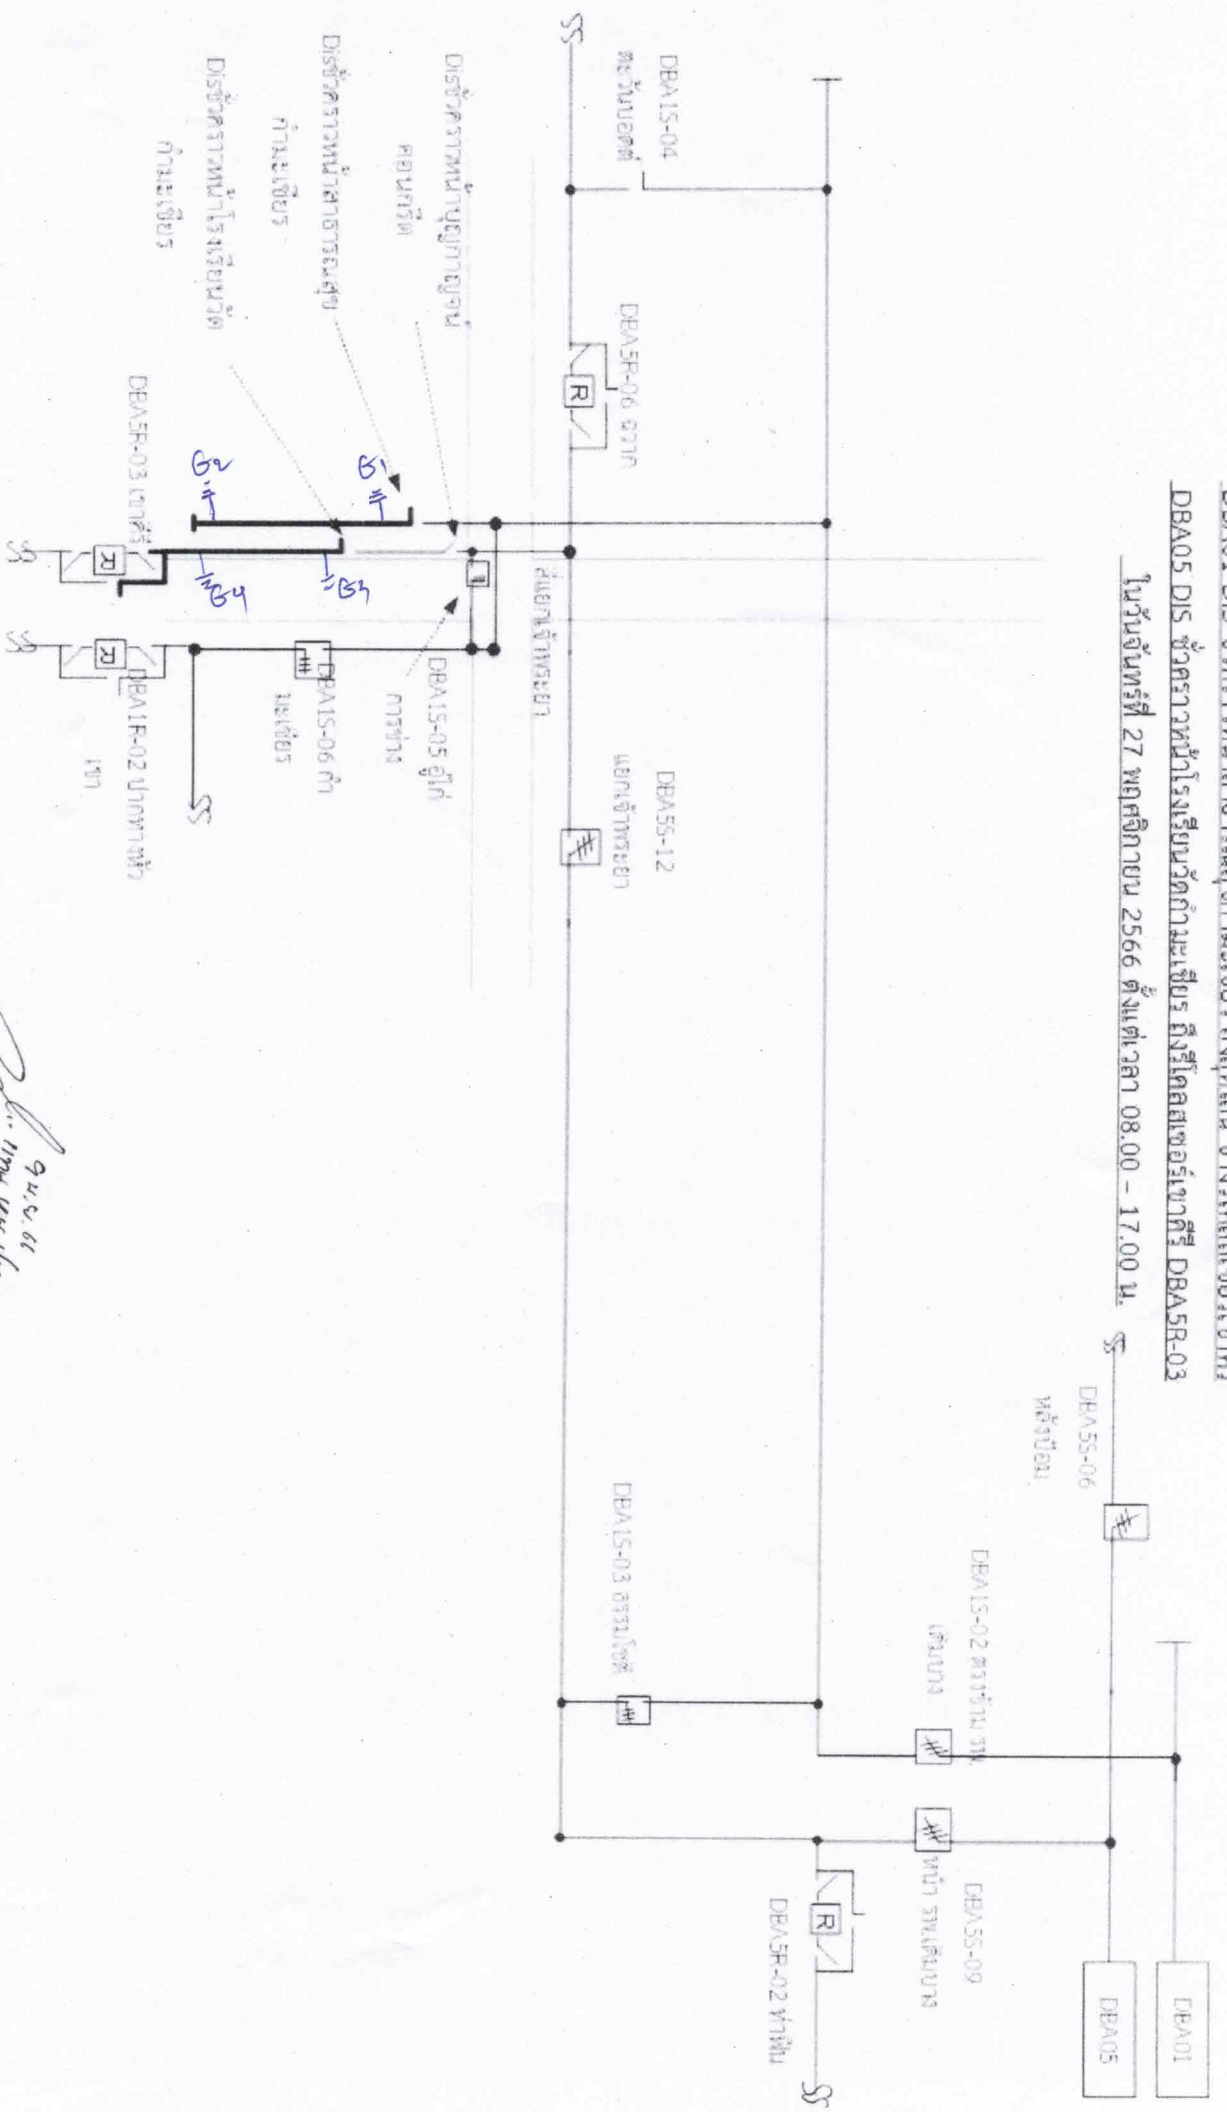

ตั้งแต่วันที่ 08.00 - 17.00 น. ต้นไฟ ปฏิบัติเพื่อวางแผนปรับปรุงระบบจำหน่าย

หมายเหตุ: — บริเวณที่ต่อสายไฟปฏิบัติงาน

Signature
ก.ว.ส.อ.
อ.วิมล น.อ.อ.

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน