



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขหัวเสาแรงสูงรองรับงานก่อสร้างอาคารสร้างใหม่ของสถานี
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๒ สพ.๑	๒๕/๑๑/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขหัวเสาแรงสูงหลังสถานี ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี	Disชั่วคราวหลัง ไฟฟ้า	DDE ช่างอัยการ	โทร.๐๖๑๔๔๑๗๑๓๔ นายธีรภัทร์ ดอกพุด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPA2 จาก Disชั่วคราวหลัง ไฟฟ้า ถึง DDE ช่างอัยการ
ในวันที่ 25 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1667/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชินดนัย มลชู ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป
12 พ.ย. 66

(นาง จิรวรรณ ๒๖๑๘๖๖๖)
จก.๕ ๖๖๗๗ ผค.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. คฟ.

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณหมู่บ้านจามจุรี
2. กำหนดวันที่ทำงาน 25 พ.ย. 66 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ท่า แก้ไขหัวเสาหลังสถานีตำรวจ สพ. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1667/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย [Signature] วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจรวิวัฒน์, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
3	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.	SCADA	R หัวเกาะ
4	SPA02S-14	ปลด	สับ			DIS	ร้านค้าคาร์แคร์
5	Dis ชด. SPA02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	หลังไฟฟ้า สพ.
6	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
7	แจ้ง กฟจ.สพ. โหลดโหดดวงจร SPA02 หม้อแปลง 2 เครื่อง						
8	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งโหลดโหดดวงจร SPA02 แล้วเสร็จ						
9	แจ้ง กฟจ.สพ. ตัด DDE A บริเวณข้างอัยการ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
10	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งตัด DDE A บริเวณข้างอัยการแล้วเสร็จแล้วเสร็จ						
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการลง We safe ให้เรียบร้อย						
15	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
16	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R หัวเกาะ
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
21	SPA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
22	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing		สพ.	SCADA	R หัวเกาะ
23	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	แจ้ง กฟจ.สพ. เชื่อม DDE วงจร SPA02 จุด A บริเวณข้างอัยการ โดยวิธีฮอทไลน์แบบมีไฟ ได้						
25	เมื่อ กฟจ.สพ. เชื่อม DDE วงจร SPA02 จุด A บริเวณข้างอัยการแล้วเสร็จ						
26	Dis ชด. SPA02	ปลด	สับ		สพ.	DIS	หลังไฟฟ้า สพ.
27	SPA02S-14	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)			DIS	ร้านค้าคาร์แคร์
28	SPA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
29	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R หัวเกาะ
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ด้วยในวันที่...๑๕...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับ

ไฟฟ้าบริเวณ ...สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี...เพื่อ...แก้ไขหัวเสาแรงสูงรองรับงานก่อสร้างอาคารสร้างใหม่ของสถานี

ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้


พีดเดอร์ ...๒.. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี๑... ตั้งแต่บริเวณ ..หลังกฟจ.สพ.-สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี...

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายธีรภัทร์ ดอกพุด ชง.ผบ.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ...๐๖๑-๔๔๑๗๑๓๔...เป็นผู้

ควบคุมงานและให้..นายธนัช มาลัยวงศ์ ..ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๘๖-๖๑๕๕๑๖๕...เป็นผู้

ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเกล็ดโลน

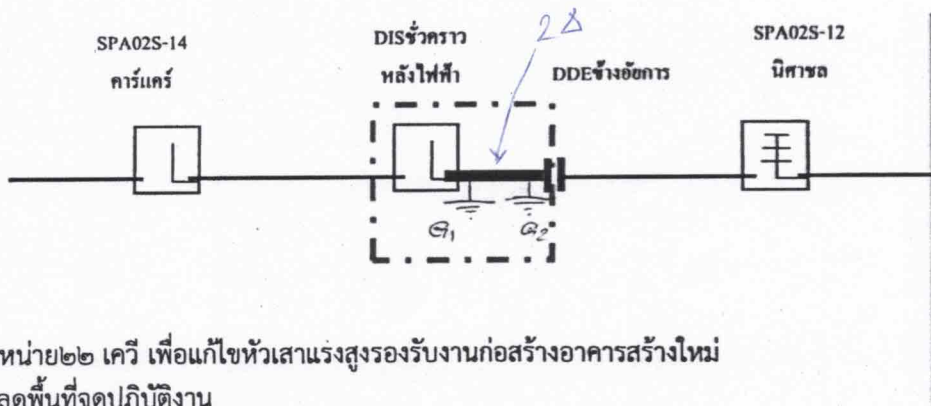

ดับไฟระบบจำหน่าย๒๒ เควี เพื่อแก้ไขหัวเสาแรงสูงรองรับงานก่อสร้างอาคารสร้างใหม่

- ๑.ย้ายโหนดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเด็ด ๑จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพรารต์ ๒ จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย


อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พงง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐



เอกสาร เลขรับ... 6491
วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖
ปี.....

ที่ ศช ๐๐๖๖(สท).(๑๐)๑(๔)/๖๓๐๓

ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท สท ๗๒๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงสูง

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย มังบริเวณก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ (ขนาดเล็ก) จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุมทรัพย์คอนกรีต ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๖ เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยจุดก่อสร้างอาคารอยู่ในพื้นที่ของ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างอยู่ในงวดงานที่ ๒ โดยผู้ควบคุมงานแจ้งว่าพบปัญหาสายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ใกล้กับอาคารที่กำลังก่อสร้าง อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงานได้

ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตรวจสอบสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณสถานที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยมอบหมายให้ ว่าที่พันตำรวจตรี ประยุทธ์ ชูเมือง สารวัตรฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕ ๕๙๔ ๙๘๕๔ เป็นผู้ประสานการปฏิบัติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> รจก.(ท) | <input type="checkbox"/> หม.คพ. |
| <input type="checkbox"/> รจก.(บ) | <input type="checkbox"/> หม.กส. |
| <input type="checkbox"/> นศก. | <input type="checkbox"/> หม.บค. |
| <input type="checkbox"/> หม.บห. | <input type="checkbox"/> หม.นค. |
| <input type="checkbox"/> หม.บป. | <input checked="" type="checkbox"/> หม.ปบ. |
| <input type="checkbox"/> ... | <input type="checkbox"/> นบท.10 |
| <input type="checkbox"/> ... | <input type="checkbox"/> นบท.8 |
| <input type="checkbox"/> ... | <input type="checkbox"/> จป. |
| <input type="checkbox"/> ... | <input type="checkbox"/> ผจก.กฟส.บปม. |
| <input checked="" type="checkbox"/> ... | <input type="checkbox"/> ผจก.กฟส.สปจ. |

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก

(สมพร ทุกหอม)

รองผู้บังคับการฯ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดช
รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟจ.สท.

(นายธนัช มาลัยวงศ์)
หม.ปบ.กฟจ.สท.

ฝ่ายอำนวยการ ๔ (ส่งกำลังบำรุง) / ๐๘๕-๕๙๔-๙๘๕๔, สารวัตร/ท.บุรณ
โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๒๒๙ - ๓๒ ต่อ ๑๐๔
โทรสาร ๐ ๓๕๕๓ ๕๒๒๗

ส่งสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
วันที่ ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๖