

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ศ.ตบ.(ปบ.) 2126 / 2564  
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงห์โตทอง  
 ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 13 ธ.ค. 2564  
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
 ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ด้วย กฟอ.เดิมนางนางนวล จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณริโคลสเซอร์บ้านป่าสะแก ถึง บ้านหนองโพธิ์(ช่วง 4) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA01	22 ธ.ค.64	08.00 น.	12.00 น.	พาดสายแรงสูง	DIS ชั่วคราวแยกป้อม ตำรวจลำพันบอง	DBA1S-11 DIS กงกำป็น, ถึง DAA2S-04	นายสุทธิ นิยมธรรม 086-0589737

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ม.๕.๕ ต.หนองโพธิ์.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประจักษ์ พลวยไธ ตำแหน่ง.....หม.ปบ.....โทร. 081-880-1209.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
 เรียงน อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์ DBA01 จาก DIS ชั่วคราว ถึง DBA1S-11, DAA2S-04  
 ในวันที่ 22 ธ.ค.64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1672/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

19 ธ.ค.64

.....  
 นาย.....  
 ๑๓.๑ กทว. ๒๕๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียงน ผจก. กฟอ.ตบ., กฟภ.๒๕๖, กฟภ.๒๕๖

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 2 .....แผ่น  
 แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ผจฟ. .... (สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณก่งกำป๋น - ลำพันบอง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 22 ธ.ค. 64 เวลา 08.00 น. ถึง 22 ธ.ค. 64 เวลา 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน ดบ. งานที่ทำ 1. พาดสาย แร่งสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1672/2564  
2. รื้อถอนต่อตรงดีสชั่วคราว  
ตรงข้ามโรงสีลำพันบอง
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายเพชรรัตน์ ชินะ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 15 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร DBA01 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร DBA04						
3	DAA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R เนินมหาเชษฐ
4	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ป่าสะแก
5	DAA02S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นญช.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
6	DBA01S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS ก่งกำป๋น
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
8	DIS ชั่วคราว วงจร DBA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS แยกบ้อมตำรวจลำพันบอง
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟอ.ดบ. ทราบ						
10	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
12	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3						
13	เมื่อ กฟอ.ดบ. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงใน We Safe เสร็จเรียบร้อย เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
14	แจ้ง กฟอ.ดบ. ประสานให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
15	DAA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.	SCADA	R เนินมหาเชษฐ
16	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ป่าสะแก
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ทุกชุดงานสามารถจ่ายไฟได้						
18	DAA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.	SCADA	R เนินมหาเชษฐ
19	DBA01R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ป่าสะแก
20	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	แจ้ง กพอ.ดบ. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
23	เมื่อทำการปลด Short Ground ออกทุกจุด และยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ..... ผู้แจ้ง.....						
24	DIS ชั่วคราว วงจร DBA01	ปลด	สับ		สช.		DIS แยกป้อมตำรวจลำพันบอง
25	ย้ายโหลด วงจร DBA01 กลับจาก วงจร DBA04						
26	DBA01S-11	ปลด	สับ		ดบ.		DIS กงกำปั่น
27	DAA02S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นญช.		SF6 บ้านหนองโพธิ์
28	DAA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R เนินมหาเศรษฐี
29	DBA01R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ป่าสะแก
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						




แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่อวางแผนปรับปรุงระบบจำหน่าย

วงจร DBA01 บริเวณ DIS DBA1S-11 บ้านกกก่าขึ้น ถึง DISชั่วคราวแยกบ่อสำรวจลำพันมอง ถึง DIS DAA2S-04 ลำพันมอง

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

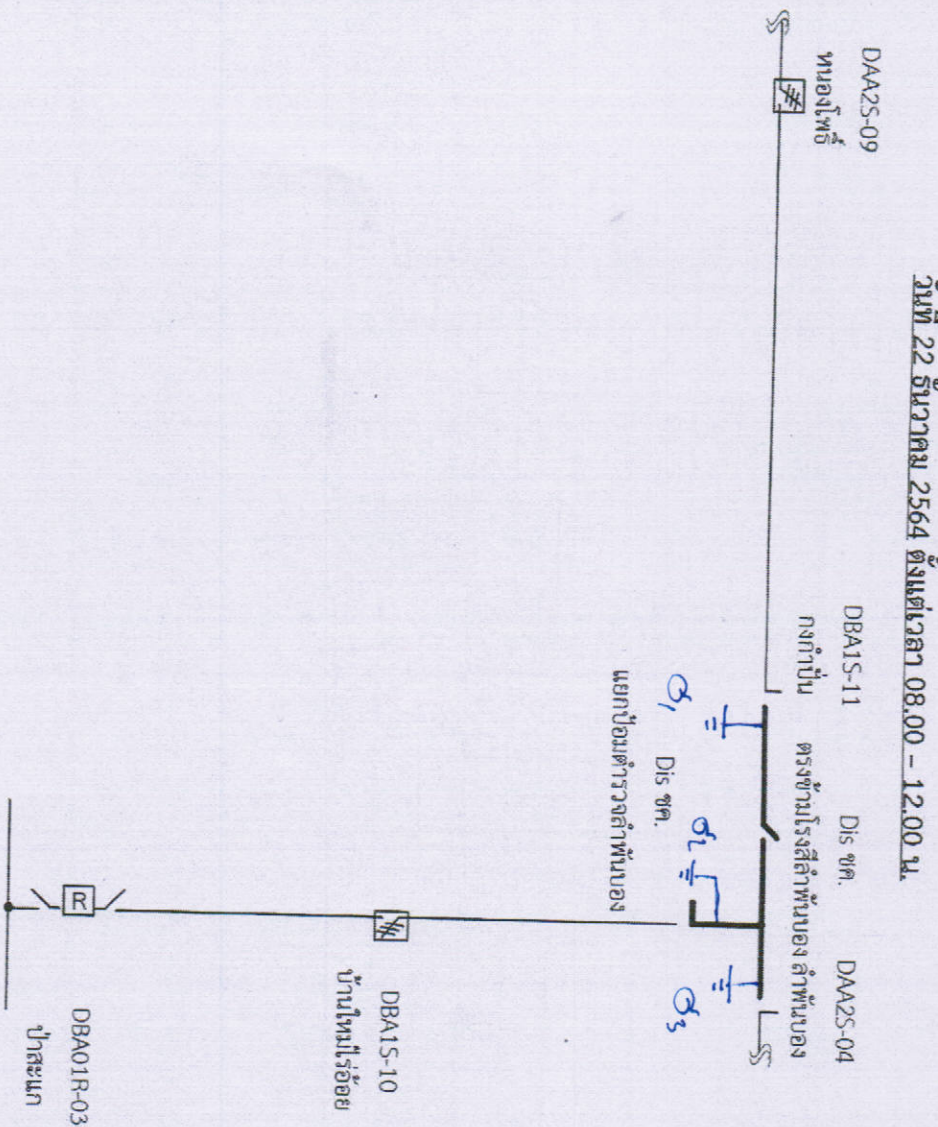

1. วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

ตัดไฟ ปฏิบัติเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

*[Handwritten signature]*  
13 ธอ 64.

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน