



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 พ.ย. 67

เลขที่ ก.๓.สพท.(ก.๒) ๕๗๓ /๒๕๖๗ วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์ราสุวรรณมงคล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ผีคศิริ ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เชื่อม DDE ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F10(สพท.1)	14 พ.ย. 67	12.00	13.00	เชื่อม DDE บริเวณบ้านบางสะแก (ดับไฟด้วย DDE 11๐: ใช้ชุด Hotline นพ. อัมพันธ์)	SPN10S-11	BAM07S-09	นายอดิศร จินตนาพันธ์ โทร.๐๘๙-๒๐๒๗๕๕๓
๒.								
๓.								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.กม.กฟส.สองพี่น้อง..... โทร ๐๘๑-๙๔๒-๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๔.๒๓๗๙๗ Long ๑๐๐.๑๑๙๒๑
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๔.๒๓๗๙๗ Long ๑๐๐.๑๑๙๒๑

(นายประเสริฐ ผีคศิริ)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.สพท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPN10 จาก SPN10S-11 ถึง BAM4S-09

ในวันที่ 14 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1675/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อัมพันธ์ อุนประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ มุ.รังฤกษ์ พงษ์โต

(นายอัมพันธ์ อุนประพันธ์)
๒๐ ก.ย. ๒๕๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สพท.

อก.บข.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป งานว่างงานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ SPN10 บริเวณ DDE.บ้านบางสะแก		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 พ.ย. 67	ระหว่าง	12.00 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	จัม DDE.เข้าโดยการดับไฟทั้ง 2 ด้าน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1675/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช 2. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing		บปม.	SCADA	RE วัดขุนไกร
3	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing		บลง.	SCADA	RE ประตูน้ำบางสาม
4	- ดับไฟเวลา 12.00 น.						
5	SPN10S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพน.	SCADA	SF6 ศูนย์ฝักตบขวา
6	BAM07S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพน.	SCADA	SF6 บางแม่หม้าย
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สองพี่น้องรับทราบ						
8	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการ Test ไฟดับก่อนทำการจัม DDE.(ไม่ได้ Short Ground)						
9	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจัม DDE. ในไลน์ SPN10 บริเวณบ้านบางสะแกเข้าทั้งสามเฟส						
10	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจัม DDE. ในไลน์ SPN10 บริเวณบ้านบางสะแกเข้าทั้งสามเฟสเสร็จเรียบร้อย						
11	SPN10S-11	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 ศูนย์ฝักตบขวา
12	แจ้งกฟส.สองพี่น้องปลดล๊อคคาน BAM07S-09 ออก						
13	BAM07R-01	Nonreclosing	Normal		บปม.	SCADA	RE วัดขุนไกร
14	SPN10R-03	Nonreclosing	Normal		บลง.	SCADA	RE ประตูน้ำบางสาม
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสองพี่น้อง

วันที่ 14 พ.ย. 67 เวลา 12.00 -13.00 น.

บริเวณ บ้านบางสะแก

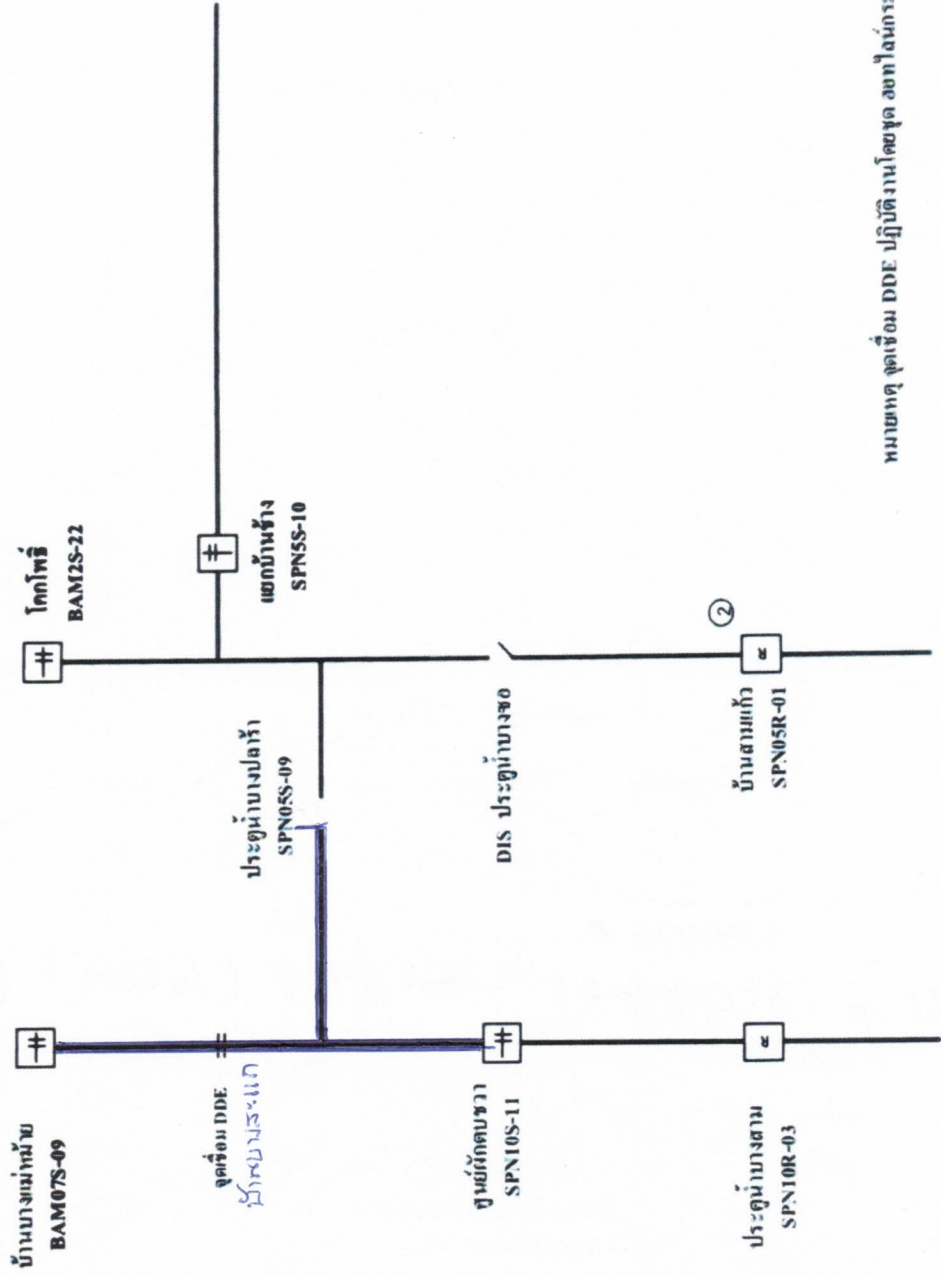

หมายเหตุ จุดเชื่อม DDE ปฏิบัติงานโดยชุด สายกำลังกระแส