



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

Switching Deadline

วันที่ 22 ธ.ค. 64

เลขที่ กต.คกข.(ปน.) ๑๖๑๑ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโฑทอง
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน หยตหยาด

วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สายส่ง ๑๑๕ kv... ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สายส่ง 115 kv	๒๖ ธ.ค.๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าประจำปี บ. S K B	SMC6YS-11	SMC6YS-12	นายกฤษกร ปาปะโน โทร ๐๘๖-๗๘๓๕๒๐๑ พนักงานบริษัท

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บริษัท เอส.เค.นิ. ศรีเอทีพี จำกัด

ผู้ประสานงาน การดับไฟ ชื่อ นายสรศักดิ์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน. โทร ๐๘๑-๙๔๑๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายคำรน หยตหยาด...)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก SMC6XS-11 ถึง SMC6XS-12
ในวันที่ 26 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1676/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวัสดิ์ภักดิ์ วัฒนธนา ประสานงานการขอดับไฟกับ สหกรณ์การเกษตร จำกัด

20 ธ.ค. 64

นายพรวิมล คุ้ม
(นายพรวิมล คุ้ม)

๑๕๓.๖ / กพ. ๒๕๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. สอ.๓.๑๖๖

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- สถานที่ทำงาน บริษัท เอส เค พี ครีเอทีฟ จำกัด (บจก. SKB)
- กำหนดวันที่ทำงาน 26 ธ.ค. 64 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
- ผู้ขอทำงาน กฟภ.คกข. งานที่ทำ บำรุงรักษาสถานี ภายในของบริษัท ตามใบขอปฏิบัติงาน 1676/2564
- เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 20 ธันวาคม 2564
- ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 20 ธันวาคม 2564
- อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 20 ธันวาคม 2564
- สั่งทำสวิตชิงโดย
 - นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น. (บริษัทฯ แจ้งปลดโหลดภายในเรียบร้อย)						
5	SMC06YS-12	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		คกข.		ABS บจก. SKB
6	SMC06YS-11	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		คกข.		ABS ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
16	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	SMC06YS-12	ปลด	สับ		คกข.		ABS บจก. SKB
20	SMC06YS-11	ปลด	สับ		คกข.		ABS ตรงข้ามอนามัยบ้านไร่
21	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



SKB CREATIVE CO., LTD.

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

99/268 MOO 2 T.PANTAINORASINGHA AMPHUR MUANG SAMUTSAKORN

SAMUTSAKORN PROVINCE 74000

99/268 หมู่ที่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร 74000

TEL: (034) 871801-3, (034) 871612 FAX: (034) 871800

วันที่ 10 ธันวาคม 2564

ทะเบียนรับ กฟฟ.โคกข

เลขที่..... ๕๖๕๒

วันที่..... ๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

เวลา..... ๐๙:๐๓

เรื่อง **ขอตัดไฟเพื่อทำการ Preventive maintenance บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยประจำปี**
เรียน ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม

เนื่องจากวันที่ 26 ธันวาคม 2564 (26 December 2021)

บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด

เลขที่ 99/268 หมู่ 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000

-รหัสการไฟฟ้า I04301

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 020021706899

-รหัสเครื่องวัด 6000550484

ประเภทอัตรา 4212 แรงดัน 115 KV

มีความจำเป็นต้องขอให้การไฟฟ้าตัดไฟเพื่อ

1.Preventive maintenance บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าย่อยประจำปี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อในช่วงระหว่างดำเนินการ

1.นาย กฤษฎากร ป่าปะโน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน Tel. 086-783-5201

2.นาย เฉษฐา ชูวงษ์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน Tel. 097-326-5694

3.นาย เชนดนัย ปกคณม

Senior manager Tel. 086-306-9869

จึงแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว

(เชนดนัย ปกคณม) ๑๐/๑๒/๒๕๖๔

ผู้จัดการอาวุโส แผนกซ่อมบำรุง

(Mr.SATOSHINAGAMATSU)

DIVISION MANAGER

<input checked="" type="checkbox"/> รจก.(ท)	<input type="checkbox"/> ๖จก.(บ)	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบ	<input type="checkbox"/> รายงานด้วย
<input checked="" type="checkbox"/> ผชน.9	<input type="checkbox"/> นบท.9	<input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป	
<input type="checkbox"/> ผบป.	<input checked="" type="checkbox"/> ผปบ.	<input checked="" type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ	
<input type="checkbox"/> ผมด.	<input type="checkbox"/> ผบท.	ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป	
<input type="checkbox"/> ผบค.	<input type="checkbox"/> ผกส.		
<input type="checkbox"/> อื่นๆ.....			

นายณครินทร์ รัตนปัญญา

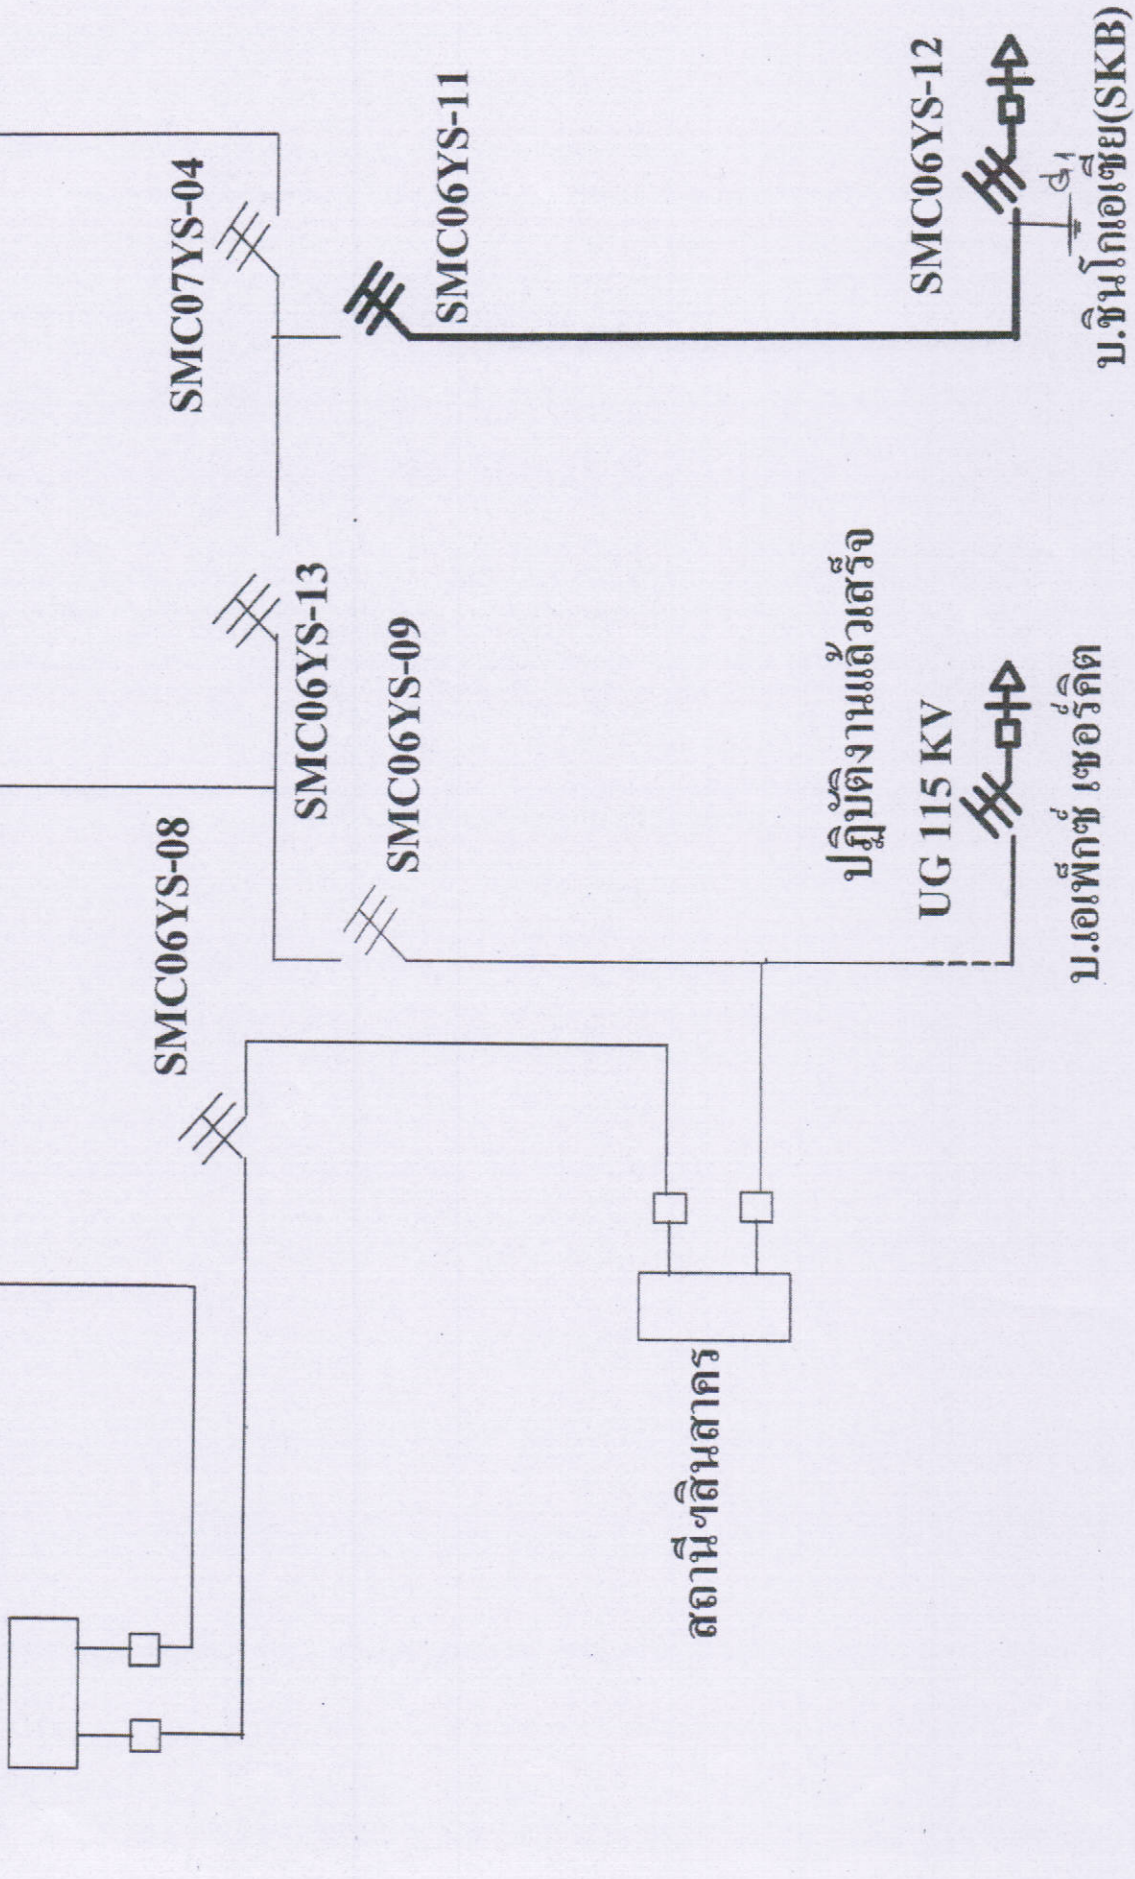
รจก(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟฟ.โคกข

๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๔

สถานีฯเอกชัย2

สถานีฯสมุทรสาคร6

สถานีฯสมุทรสาคร3



สถานีฯสินสาคร

ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ

UG 115 KV

บ.เอพีทซ์ เซอร์คิต

บ.ชินโกเอเชีย(SKB)