



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอตัดไฟ

## Switching Deadline

17 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ.) 04761  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูร ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.ฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๓	๑๘ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ซ่อมแซมเสาแรงสูงต้น DDE ชำรุด	Disชั่วคราว ก่อนถึงคลอง ผีเสื้อ	OY1๑5-๑๓	นายอานนท์ ชมมะลี ๐๖๑-๗๒๐๘๘๘๕


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ผู้ใช้ไฟถนนเขตพระเกียรติ ช่วง คลองมะหว ถึงคลองผีเสื้อ.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอานนท์ ชมมะลี ตำแหน่ง พงษ.๕ โทร ๐๖๑-๗๒๐๘๘๘๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
(นายวิฑูร ชาติวัฒนานนท์)  
ตำแหน่ง ผจก.ฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAB๐๓ จาก Disชั่วคราว-ก่อนถึงคลองผีเสื้อ

(นายวิฑูร ชาติวัฒนานนท์)  
OY115-13

ในวันที่ 18 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1680/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เวียงระอา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอานนท์ ชมมะลี  
16 ธ.ค. 64

รศพร ตันติภักดิ์  
(วค.๗ แทน นว.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผจก.ฟอ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

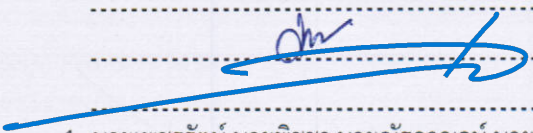
ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

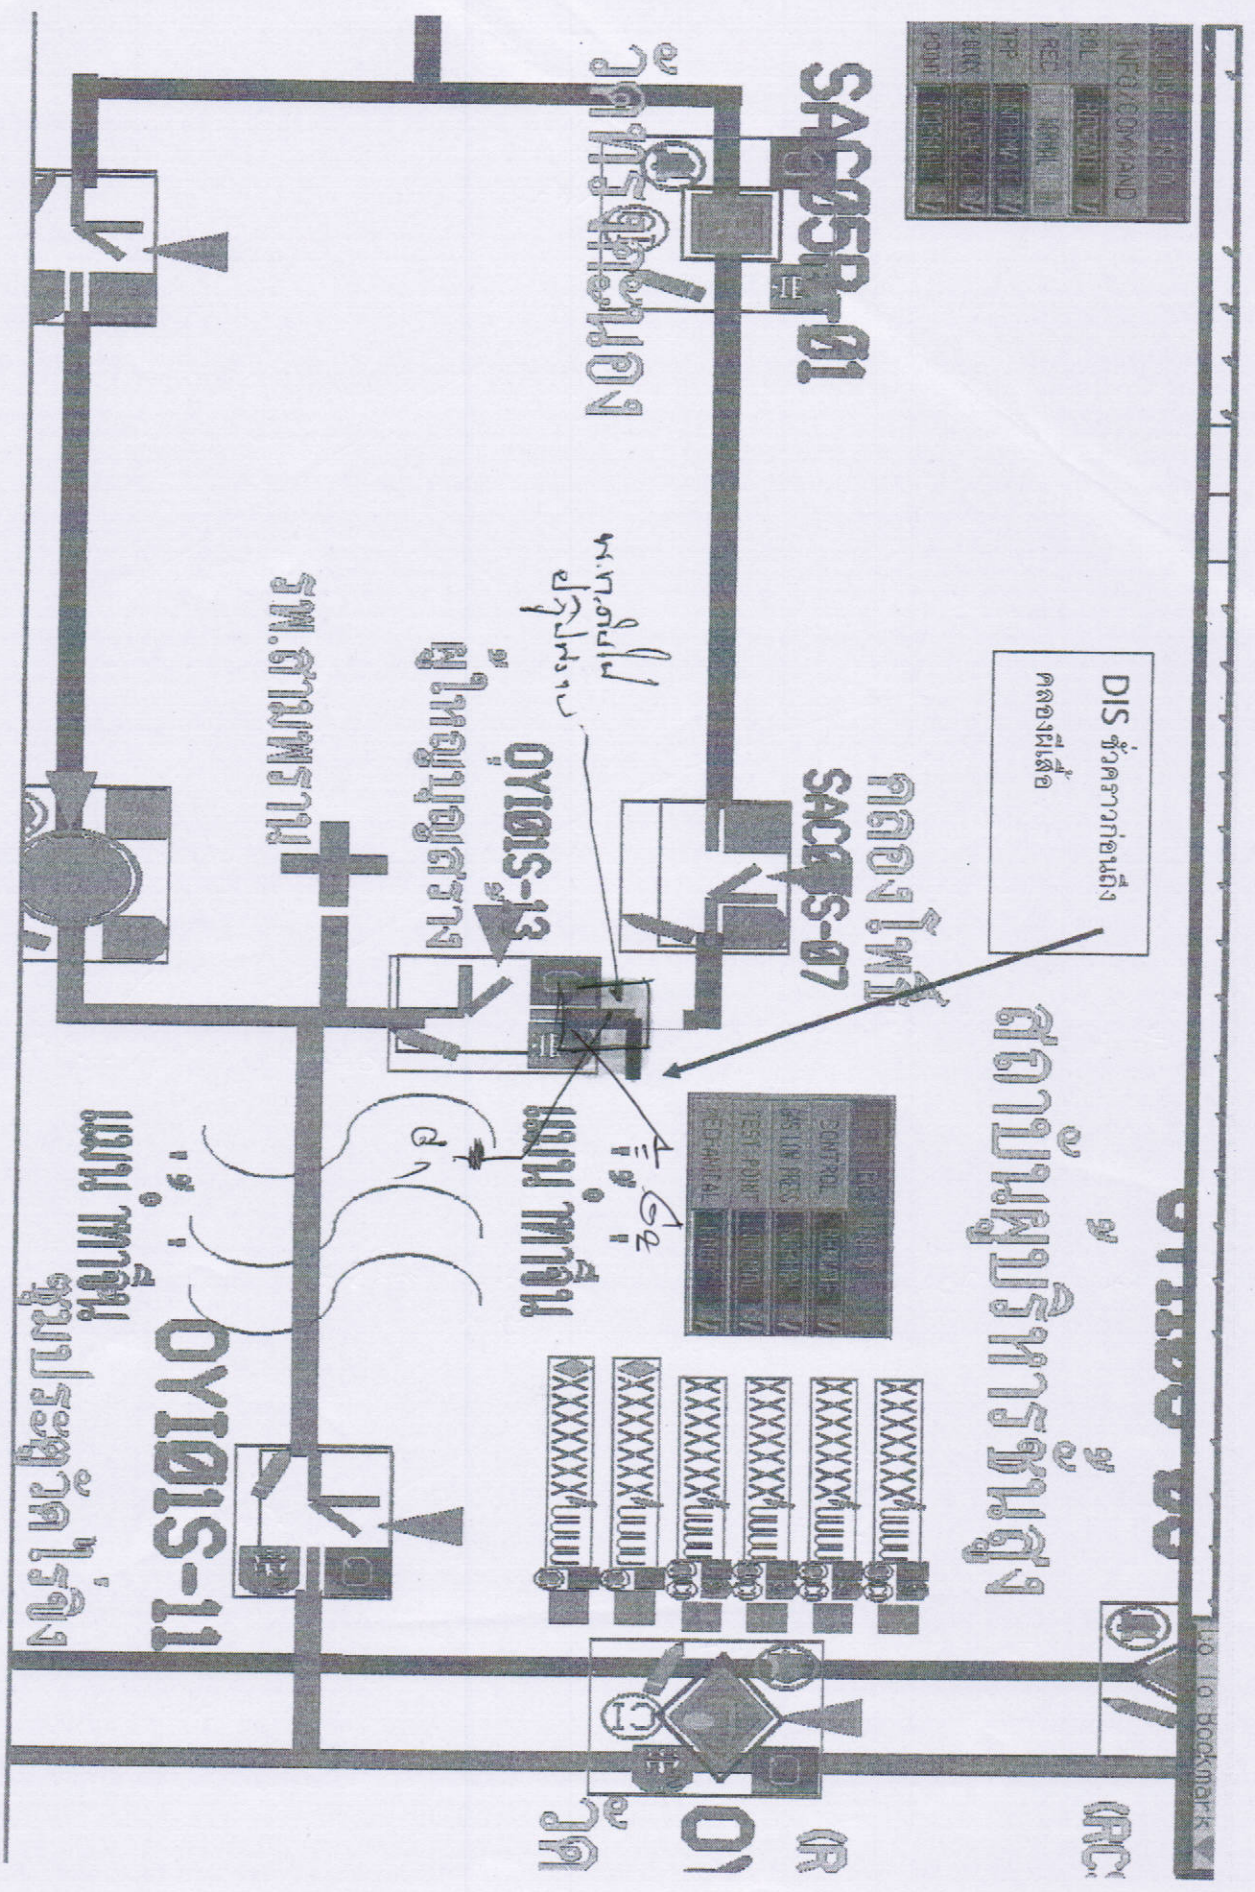
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

**ใบสั่งทำสวิตชิง**

1. สถานที่ทำงาน	ถนนเทิดพระเกียรติ ช่วงคลองมะนาว - คลองผีเสื้อ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	ทพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย SAB03 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1680/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 16 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAC05R-01	Normal	Nonreclosing		สพร.	SCADA	R วัดทรงคenang
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
4	DIS ชค. SAB03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ก่อนถึงคลองผีเสื้อ
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	SAC05R-01	Nonreclosing	Normal		สพร.	SCADA	R วัดทรงคenang
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
13	SAC05R-01	Normal	Nonreclosing		สพร.	SCADA	R วัดทรงคenang
14	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	DIS ชค. SAB03	ปลด	สับ		สพร.		DIS ก่อนถึงคลองผีเสื้อ
16	SAC05R-01	Nonreclosing	Normal		สพร.	SCADA	R วัดทรงคenang
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

งานตีพิมพ์แผนที่ 18 ธันวาคม 2564 ถนนเทพพระเกียรติ ช่วงคลองมะนาวถึงคลองมีเสอ



สถานีสสูบน้ำ

SACOSB-01

SACOS-07

OYDIS-11

OYDIS-12

OYDIS-13

รพ.สถานพรวน

แมน ทานี่  
ศูนย์ประจวบฯ ไร่ลุง

DIS หัวคางากอนถึง  
คลองมีเสอ

แมน ทานี่

ผู้โหนงนอูสราง

วาทกรรตชานอง

OR 01

ARC

100 10 Brockmark