



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.อมน.(ปน.) 1941 / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

26/12/67

วันที่ ๘ ต.ค. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อมน.

ด้วยการไฟฟ้า ออมน้อย ขอตัดไฟระบบ ๑๑๕ เควี ให้ บริษัท วาย.อาร์.ซี.เทคซีเทิล จำกัด.บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ๑๑๕/๒๒ เควี ภายในโรงงาน ตามแผนผังส่งเขเปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SAA๐๕Y	๓๑ ธ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ บริษัท วาย. อาร์.วี.เทคซีเทิล.จก. บำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า ๑๑๕/๒๒ เควี.ภายใน โรงงาน	SAA๐๕YS- ๐๕	SAA๐๕YS-๑๐ (บ. วาย อาร์ ซี)	นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ๐๖๓-๒๔๖-๔๙๕๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ ไฟดับ ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ขาวหนู ตำแหน่ง พชง.๖ ฌปน. โทร ๐๖๓-๒๔๖-๔๔๕๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๐๙๒๗ , ๑๐๐.๒๙๘๗๒๒๘


๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๖๙๙๕๓๑ , ๑๐๐.๓๐๑๕๒๑



(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อมน.

๘ ตุลาคม ๒๕๖๗



แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา


โทร ๐๒-๔๒๐๖๖๕๖

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 115 kv. จาก SAA545-05 ถึง SAA 545-10
ในวันที่ 31.6.67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1685/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย อินตา อชัญญ์โสม ประสานงานการขอดับไฟกับ ทนายเกียรติศักดิ์ ทอณ.


(นายพิภกร โพธิ์โพธิ์)
อ.ต.๕ 11๓๔ ขผ.๑ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๑๓๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. _____ (สถานี _____)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ




(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซีโกลด์ จำกัด บำรุงรักษาภายใน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.อมน.	งานที่ทำ	บริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซีโกลด์ จำกัด บำรุงรักษาภายใน			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1685/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม				วันที่	25 ธันวาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	25 ธันวาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	25 ธันวาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวุฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกษชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	แจ้งบริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซีโกลด์ จำกัด ให้ปลดโหลดภายในทั้งหมด พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี						
6	เมื่อบริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซีโกลด์ จำกัด ปลดโหลดภายในทั้งหมด พร้อมปลดเบรกเกอร์ 115 เควี แล้วเสร็จ (คุณ..... เวลา.....)						
7	SAA05YS-10	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.	ABS	บริษัท วาย อาร์ ซี
8	SAA05YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.	ABS	ปากทางบริษัท วาย อาร์ ซี
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้บริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซีโกลด์ จำกัด ทราบ						
10	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อบริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซีโกลด์ จำกัด ทำงานแล้วเสร็จพร้อมรับไฟ (คุณ..... เวลา.....)						
13	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SAA05YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สค.	ABS	ปากทางบริษัท วาย อาร์ ซี
16	SAA05YS-10	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สค.	ABS	บริษัท วาย อาร์ ซี
17	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

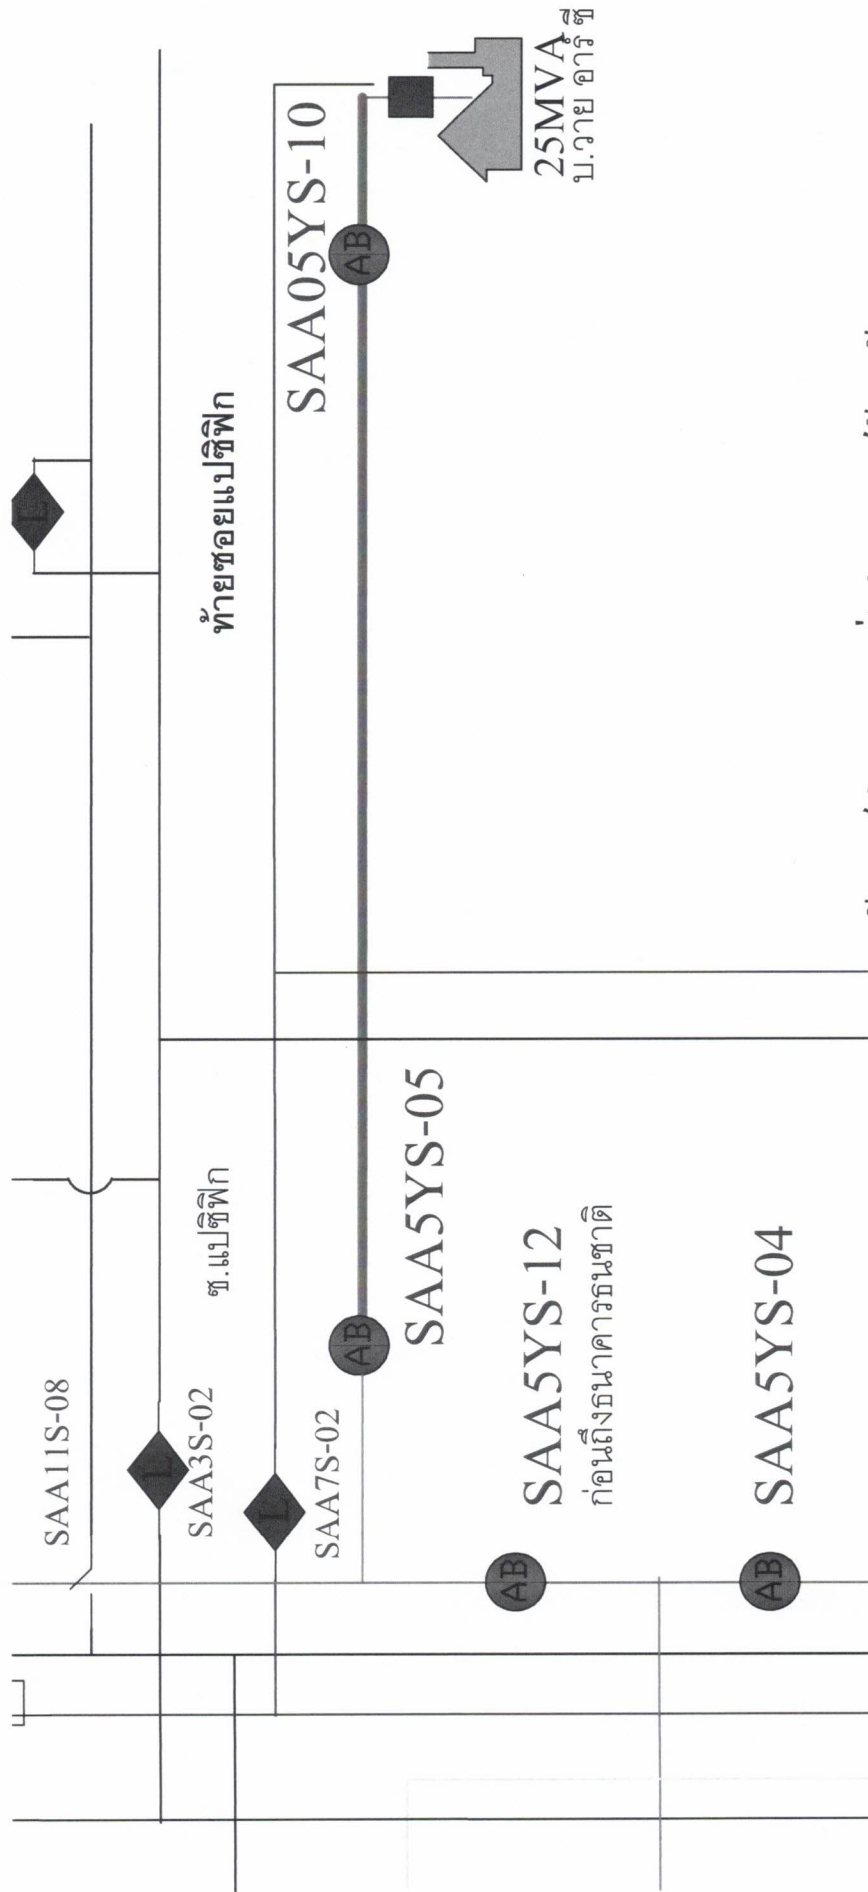



集 綸 織 維 有 限 公 司
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด
Y.R.C. TEXTILE COMPANY LIMITED

134, 134/2, 134/3 หมู่ 6 ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
134, 134/2, 134/3 Moo 6, Sathakit 1st Road, Oam Noi, Kratoomband, Samudsakom 74130
Tel : 0-2810-4500 (30 สาย), 0-2420-2107, 0-2420-0871, 0-2420-1055-6 Fax : 0-2420-1516

กฟส. อ้อมน้อย เลขที่รับ 5676
วันที่ - ๕ พ.ย. ๒๕๖๗

ที่ แผนกพลังงาน. 01/2567

04 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง ขออนุญาตดับไฟเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 KV

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย

เนื่องจากทางบริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 KV ในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 08.00 – 17.00 น.

ดังนั้นจึงทำหนังสือแจ้งมายังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยเพื่อขออนุญาตให้ดับไฟในวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการจ่ายไฟระบบ 115 KV ที่ทางบริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัดต้องแจ้งให้การไฟฟ้าฯ ทราบล่วงหน้าก่อนดับไฟทำงานอย่างน้อย 7 วัน และขออนุญาตให้การไฟฟ้าฯ ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ทำการตัดไฟก่อนที่บริเวณทางเข้าซอยแปซิฟิค เพื่อทางบริษัทฯ จะได้ทำการบำรุงรักษาสถานีต่อไป

และขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยทำการฉีดล้างลูกถ้วยและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในวันดังกล่าวด้วย

รจก.(ล)	<input type="checkbox"/>
รจก.(ท)	<input type="checkbox"/>
ผชน.๙	<input checked="" type="checkbox"/>
ผชน.๘	
นวช.๙	
นวช.๘	
นตจ.	
วศก.	
ทผ.สน	
ทผ.บว	
ทผ.มต	
ชผ.มส	
ทผ.ปบ	
ทผ.กธ	
ทผ.	
จป.	
ห้อง LA11	

- เพื่อทราบ
- เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการ

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
ผจก.กฟส.อ้อมน้อย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายประพัฒน์ นิชพงษ์ามิ)

กรรมการผู้จัดการ



ผู้ประสานงาน : นายเอกชัย เปลี้นสูงเนิน

(โทร. 084-4243513)