



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.คน.(ปบ) 1472 /2565  
ชื่อผู้รับ นายพีทฉันทน์ พิชิตสุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายสมนัตติ ยศศักดิ์ศรี

Switching Deadline

2 พ.ย. 65

วันที่ 26 ต.ค. 2565  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ฟ.อ.ค.บ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายบีกเสาก่อสร้างสายส่งระบบ ๑๑.๕ เควี ช่วง  
สฟ.เดิมบางนางบวช-ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐(กม.๑๐๐+๘๓๒)ของชุดงาน กฟ.๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA02	6 พ.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	บีกเสา/พาดสาย	DBA 2S-01	SF6 2S-04 บ้านบางแอก	นายบัญชา พุก อาษา 084-7038253
	DBA03	6 พ.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	บีกเสา/พาดสาย	DBA 3S-01	DBA 3S-02 บ้านบางแอก	
	DBA04	6 พ.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	บีกเสา/พาดสาย	DBA 4S-01	ดิสชั่วคราวเดินที่รณางบวช	
2	DBA02	20 พ.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	บีกเสา/พาดสาย	ดิสชั่วคราว ร้านบุชบา	SF6 2S-04 บ้านบางแอก	นายบัญชา พุก อาษา 084-7038253
3	DBA02	27 พ.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	บีกเสา/พาดสาย	DBA 2S-01	ดิสชั่วคราว ร้านบุชบา	นายบัญชา พุก อาษา 084-7038253
	DBA03	27 พ.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	บีกเสา/พาดสาย	DBA 3S-01	DBA 3S-02 บ้านบางแอก	
	DBA04	27 พ.ย. 65	08.00 น.	17.00 น.	บีกเสา/พาดสาย	DBA 4S-01	ดิสชั่วคราวเดินที่รณางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ 1,4 ต.นางนวล

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชม.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ลงชื่อ.....  
(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ตบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DBA 02 DBA 2S-01 DBA 2S-04  
DBA 03 DBA 3S-01 DBA 3S-02  
DBA 0A จาก DBA AS-01 ถึง

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ DBA 0A จาก DBA AS-01 ถึง DBA 3S-02  
ในวันที่ ๒๓.๕.๖5 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1697/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทธิ อธิพันธ์ 26 ต.ค. 65  
ประธานงานการขอดับไฟกับ ก. อธิพันธ์ ศรีศักดิ์  
กฟภ. ๓ นครปฐม  
(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)  
วคก. 7 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก.กฟอ.๑๖, กฟส.๑๖, กฟส.๑๖, กฟส.๑๖, กฟส.๑๖  
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สฟฟ.เดิมบางนางบวช - ทางหลวง 340 (กม.100+832)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00	น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปักเสา, พาดสาย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1697/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร				วันที่	27 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	27 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	27 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 20.58 MW
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load 9.41 MW
4	DBA01VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		DBA		- Load 2.13 MW
5	DBA02VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		DBA		- Load 2.0 MW
6	DBA03VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		DBA		- Load 2.6 MW
7	DBA04VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		DBA		- Load 6.1 MW
8	DBA05VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		DBA		- Load 4.81 MW
9	DBA06VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		DBA		- Load 3.23 MW
10	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R บ้านลาดสิงห์
11	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- Load 12.93 MW
12	DAA02VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		DAA		- Load 3.03 MW
13	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		- Load 15.02 MW
14	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
15	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA06						
16	DBA05S-08	ปลด	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
17	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
18	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA01						
19	DBA01S-03	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
20	DBA05S-09	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
21	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปรับไฟจาก DAA02						
22	DAA02S-16	ปลด	สับ		นญช.		SF6 หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
23	DBA04S-14	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จ
24	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA03						
25	DBA03S-14	ปลด	สับ		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
26	DBA03S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 สะพานบ้านสระ
27	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA02						
28	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนวน.สามชุก
29	DBA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS บางแอก
30	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA02						
31	DBA03S-04	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมอจรัญ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	Dis ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS เต็มที่รถนางบวช
33	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA05						
34	DBA04S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 แยกนางบวช
35	DBA02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บางแอก
36	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
37	DBA02VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
38	DBA03VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
39	DBA04VB-01	สับ	ปลด		DBA		-
40	DBA02S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
41	DBA03S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
42	DBA04S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
43	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.ดบ ทราบ						
44	แจ้ง กพอ.ดบ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ทำการ Short Ground จุด G1						
45	แจ้ง กพอ.ดบ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ทำการ Short Ground จุด G2						
46	แจ้ง กพอ.ดบ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ทำการ Short Ground จุด G3						
47	แจ้ง กพอ.ดบ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ทำการ Short Ground จุด G4						
48	แจ้ง กพอ.ดบ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ทำการ Short Ground จุด G5						
49	แจ้ง กพอ.ดบ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ทำการ Short Ground จุด G6						
50	เมื่อ กพอ.ดบ ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
51	แจ้ง กพอ.ดบ ปฏิบัติงานได้						
52	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
53	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
54	DBA01VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		DBA		-
55	DBA05VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		DBA		-
56	DBA06VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		DBA		-
57	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ดบ.		R บ้านลาดสิงห์
58	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
59	DAA02VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		DAA		-
60	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
61	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
62	เมื่อ กพอ.ดบ แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
63	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
64	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
65	DBA01VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		DBA		-
66	DBA05VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		DBA		-
67	DBA06VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		DBA		-
68	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.		R บ้านลาดสิงห์
69	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
70	DAA02VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		DAA		-
71	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
72	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
74	DBA02S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.2
75	DBA03S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.3
76	DBA04S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.4
77	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง OFF AUTO RECLOSE		DBA		-
78	DBA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF AUTO RECLOSE		DBA		-
79	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง OFF AUTO RECLOSE		DBA		-
80	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับจาก DBA05						
81	DBA02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สข.		SF6 บางแอก
82	DBA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 แยกนางบวช
83	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับจาก DBA02						
84	Dis ชค. DBA04	ปลด	สับ		ดบ.		DIS เต็มที่รณนางบวช
85	DBA03S-04	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
86	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก DBA02						
87	DBA03S-02	ปลด	สับ		ดบ.		DIS บางแอก
88	DBA02S-06	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง.สามชุก
89	ย้ายโหลด DBA03 บางส่วนกลับจาก DOA03						
90	DBA03S-13	ปลด	สับ		สข.		SF6 สะพานบ้านสระ
91	DBA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6 บ้านลาดสิงห์
92	ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับจาก DAA02						
93	DBA04S-14	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 โรงเรียนบ้านสมเด็จ
94	DAA02S-16	สับ	ปลด		นญช.		SF6 หน้าบ.สยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี1
95	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA01						
96	DBA05S-09	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หน้า รพ.เดิมบางนางบวช
97	DBA01S-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 โรงเรียนธรรมโชติ
98	ย้ายโหลด DBA05 บางส่วนกลับจาก DBA06						
99	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
100	DBA05S-08	สับ	ปลด		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
101	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
102	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
103	DBA01VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		DBA		-
104	DBA02VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		DBA		-
105	DBA03VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		DBA		-
106	DBA04VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		DBA		-
107	DBA05VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		DBA		-
108	DBA06VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		DBA		-
109	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R บ้านลาดสิงห์
110	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
111	DAA02VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		DAA		-
112	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
113	DOA03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R สะพานดำ


แผ่นที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่ายก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี

วงจรDBA02 บริเวณ DIS DBA 2S-01 หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง SF6 2S-04 บ้านบางแวก

วงจรDBA03 บริเวณ DIS DBA 3S-01 หน้า สฟฟ.ตบ. ถึงDBA 3S-02 บ้านบางแวก

วงจรDBA04 บริเวณDIS DBA 04S-01หน้า สฟฟ.ตบ. ถึง ดิสชั่วคราวเดินรถนางบวช วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น.

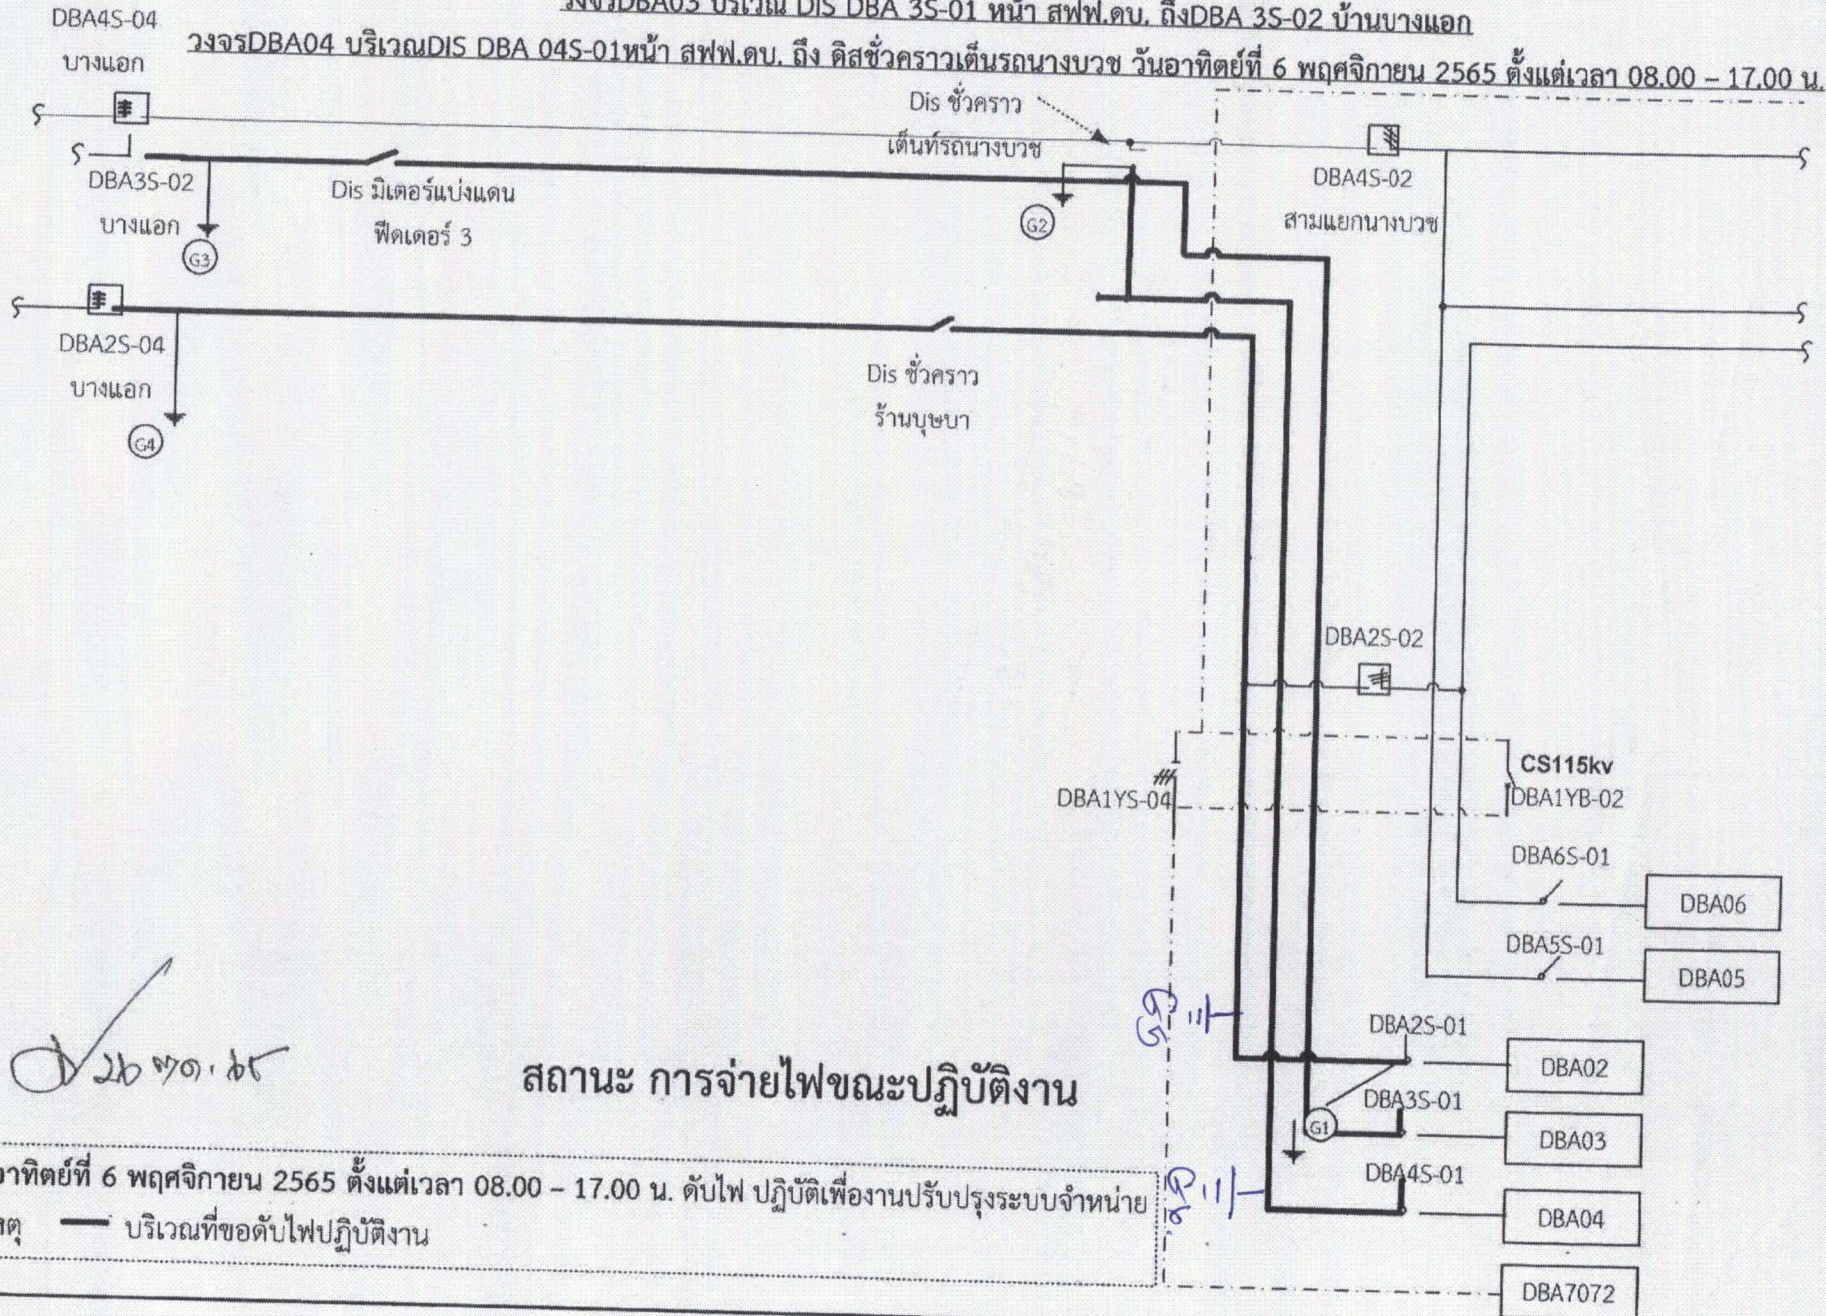

*Handwritten signature and date: 26 พ.ย. 65*

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

1. วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ดับไฟ ปฏิบัติเพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย  
 หมายเหตุ — บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน