



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 04062  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

## วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

20 พ.ย. 67

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอย้ายโหลด/ตั้งManual/ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ แก้ไขจุดร้อนDis.OYL๑๑S-๑๑  
หน้าสถานี ตามแผนผังส่งเขบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYL๑	๒๓ พ.ย. ๖๗	๐๙.๓๐	๑๖.๓๐	แก้ไขจุดร้อนDis.OYL๑๑S-๑๑ หน้าสถานี	OYL๑๑S-๑๑	OYL๑๑S-๑๑	นายนิพนธ์ ผูกนิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ.....  
ช.ปบ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ปบ โทร ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๐๐๓๖, Long : ๑๐๐.๒๖๕๑๗

ลงชื่อ.....  
(นายวณภูมิ บำรุงศรี)  
รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ OYL๑1 จาก OYL๑1S-01 ถึง -  
ในวันที่ 23 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1700/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวินท์ พันธ์เช็ก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นิพนธ์ ผูกนิม  
16 พ.ย. 67

( นาย จิรวินท์ พันธ์เช็ก )  
อก.๕ บก.๓๖ ช.ค.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.ลพธ.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจพ. 2 (สถานี OYL)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	OYL01S-01 Pot Head				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 พ.ย. 67	เวลา	09.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพล.สพร.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1700/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	16 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นายสุธี, นางสาวพิชชา 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช, วรณพงษ์				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	<b>แก้ไขจุดร้อนที่ OYL01S-01 Pot Head (Hot Line ปฏิบัติงาน)</b>						
3	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
4	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
5	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
6	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
7	<b>ย้ายโหลด OYL01 ไปจ่ายจาก SAD01</b>						
8	OYL01S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ว.แสงธรรม
9	OYL01VB-01	สับ	ปลด		OYL		-
10	OYL01S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS POT HEAD F.1
11	OYL01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYL		-
12	<b>แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ</b>						
13	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยลง We Safe</b>						
14	<b>ให้ตั้ง OFF Auto Reclose SAD01VB-01 ไว้ ขณะปฏิบัติงาน</b>						
15	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
16	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
17	<b>แก้ไขจุดร้อนที่ OYL01S-01 Pot Head แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
18	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
19	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
20	<b>ย้ายโหลด OYL01 กลับจาก SAD01</b>						
21	OYL01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYL		-
22	OYL01S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS POT HEAD F.1
23	OYL01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		-
24	OYL01S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ว.แสงธรรม
25	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
27	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
28	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 แก้ไขจุดร่อน OYL01s-01 หน้าสถานีอ้อมใหญ่ 3

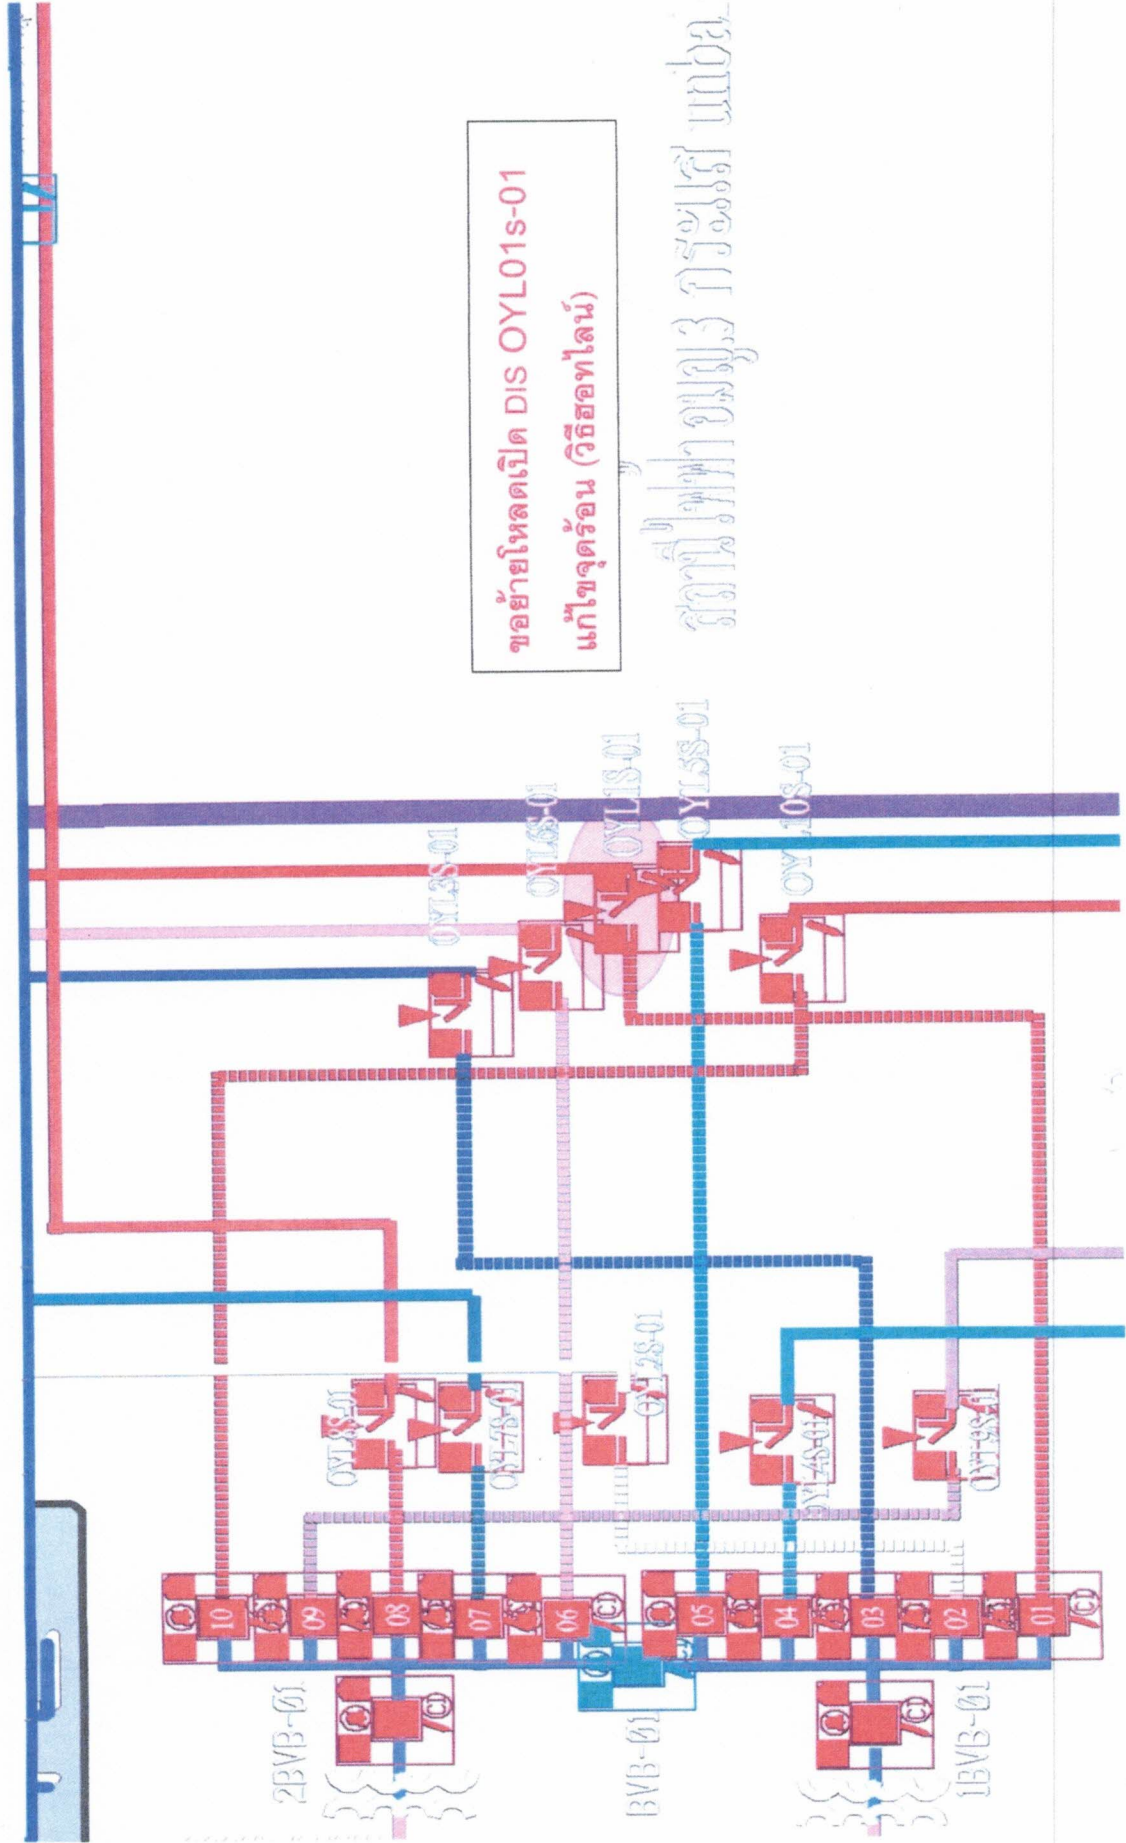

สถานีท่าขอมใหญ่ 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย