



การไฟฟ้านครหลวง
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 9 พ.ย. 65

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สพร.(ปบ) 03953
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน.....

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ปรับปรุง เปลี่ยนสายแรงสูงเป็น ๑๘๕SAC อ.บรมฯขาออก ตั้งแต่ บีม ปตท.(จีบที) - ปากทางสาย๖..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑..... แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๑	๑๓ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง ๑๘๕SAC อ.บรมฯขาออก ปตท.จีบที - ปากทางสาย๖	SAC๐S-๐๑	- SAC๐S-๐๒ - SAC๐S-๐๔ - SAC๐S-๐๕ - Disชั่วคราวหน้า ร้านขายศาลพระ ภูมิ	นายจักรกริช ทุมวงศ์ ๐๘๓-๕๒๕๗๗๕
๒	SAC๐๖					Disชั่วคราว หน้า ปตท.(จีบที)	-SAC๐S-๐๓	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนว อ.บรมฯขาออก ตั้งแต่ บีม ปตท.(จีบที) - ปากทางสาย๖.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชวิชัย วงศ์บุญมาก..... ตำแหน่ง หล.ปบ..... โทร ๐๘๙-๙๘๑๘๗๒๒.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAC01 จาก SAC0S-01 ถึง SAC0S-02, 04, 05
ในวันที่ 13 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1707/2565.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SAC0๑ จาก Dis ๕๕๑.๑๒๗๗ ถึง SAC0S-03
ในวันที่ 16 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1708/2565.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....

Dis ๕๕๑. 1๖๗๗๗๗๗๗

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ ธรรมธาดา ประธานงานการขอดับไฟกับ เทศบาลเมือง หนองบัวลำภู
 30 ต.ค. 65


 (นาย นอนทรนทร์ วัฒนาวุธ)
 อด.บ. 6 แทน พ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)
 เรียน ผจก. สพ.อ.ฉิม
 อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
 แผ่นผังแนบ 4 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี))
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)


 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแนวถนนบรมฯ ขาออก ตั้งแต่ ปตท.จ๊อบพี - ปากทางสาย 6 (SAC01,06)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ท่า	ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง 185 SAC	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1707/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	31 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	31 ต.ค. 65
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	31 ต.ค. 65
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
3	SAC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
4	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
5	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-
6	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
7	SAU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
8	- ย้ายโหลด SAC01 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SAU02						
9	SAC01S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยบางเตย 2
10	SAC01VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
11	SAC01S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.1
12	- ย้ายโหลด SAC06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SAU05						
13	SAC06S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 โรงแรมรีซอทเทล
14	SAC06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 ตลาดนัดสาย 6
15	แจ้ง กฟอ.สพร. ตรวจสอบสถานะ SAC01S-02 (SF6 รั้นไก่ย่าง) อยู่สถานะ <u>ปลด,ล๊อคคาน</u>						
16	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
17	SAC01S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS บ.ไทยเชียงใหม่สตีล
18	DIS ชค. SAC06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้า ปตท.จ๊อบพี
19	แจ้งสถานะพื้นที่ไต่ดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
23	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
25	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
26	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
27	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-
28	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-
29	SAU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-
30	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
32	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
37	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
38	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
39	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-
40	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
41	SAU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
42	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
43	SAC01S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS บ.ไทยเชียงใหม่สตีล
44	DIS ชค. SAC06	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้า ปตท.จีบพี
45	- ย้ายโหลด SAC06 บางส่วน กลับจาก SAU05						
46	SAC06S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตลادنัดสาย 6
47	SAC06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SCADA	SF6 โรงแมรี่ซอเทล
48	- ย้ายโหลด SAC01 บางส่วน กลับจาก SAU02						
49	SAC01S-01	ปลด	สับ		สพร.		- POT HEAD F.1
50	SAC01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
51	SAC01S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ซอยบางเตย 2
52	แจ้ง กพอ.สพร. ปลด Lock คาน SAC01S-02 (SF6 รั้นไถ่ย่าง) ออก						
53	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
54	SAC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
55	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
56	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-
57	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-
58	SAU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงเป็น 185SAC
 ถ.บรมฯออก ตั้งแต่ปตท.(จิบพี) - ปากทางสาย 6

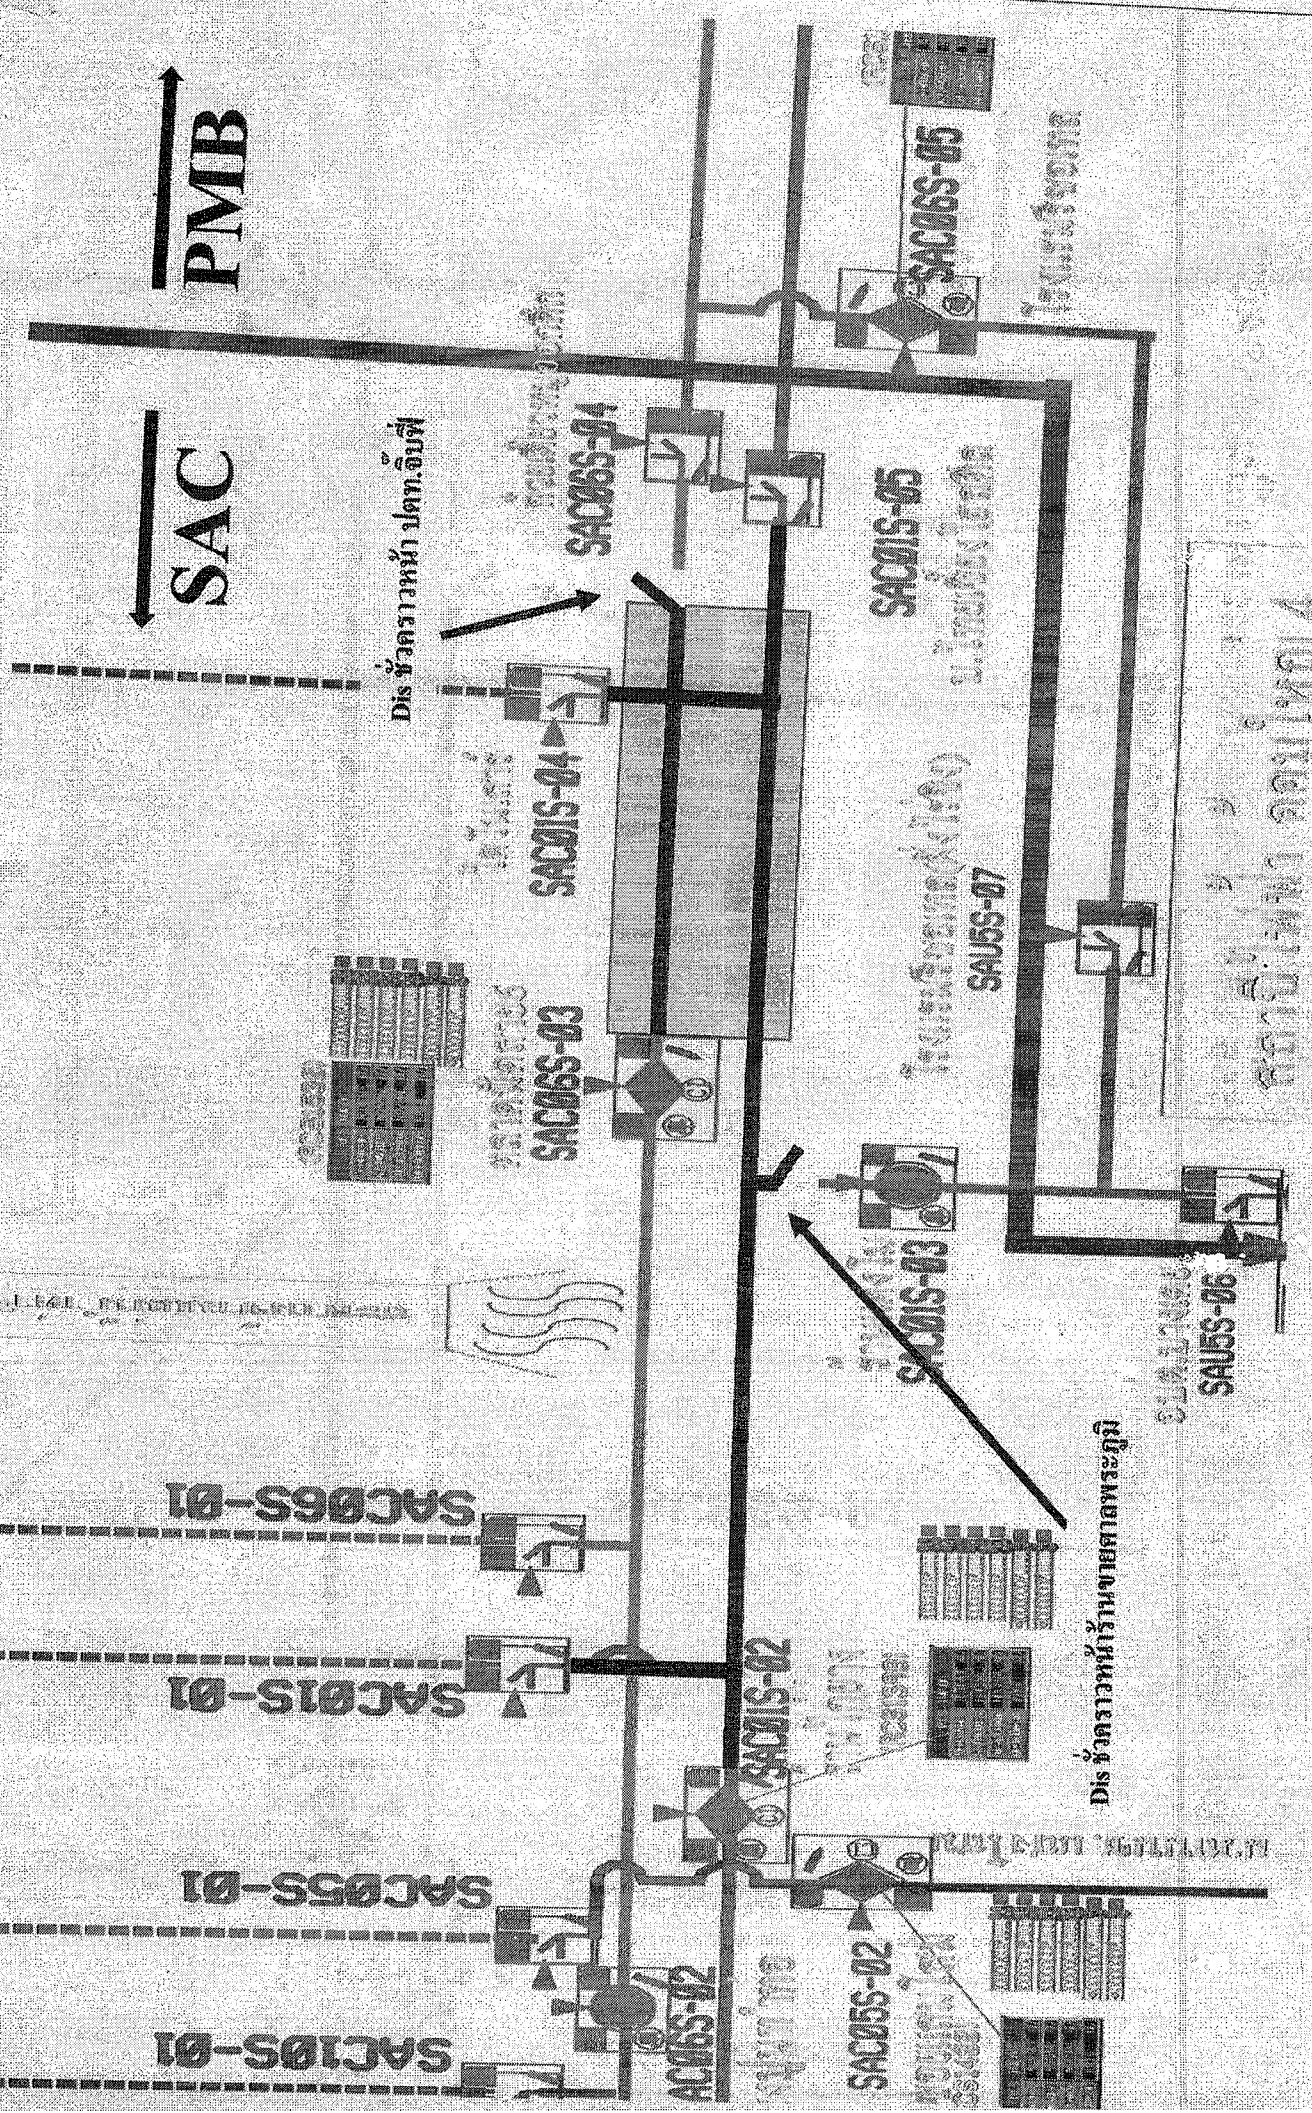

Dis ข้อความหน้า ขยายศาลพระภูมิ

สถานีไฟฟ้า กทม.เขต 4