



Switching Deadline

13 พ.ย. 67

วิทย์ขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๒๒๓๕ / ๒๕๖๗

วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชล

ตำแหน่ง ออ.ปน.(กต)

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอ่าวไฟ

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อให้ชุดงานแขวงทางหลวง ปฏิบัติงานใกล้สายระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณ
ตรงข้าม THE Station ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑๑๕ KV	๑๕ พ.ย. ๖๗ ๑๖ พ.ย. ๖๗	๒๐.๓๐ น. -	- ๐๕.๐๐ น.	ตัดไฟให้ชุดงานแขวง ทางหลวง ปฏิบัติงาน ใกล้สายระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณตรง ข้าม The Station	สถานีฯ สค.๕	SME๓YS-๐๙ หน้าบริษัท โชค สถาพร	นายจิรวุฒิ บุญพร้อม โทร.๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ..... น

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจิรวุฒิ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๒ โทร. ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายวิโรจน์ เอกอ่าวไฟ)


ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก SME34B-02 03 ถึง SME34S-09
ในวันที่ 15 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 20.30 น. ถึง 05.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1715/67
16 พ.ย. 67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ยุทธพล งามเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายวิวัฒน์ บุณยรัตน์


(นายนตกร นนทกร)
สก.๓ กก. ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.สค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น



ผจพ. 1 (สถานี SME)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

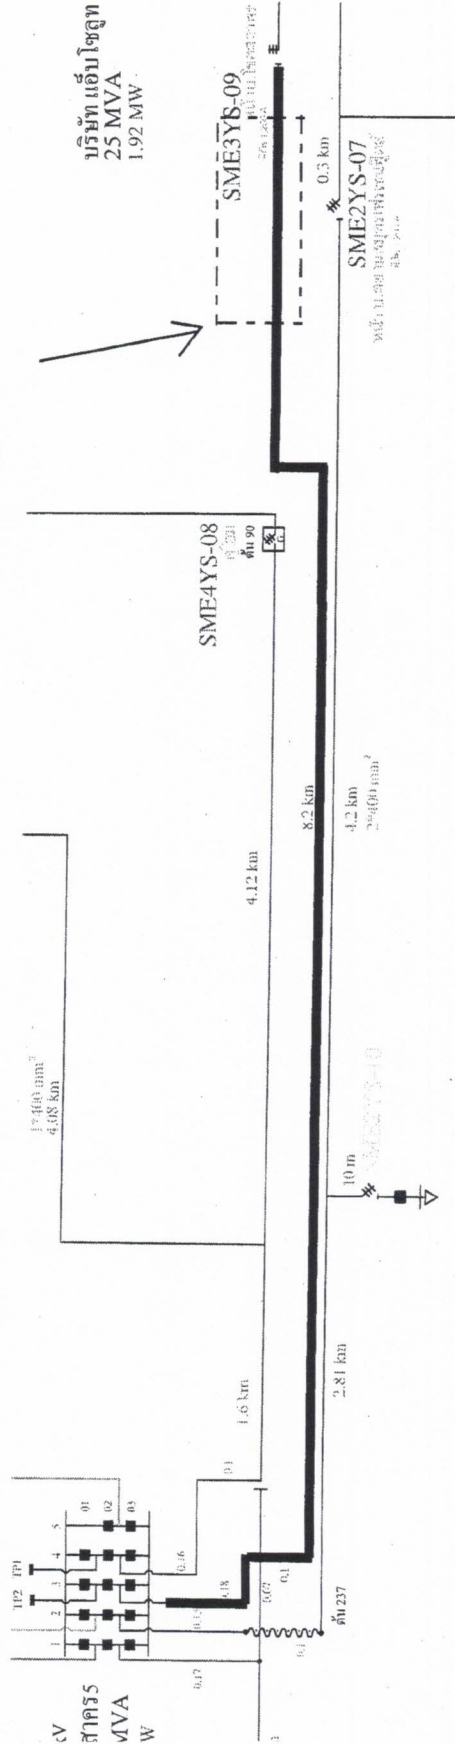
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสถานีฯสมุทรสาคร 5 - SME03YS-09			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15-16 พ.ย.67	เวลา	20.30 น.	ถึง เวลา 05.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	ให้ชุดงานแขวงทางหลวง ปฏิบัติงานใกล้สายระบบสายส่ง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1715/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่	12 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	12 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	12 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	*** ดับไฟช่วงเย็น จ่ายไฟกลับช่วงเช้า ***						
3	ให้ตรวจสอบสถานะ Close Loop 115 kV. SME2YB-02,03 - SME3YB-02,03 - SME4YB-02,03 ให้สถานะ Close Loop อยู่						
4	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
5	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SME03YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.		ABS หน้า บ.โชคสถาพร
10	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
11	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
12	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
13	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
14	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
16	เมื่อชุด กบข. ทำการทดสอบ และช็อคกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	SME03YS-09	ปลด	สับ		สค.		ABS หน้า บ.โชคสถาพร
22	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		- ใบมีด 115 เควี
23	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		- ใบมีด 115 เควี
24	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		- ใบมีด 115 เควี
25	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		- ใบมีด 115 เควี
26	SME03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

พื้นที่ปฏิบัติงาน



สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

