



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

27 พ.ย. 66

เลขที่ ก.๓ บล.(ปบ.) ๒๖๕๒ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายเสาแรงสูง บริเวณ คลองบางเลน ตลาดเก่าบางเลน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA9	30 พ.ย.66	09.00 น.	16.00 น.	ย้ายเสาแรงสูง 22 เควี	BEA9S-02	BEA9S-03	นายสุรชัย ไทรเมือง พง.6 ผกส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ตลาดเก่าบางเลน

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ BEA9 จาก BEA9S-02 ถึง BEA9S-03
ในวันที่ 30 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 9-00 น. ถึง 16-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1723/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ ๖๖๗๗ ประสานงานขอตัดไฟกับ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์

22 พ.ย. 66

(นายสุรชัย ไทรเมือง ผจก. 5 ๖๖๗๗ ๖๖๗๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓),อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๕ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)



เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หิ๊งสุวรรณ)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน BEA09S-02 - BEA09S-03
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บล. งานที่ทำ ย้ายเสาแรงสูง 22 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1723/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑาะ, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายจิรวัดท์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
3	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
4	- ย้ายโหนด BEA09 บางส่วนไปจ่ายจาก BEA06						
5	BEA06S-02	ปลด	สับ		บล		DIS บั้มตราดาว
6	BEA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล		SF6 ธนาคารธนาชาติ
7	- ดับไฟ เวลา 09.00 น.						
8	BEA09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		บล		DIS วัดผา
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.บล. รับทราบ						
10	แจ้งกฟอ.บล.ทำการเทสไฟดับให้เรียบร้อยก่อนทำการ Short Ground						
11	แจ้งกฟอ.บล.ทำการ Short ground จุด G1						
12	แจ้งกฟอ.บล.ทำการ Short ground จุด G2						
13	แจ้งกฟอ.บล.ทำการลง WE SAFE ให้รับทราบ						
14	แจ้งกฟอ.บล.ปฏิบัติงานได้						
15	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
16	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
17	หลังจากกฟอ.บล.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	แจ้งกฟอ.บล.ทำการปลด Short ground จุด G1						
19	แจ้งกฟอ.บล.ทำการปลด Short ground จุด G2						
20	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA			
22	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA			
23	- จ่ายไฟ							
24	BEA09S-02	ปลด	สับ		บล		DIS	วัดผา
25	- ย้ายโหลด BEA09 บางส่วนไปจ่ายจาก BEA06							
26	BEA09S-03	ปลด	สับ		บล		SF6	ธนาคารธนาชาติ
27	BEA06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล		DIS	ป้อมตราดาว
28	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
29	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

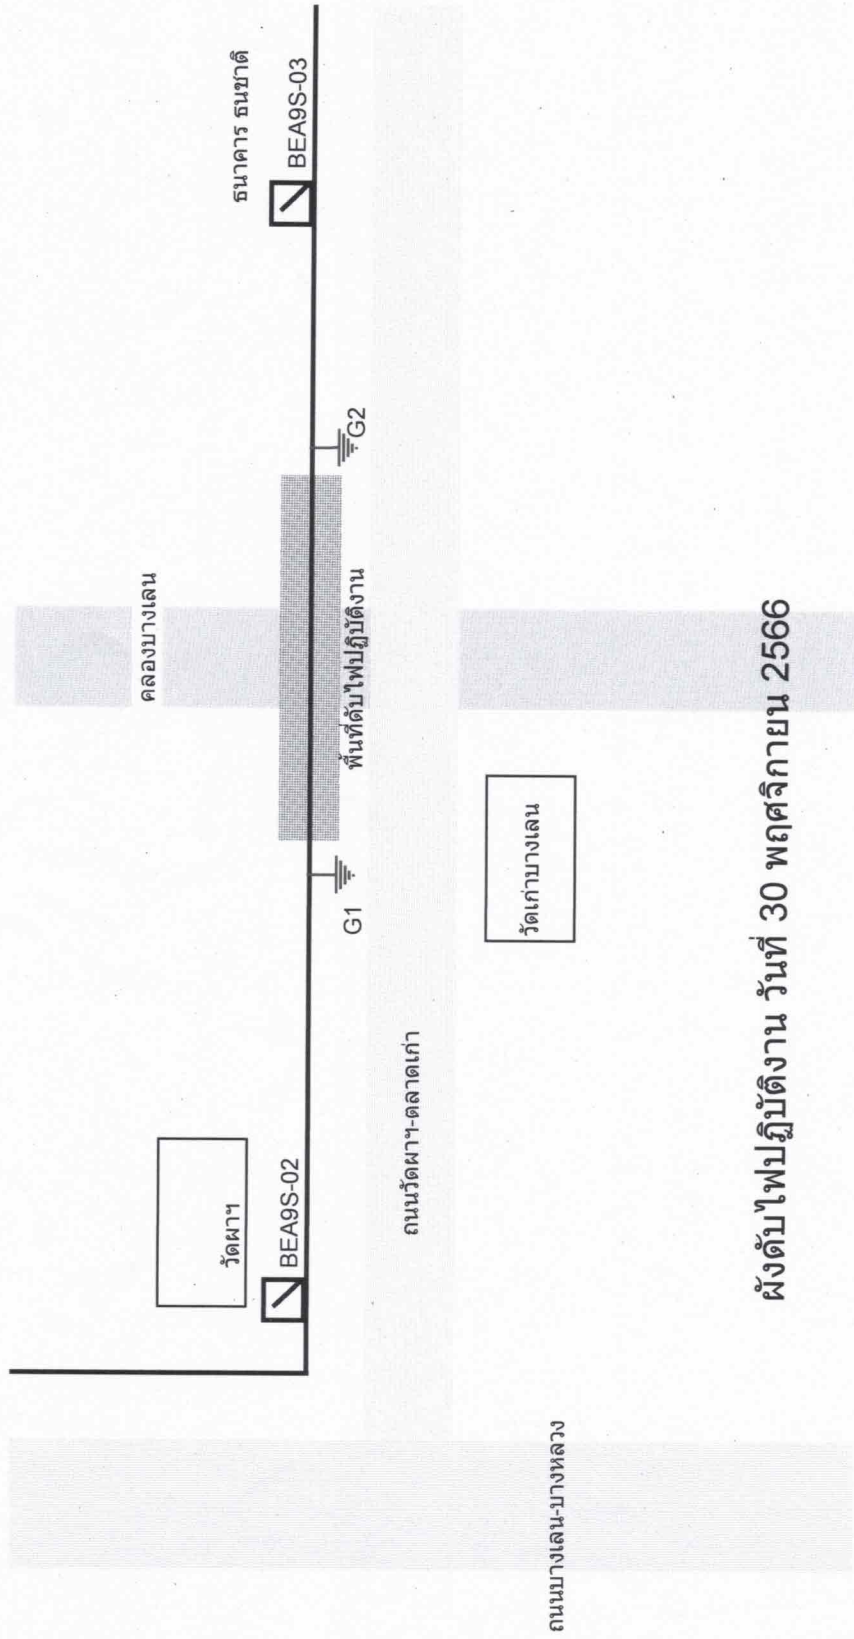

ผังดับไฟฟ้าปฏิบัติงาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566