



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

15 พ.ย. 67

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 04153
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณิชล
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๖	๑๗ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน	SAB๐๖s-๐๒	ปลายสาย	นายนิพนธ์ ผูกฉิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจทั้งหมด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ช.พ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
 - ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๓๒๕๖ Long : ๑๐๐.๒๒๑๑
 - ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๓๒๕๖ Long : ๑๐๐.๒๒๑๑

ลงชื่อ

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAB06 จาก SAB6s-02 ถึง 1๓๖๑๕๕
 - ในวันที่ 17 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1737/67
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 - ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 - ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
 - อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 - ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นาย สักดิ์สังข์ เฒ่ามั่งสงวน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.สามพราน ผูกฉิม

(นายสิริภร โพธิ์นิตย์)
อ.ก.๕ 1๓๖๔ นพ.๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ร.จก.(ท.)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

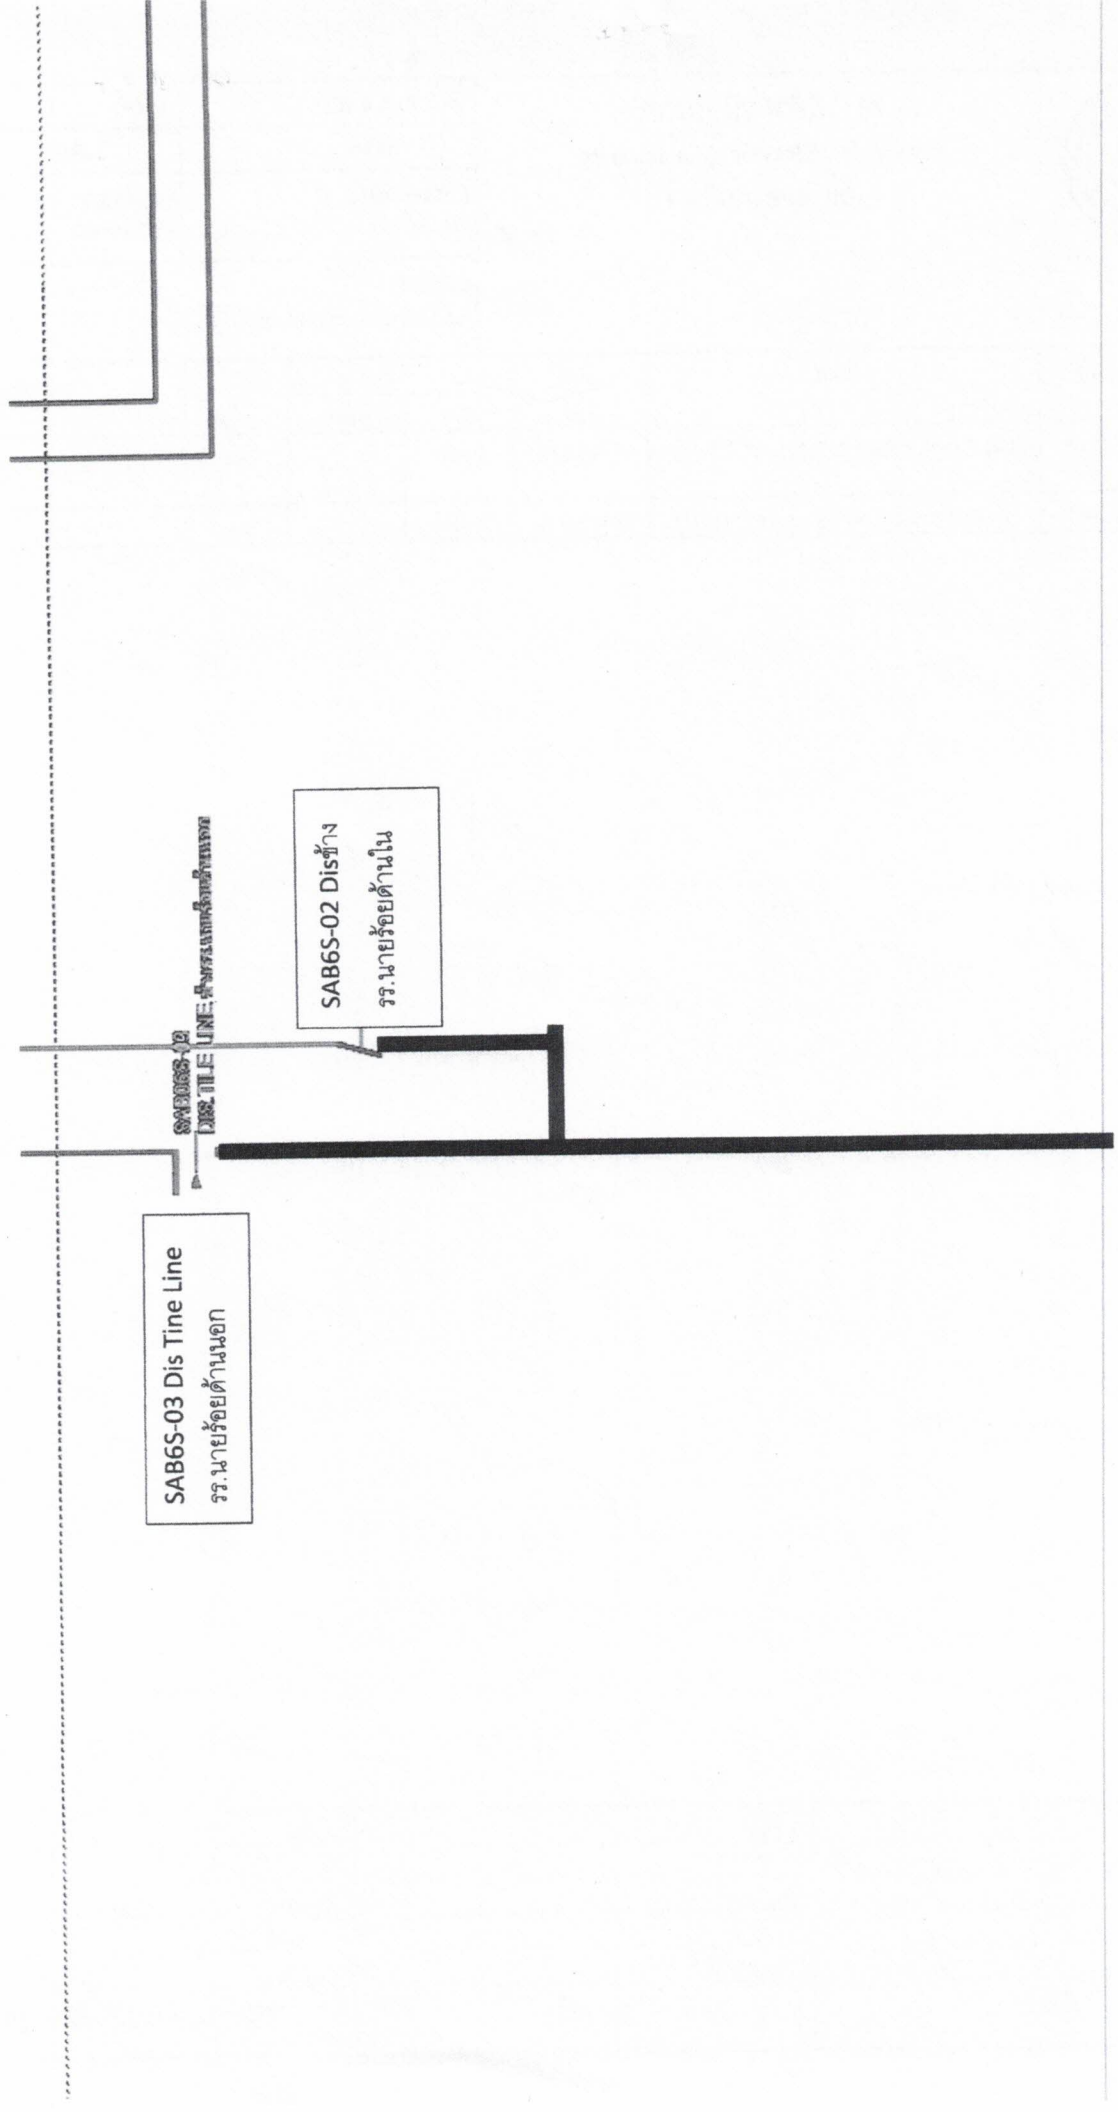
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณภายใน รร.นายร้อยฯ (SAB06)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 พ.ย. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.สพร. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย SAB06 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1737/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. จีรวัดณ์, วัฒน, พิชชา, วีรวัชร, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นครินทร์, พิชชา, ญัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
3	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
4	SAB06S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ข้าง รร.นายร้อยด้านใน
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
9	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
15	SAB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
16	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	SAB06S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ข้าง รร.นายร้อยด้านใน
18	SAB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567 เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงที่เสื่อมสภาพ
และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ภายในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ



ร.ร. นายร้อยสามพราน