



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.ตบ.(ปบ) 1141/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 23 พ.ย. 2566
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายงานเปลี่ยนทดแทนฯ I-๖๓-I-DBG๖๕.MS๒๐๐๖, I-๖๓-I-DBG๖๕.MS๒๐๐๗ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
DBA 01	2 ธ.ค.66	08.00 น.	12.00 น.	เปลี่ยนโครงสร้างหัวเสา/ร้อยสายแรงสูงพิดเตอร์ 1 /ปึก	ดิสชั่วคราวหน้าสาธารณสุขก่ามะเขียร	สุดโลน่ ช่างรี	นาย ศักนรินทร์
DBA 05	2 ธ.ค.66	08.00 น.	12.00 น.	เสาเข็มโลน่ บริเวณบ้านก่ามะเขียร	ดิสชั่วคราวหน้าบุญญาญจนคอนกรีต	โคลสเซอร์เขาศรี ดิสชั่วคราวหน้าโรงเรียนวัดก่ามะเขียร	แก้วปานกัน 080-9634693

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ที่ 9 ต.เขาพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ ตำแหน่ง ชฟ.ปบ โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DBA1

Dis ๓๓. ท.ท.๓๓๓๓-๓๓

ปลายสาย

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA5 จาก Dis ๓๓. หน้าบุญญาญจนคอนกรีต ถึง Dis ๓๓. หน้าร.วัดก่ามะเขียร

ในวันที่ 2 ธ.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1738/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย งามสว่างใจ พิชัยศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พิชัยศิริ ส่วศักดิ์

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ร.จก.๓ กฟอ.ดบ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. กฟผ.๑๖

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....3.....แผ่น
แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

ผจพ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านก้ามะเชียร (DBA01,05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ธ.ค. 66	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1738/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	25 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจรวิวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวิชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 8.68 MW
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 8 MW
4	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 2.5 MW
5	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 3.6 MW
6	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
7	DBA05R-03	Normal	Nonreclosing, GND		ดบ.	SCADA	R เขาศีรี
8	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		Load = 14.8 MW
9	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		Load = -6.58 MW
10	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		Load = -3.56 MW
11	ทำการ ByPass Recloser เขาศีรี รหัส DBA05R-03						
12	Sw. Bypass R	ปลด	สับ		ดบ.		R เขาศีรี
13	DBA05R-03	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	R เขาศีรี
14	ย้ายโหลดดวงจร DBA05 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA05						
15	DBA05S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 หัวนา
16	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
17	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนानบัส
18	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS รร.วัดก้ามะเชียร
19	DBA0BVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
20	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
21	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
22	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS หน้าบุญกาญจน์คอนกรีต
23	DIS ชค. DBA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS สาธารณะสุขก้ามะเชียร
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ดบ. รับทราบ						
25	แจ้ง กฟอ.ดบ. ทำการเทสไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
26	แจ้ง กฟอ.ดบ. ทำการซื้อตรวจจุด G1, G2, G3, G4						
27	แจ้ง กฟอ.ดบ. ลงข้อมูล Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	DBN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
29	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
30	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
31	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
32	DBA01R-02	Normal, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
33	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
34	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
35	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
36	เมื่อ กฟอ.ดบ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟคืน						
37	แจ้ง กฟอ.ดบ. ปลดช้อตกราวจุด G1,G2,G3,G4						
38	DBN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
39	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
40	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
41	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
42	DBA01R-02	Normal	Normal, ALT		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
43	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
44	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
45	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
46	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS หน้าบุญกาญจน์คอนกรีต
47	DIS ชค. DBA01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS สาธารณะสุขกัมมะเข็ญ
48	ย้ายโหลดวงจร DBA05 บางส่วนกลับจาก DAA05						
49	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
50	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA		- ขนानบัส
51	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS รร.วัดกัมมะเข็ญ
52	DBA05S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 หัวนา
53	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
54	DBA0BVB-03	สับ	ปลด		DBA		- ขนานบัส
55	ทำการนำ Recloser เขาศีรี รหัส DBA05R-03 เข้าระบบ						
56	DBA05R-03	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.	SCADA	R เขาศีรี
57	Sw. Bypass R	สับ	ปลด		ดบ.		R เขาศีรี
58	DBN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
59	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
60	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
61	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
62	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
63	DBA05R-03	Nonreclosing	Normal		ดบ.		R เขาศีรี


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
65	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
66	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพจนศัพท์ไฟฟ้า เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย

DBA01 DIS ชั้นวางหน้าสาธารณสุขกัมมะเข็ญร ถึงสุดไล่น์ ข้างรีโกลสเซอร์เขาศรี

DBA05 DIS ชั้นวางหน้าสาธารณสุขกอนกริต ถึง DIS ชั้นวางหน้าโรงเรียนวัดกัมมะเข็ญร

ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.

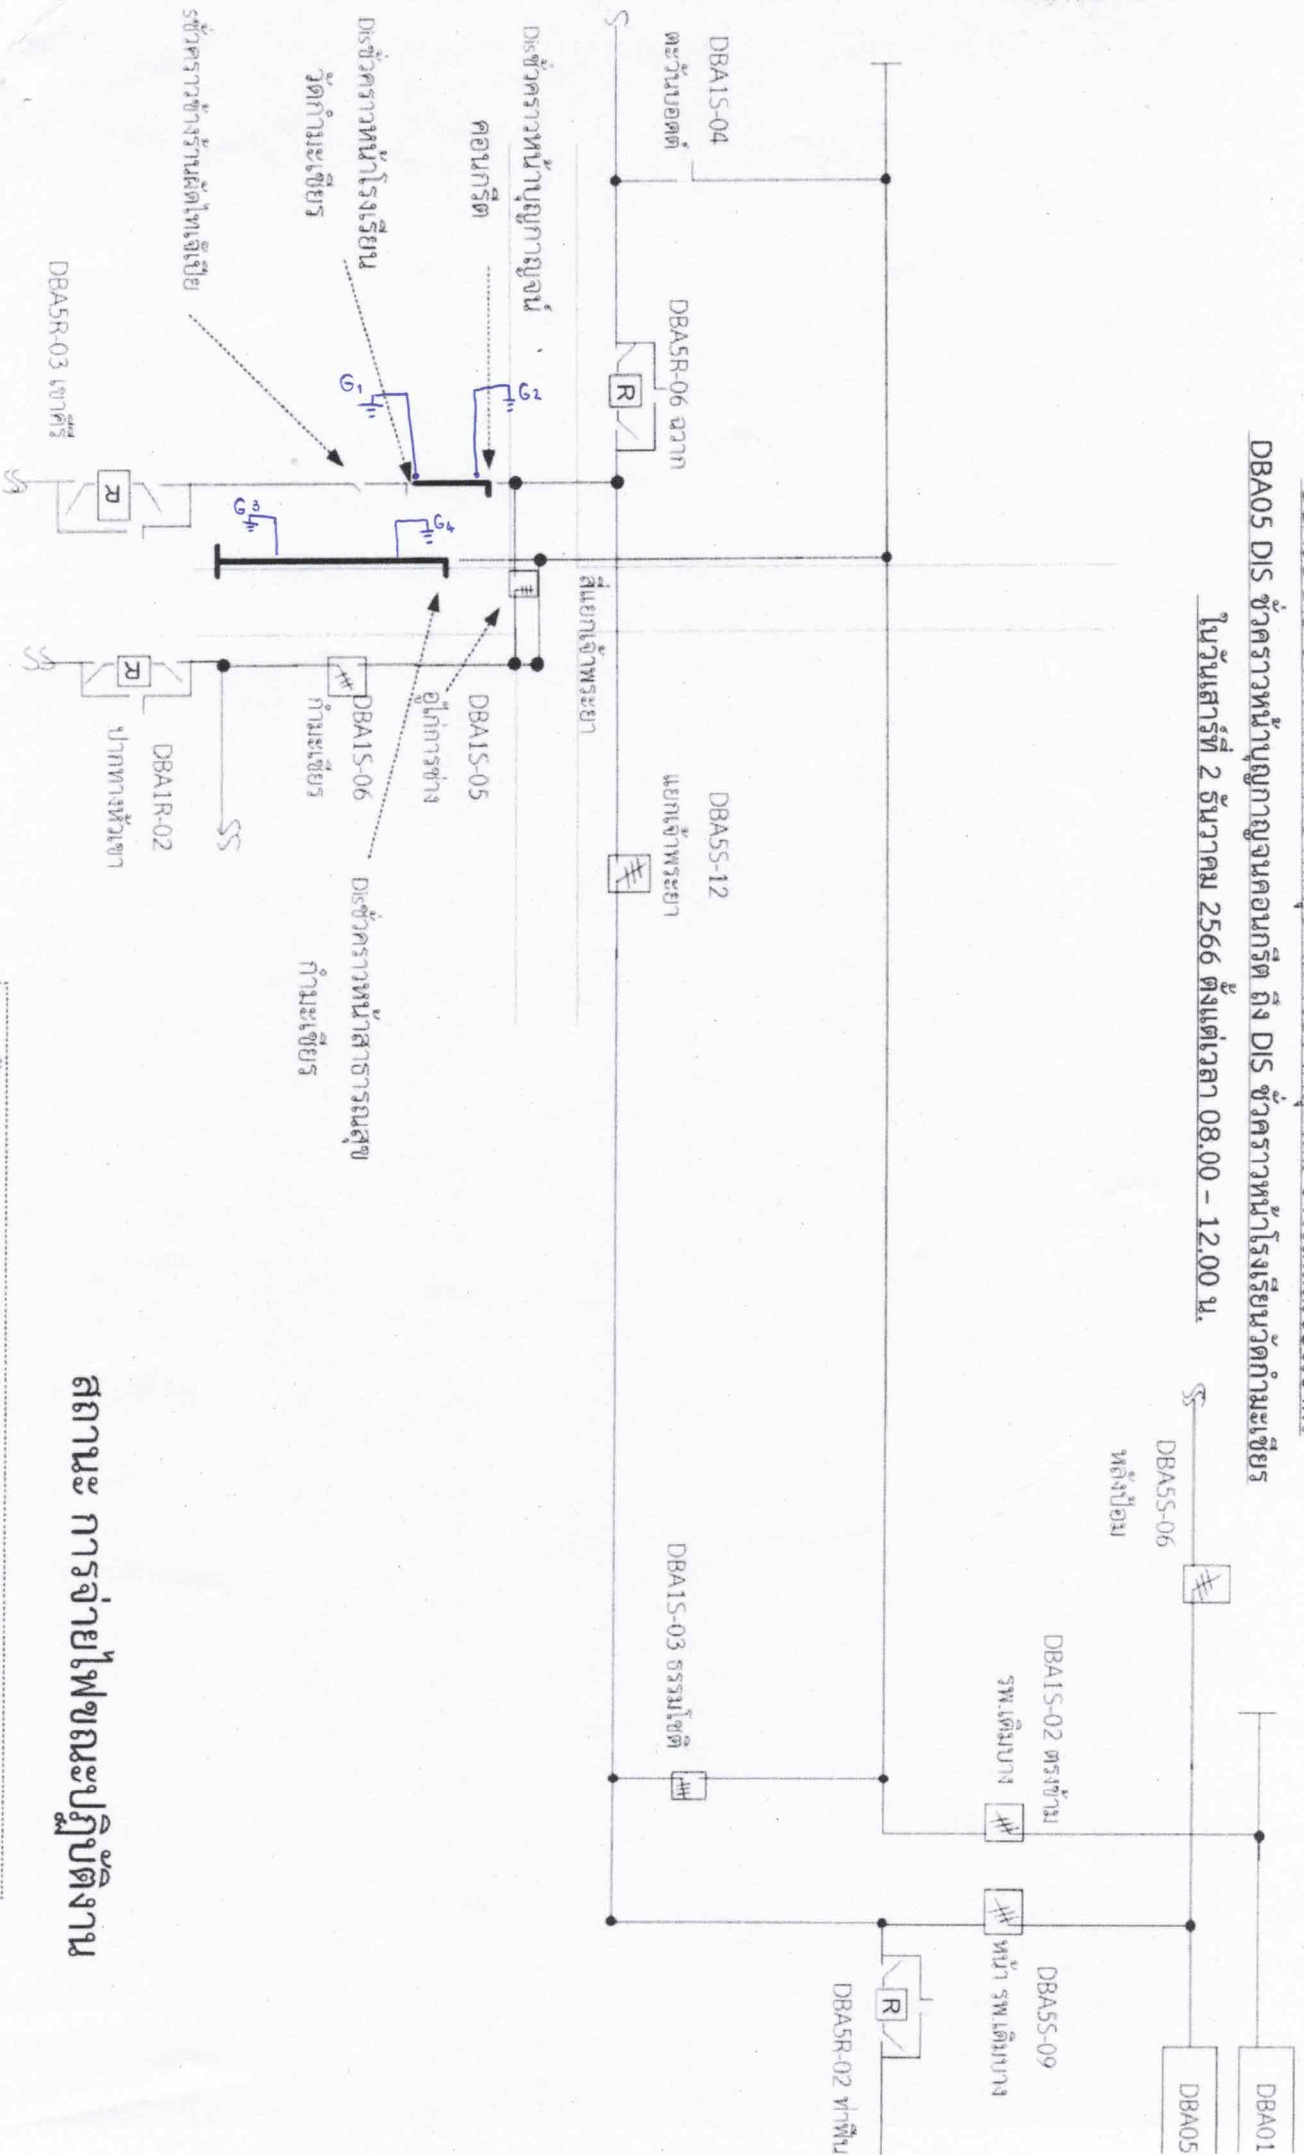

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

ตั้งแต่วันที่ 08:00 - 12:00 น. ตั้งแต่ไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย

หมายเหตุ — บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน