



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

20 พ.ย. 67

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 04152
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายเสาให้เทศบาลวางท่อระบายน้ำในซอยคาร์เนโบ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OY1๐๕	๒๔ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายเสาให้เทศบาลวางท่อระบายน้ำ ใน ซอยคาร์เนโบ	OY1๐๕S-๐๕	Disชด. ซอยคาร์เนโบ	นายนิพนธ์ ผูกนิม ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ช่วงกลางซอยคาร์เนโบ
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกนิม ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๑๒๘๘๘ Long : ๑๐๐.๒๖๘๑๒
๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๑๓๑๗ Long : ๑๐๐.๒๗๑๒

ลงชื่อ
(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ 0415 จาก 04155-05 ถึง Dis ชด. รช. ทรัพย์บุรี
ในวันที่ 24 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1739/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ นาคพงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิพนธ์ ผูกนิม

(
นางสาวศศิธร พงษ์ศิริ
จ.ค. 5 กฟภ.ค.ค.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. กฟภ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยคาร์เนโบ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายเสาให้เทศบาลวางท่อระบายน้ำ		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1739/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ				วันที่	18 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	18 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	18 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนเฒ่า (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
3	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
4	- ย้ายโหลด OYI05 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI07						
5	Dis.ไลน์OYI05/07	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ชด.ข้าง OYI05S-07
6	OYI05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	กลางชอยชอยคาเนโบ
7	- ดับไฟ โหลด 08.30น.						
8	Dis.ไลน์OYI05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ชด.ชอยคาร์เนโบ
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1, G2						
11	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
13	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
14	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
**** สิ้นสุด Switching เข้า ****							
15	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1, G2						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
18	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
19	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		
20	- จ่ายไฟ						
21	Dis.ไลน์OYI05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ชด.ชอยคาร์เนโบ
22	- ย้ายโหลด OYI05 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI07						
23	OYI05S-05	ปลด	สับ		สพร.	DIS	กลางชอยชอยคาเนโบ
24	Dis.ไลน์OYI05/07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ชด.ข้าง OYI05S-07
25	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
26	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		
**** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ****							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ย้ายเสาให้เทศบาลวางท่อระบายน้ำ
ในซอยคาร์เนบี


OYI55-06
กลาง ซ. คานนโบ

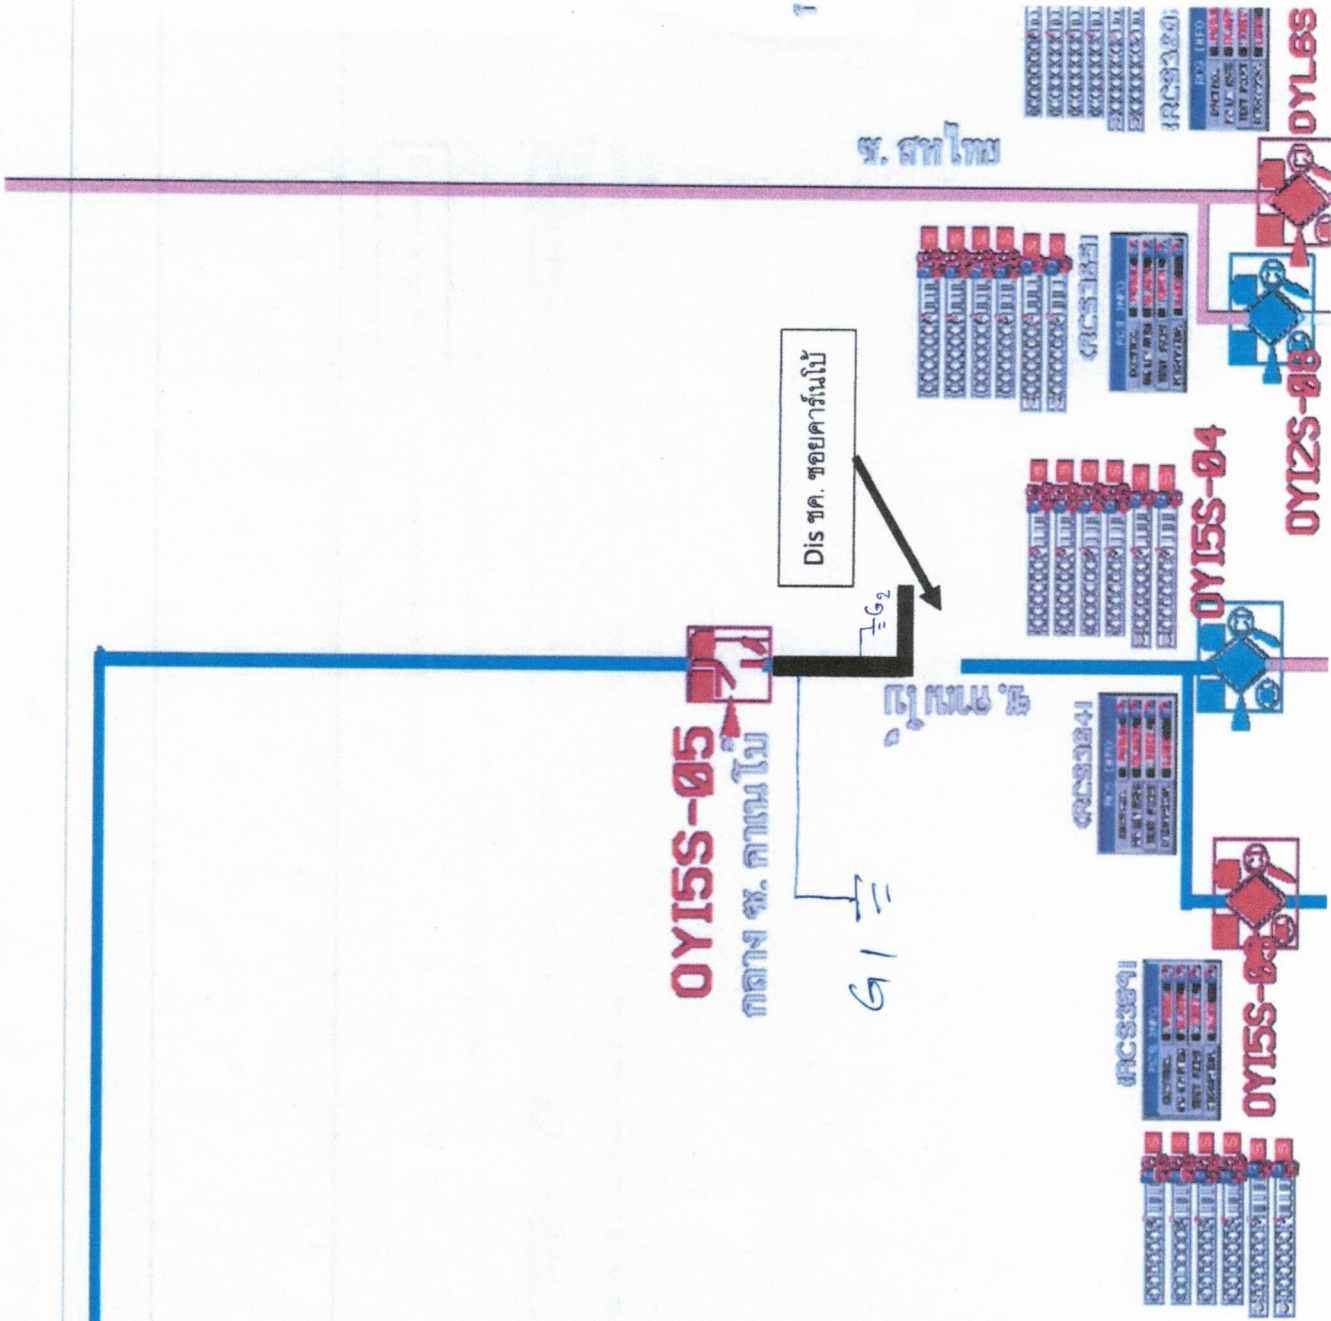

ช. คานนโบ

ช. คานนโบ

RCS3341

RCS3341

OYI55-04

OYI55-04

OYI55-04

OYI2S-08

OYL6S