



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๒๓๗/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณศรี
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสุกกรี

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผจก.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ ริมถนน สค. ๕๐๒๙ และสามแยกบ่อมตำรวหนองนกไข่ สถานีไฟฟ้า กระจุกม่วน ๕ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTE ๐๗	๒๔ พ.ย. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน ผจก.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ ริมถนน สค. ๕๐๒๙ และสามแยกบ่อมตำรวหนองนกไข่	หน้าวัดหนองนกไข่	สามแยกบ่อมตำรวหนองนกไข่	นายปรีชา แก้วสีม่วง ผ.กส. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๑ - ๒๕๑๕๒๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ หน้าวัดหนองนกไข่ จนถึง สามแยกบ่อมตำรวหนองนกไข่ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ จำนวน ๓๓ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายพนพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ท.ป.บ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
 ๓. พิกัดพื้นที่ตัดไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๗๐๗๕๐, ๑๐๐.๑๘๘๒๕๓
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๗๑๖๒๐, ๑๐๐.๑๘๗๕๕๕

(นายมานิช วาสุกกรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ KTE๓ จาก DDE หน้าวัดหนองนกไข่ ถึง DDE เล่งบ่อมตำรวหนองนกไข่

ในวันที่ ๒๔ พ.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1750/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นวอ วตสงพัชชา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ อ.พนพร ชาวไชยศรี

(นายพนพร ชาวไชยศรี)

ร.จก.๓ ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ)

เรียน อ.ก.สพ.(ก๓), อ.ก.วว.(ก๓), ผจก. กฟส.กทบ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	สามแยกป้อมตำรวจหนองนกไข่ (KTE02)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 พ.ย. 67	เวลา 08.30 น.	ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ท่า	ย้ายแนวระบบไฟฟ้า ตามใบขอปฏิบัติงาน 1750/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ขุดขอตไลน์จะทำการเชื่อม Dis ชั่วคราวเพื่อ Bypass ตัด DDE บริเวณเลยป้อมตำรวจหนองนกไข่						
3	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
4	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
5	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.		R อบต.คลองจินดา
7	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		-
8	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R ปากทางวัดจินดาราม
9	BNP09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		R R-วัดกระโจม
10	เมื่อขุดขอตไลน์พร้อมเชื่อม Dis ชั่วคราวเลยป้อมตำรวจหนองนกไข่						
11	ตั้ง Off Auto Reclose ที่ KTE07						
12	เมื่อขุดขอตไลน์เชื่อม Dis ชั่วคราวเลยป้อมตำรวจหนองนกไข่แล้วเสร็จ						
13	ตรวจสอบ Dis ชั่วคราวเลยป้อมตำรวจหนองนกไข่ อยู่สถานะ "Open"						
14	Dis ชั่วคราว KTE07	ปลด	สับ		กทบ.		DIS เลยป้อมตำรวจหนองนกไข่
15	แจ้งขุดขอตไลน์ทำการตัด DDE ตัน Dis ชั่วคราวเลยป้อมตำรวจหนองนกไข่ ออกสามเฟส						
16	เมื่อขุดขอตไลน์ทำการตัด DDE ตัน Dis ชั่วคราวเลยป้อมตำรวจหนองนกไข่ ออกสามเฟสแล้ว						
17	ย้ายโหลดวงจร KTE07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SAB05						
18	NPT10S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 วัดปริดาราม
19	BNP04S-11	ปลด	สับ		คลต.		SF6 ร้านเสริมสวยเจ
20	KTE07S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 คลองลาดชะโด
21	Dis ชั่วคราว KTE07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS เลยป้อมตำรวจหนองนกไข่
22	NPT10S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 วัดปริดาราม
23	BNP04S-11	สับ	ปลด		คลต.		SF6 ร้านเสริมสวยเจ
24	ตรวจสอบ SF6 KTE07S-06 อยู่สถานะ "Open" แล้วให้ทำการ "ปลดล๊อคคาน"						
25	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
26	ตรวจสอบ SF6 BNP04S-21 อยู่สถานะ "open" แล้วให้ทำการ "ล๊อคคาน"						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้ง กฟส.กทบ. ทำการไลน์โหลดตั้งแต่ DDE หน้าวัดหนองนกไข่ - DDE เลย์ป้อมตำรวจหนองนกไข่						
28	เมื่อ กฟส.กทบ. ทำการไลน์โหลดตั้งแต่ DDE หน้าวัดหนองนกไข่ - DDE เลย์ป้อมตำรวจหนองนกไข่แล้ว						
29	แจ้งชุดขอทไลน์ทำการตัด DDE หน้าวัดหนองนกไข่ ออกสามเฟส						
30	เมื่อชุดขอทไลน์ทำการตัด DDE หน้าวัดหนองนกไข่ ออกสามเฟสแล้ว						
31	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.กระทุ่มแบน รับทราบ						
32	แจ้งให้เทสไฟและช็อคกราวด์จุด G1,G2,G3 ลง We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
33	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
34	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
35	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
36	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		R อบต.คลองจินดา
37	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		-
38	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R ปากทางวัดจินดาราม
39	BNP09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		R R-วัดกระโจม
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
40	เมื่อ กฟส.กระทุ่มแบน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
41	แจ้งให้ปลดช็อคกราวด์ G1,G2,G3						
42	KTE-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
43	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
44	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
45	SAB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพร.		R อบต.คลองจินดา
46	SAV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAV		-
47	NPT10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.		R ปากทางวัดจินดาราม
48	BNP09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		R R-วัดกระโจม
49	แจ้งชุดขอทไลน์ทำการเชื่อม DDE หน้าวัดหนองนกไข่ เข้าสามเฟส						
50	เมื่อชุดขอทไลน์ทำการเชื่อม DDE หน้าวัดหนองนกไข่ เข้าสามเฟสแล้ว						
51	ย้ายโหลดวงจร KTE07 บางส่วนกลับจาก SAB05						
52	NPT10S-06	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 วัดปริตาราม
53	BNP04S-11	ปลด	สับ		คลต.		SF6 ร้านเสริมสวยเจ
54	Dis ชั่วคราว KTE07	ปลด	สับ		กทบ.		DIS เลย์ป้อมตำรวจหนองนกไข่
55	KTE07S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 คลองลาดชะโด
56	NPT10S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 วัดปริตาราม
57	BNP04S-11	สับ	ปลด		คลต.		SF6 ร้านเสริมสวยเจ
58	KTE-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		-
59	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
60	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
61	SAB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพร.		R อบต.คลองจินดา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	SAV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAV		-
63	NPT10R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		นฐ.		R ปากทางวัดจินดาราม
64	BNP09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		R R-วัดกระโจม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณ ถนน สค. 5029
ตั้งแต่ว่าวัดหนองนกไข่ จนถึง สามแยกป้อมตำรวจหนองนกไข่
เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ย้ายแนวระบบไฟฟ้า บริเวณ สามแยกป้อมตำรวจหนองนกไข่
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

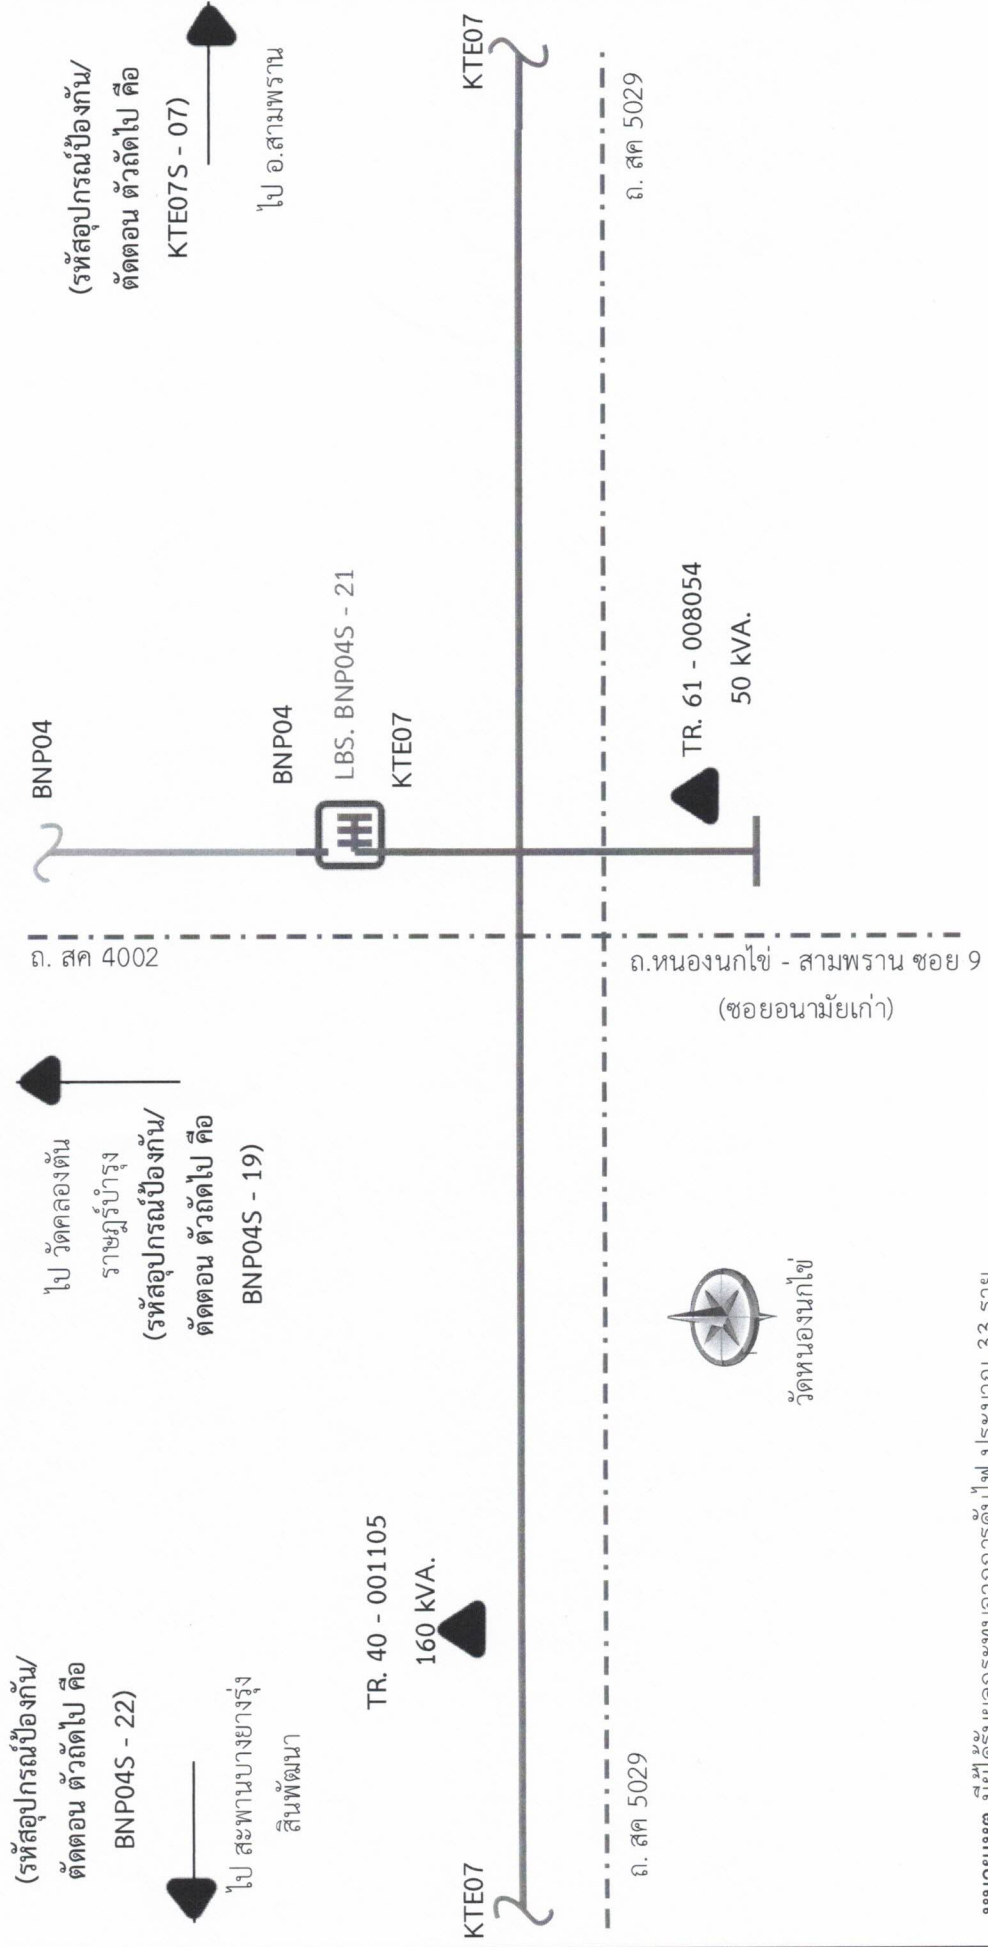

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 33 ราย

