



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๖๒๒ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนิศากร แซ่มโซติ

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.ต.)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.หนองหญ้าไซ ขอตัดกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๑๒.๓-I-NYCNA ๐๐๐๔ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 9 columns: ที่, พิดเตอร์, วัน/เดือน/ปี, ตั้งแต่เวลา, ถึงเวลา, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ, จาก, ถึง, ผู้ควบคุมงาน. Row 1: ๑, DAA๐๒, 3 ธ.ค. 67, ๐๘.๓๐ น., ๑๖.๓๐ น., ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ), SF๖ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา (DAA๐๒s-๐๕) วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๗๙๑๖๔๒๗, ๙๙.๙๐๒๙๔๑๖, จุดติดตั้ง DIS ชั่วคราว แยกโรงสีบ้านดิน วงจร DAA๐๒ สถานีด้านข้าง พิกัด ๑๔.๘๑๖๔๗๔๑, ๙๙.๘๘๘๓๙๖๘, นายศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศุภลักษณ์ อังศิริ ตำแหน่ง ชผ.กป. โทร ๐๘๖-๖๖๘-๕๑๕๕

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.ต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

[Handwritten Signature]

(นายนิศากร แซ่มโซติ)

ผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาหนองหญ้าไซ

ส่งผ่านระบบสารบรรณแล้ว
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๒๕๖๗


หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านโค้งบ่อแร่ - ตลาดหนองหญ้าไซ						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ธ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1760/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	26 พฤศจิกายน 2567		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2567		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2567		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
4	ตรวจสอบ SF6 DAA02S-05 สถานะ Open+Lock คาน						
5	DIS ชค. DAA02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		นญช.	DIS	โรงสีกำนันดิน
6	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
11	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหดกลับ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
16	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	
17	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	DIS ชค. DAA02	ปลด	สับ		นญช.	DIS	โรงสีกำนันดิน
19	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA	-	
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย (บ้านโค้งบ่อแร่-ตลาดหนองหญ้าไซ) P-TDD๐๒.๓-I-NYCNA ๐๐๐๔ วงจร DAA๐๒ สถานีไฟฟ้าด้านข้าง วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

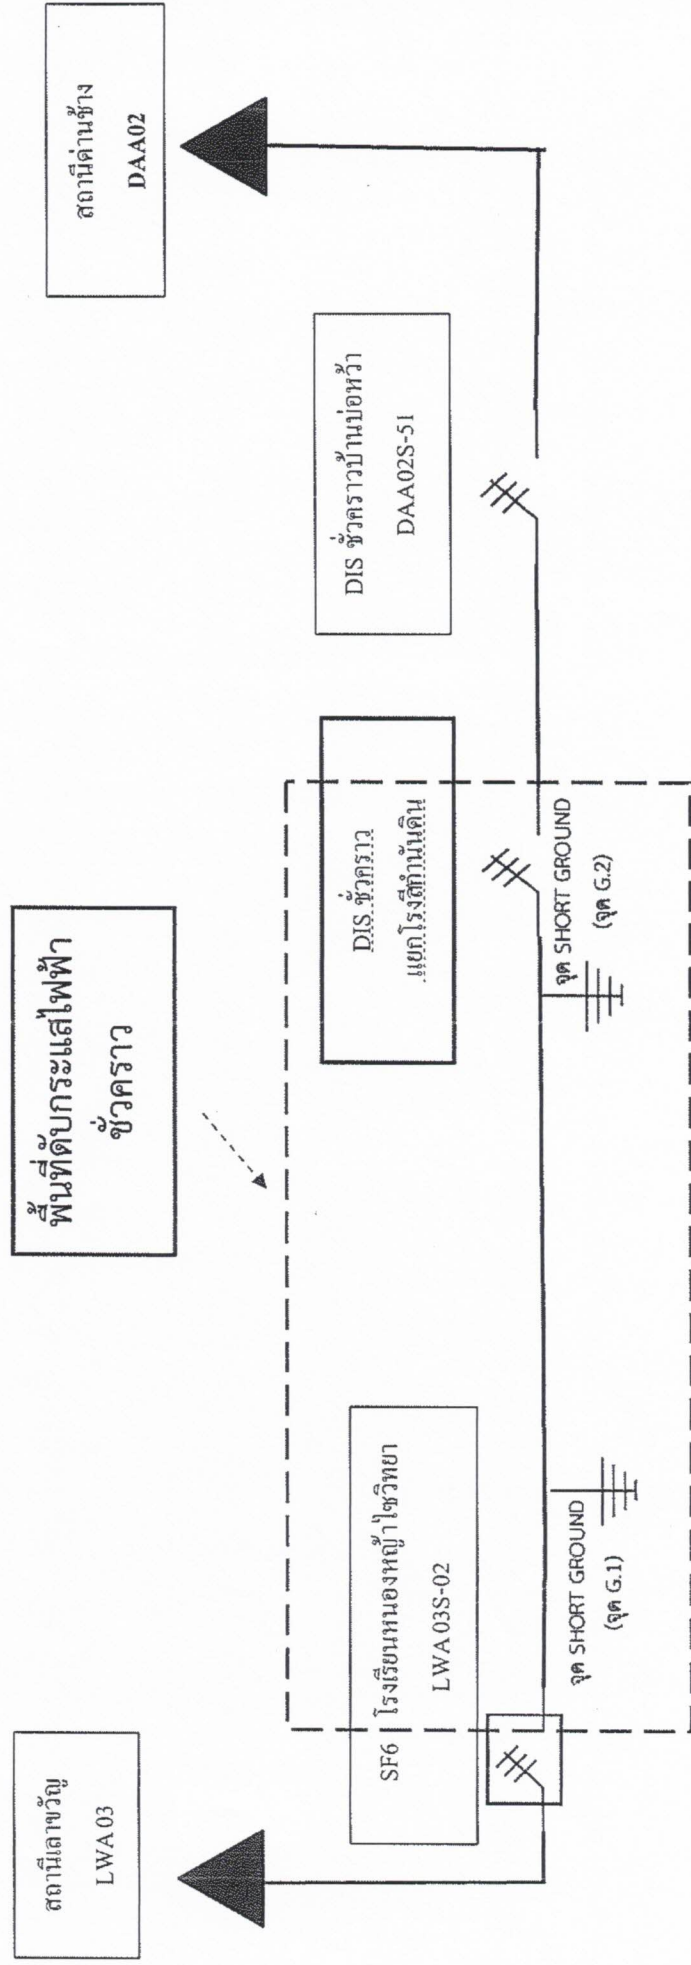

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ ย้ายโหนดกลับสภาพเดิม