



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.ต.ลญ.(กป.)- ๖๙๕ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ แปนเขียว

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

ด้วย.....กฟส.ต.ลาดหญ้า.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ปรับปรุงระบบจำหน่าย.....ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน.....๓.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SVA๐๑	๑๙ ธ.ค.๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	พาดสายเคเบิล ๕๐ ต.มม. ระยะทาง ๑ กม./บริเวณเลย บ้านปลายดินสอ	SVA๑R-๐๔ บ้านตอยพ เตย	สุดระบบ จำหน่าย	นายพงษ์ศักดิ์ ปิณฑะศิริ ๐๘๙-๘๐๒-๑๘๘๒

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจิงพล โฆษิตพล ตำแหน่ง พงษ์.ช. เบอร์โทร ๐๘๔-๘๘๔-๙๙๑๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ แปนเขียว)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.ลาดหญ้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SVA01 จาก SVA01R-04 ถึง สวิตช์ระบบจำหน่าย
ในวันที่ 19 ธ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1760/66
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวัจน์ ๑๙๕ ขจรวง ประสานงานการขอตัดไฟกับ
4 ธ.ค. 66

(นาย สุวัจน์ พิชิตสุวรรณ)

อ.ก. 5 ๖๖๓๓ ๒๕.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

-

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ลญ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน กฟส.ลาดหญ้า
2. กำหนดวันที่ทำงาน 19 ธ.ค. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ลญ. งานที่ทำ พาดสายเคเบิลระยะทาง 1 กม. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1760/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก วันที่ 4 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย _____ วันที่ 4 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 4 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายจิรวัดณ์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑาะ,นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิต ก่อนทำ Switching						
2	SVA01R-04	Normal	Nonreclosing		ลญ	R	บ้านดอยพุดเตย
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
4	SVA01R-04	สับ	ปลด		ลญ	R	บ้านดอยพุดเตย
5	SW.Load SVA01R-04	สับ	ปลด		ลญ	R	บ้านดอยพุดเตย
6	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ลญ. รับทราบ						
7	แจ้ง กฟส.ลญ. Test ไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
8	แจ้ง กฟส.ลญ. ทำการ Short Ground จุด G1						
9	แจ้ง กฟส.ลญ. ทำการ Short Ground จุด G2						
10	แจ้ง กฟส.ลญ. ลงข้อมูล Wesafe แล้วปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
11	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลง Wesafe เรียบร้อย						
12	แจ้ง กฟส.ลญ. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟส.ลญ. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	SW.Load SVA01R-04	ปลด	สับ		ลญ	R	บ้านดอยพุดเตย
16	SVA01R-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ลญ	R	บ้านดอยพุดเตย
17	SVA01R-04	Nonreclosing	Normal		ลญ	R	บ้านดอยพุดเตย
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							


สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

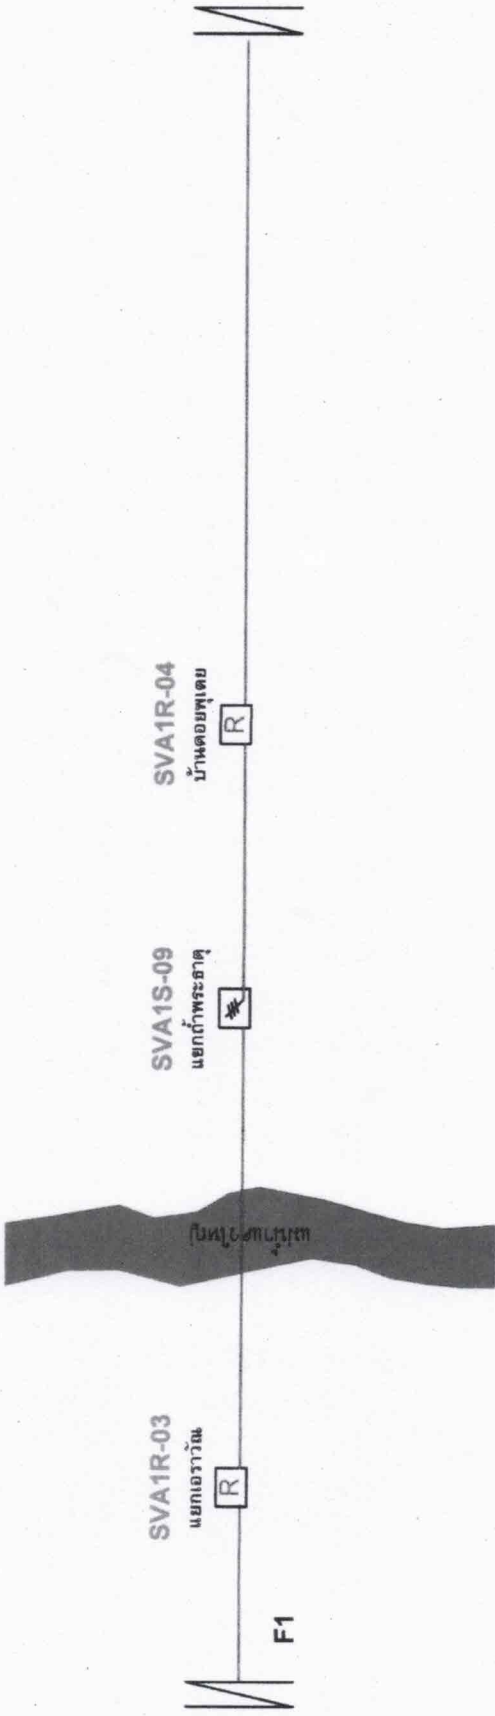

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

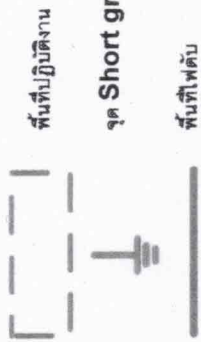

1. พาดสายชนิด 50 ค.ม. ระยะทาง 1 กม.
บริเวณสถานีแปลงคั่นสอง จุดที่ 6

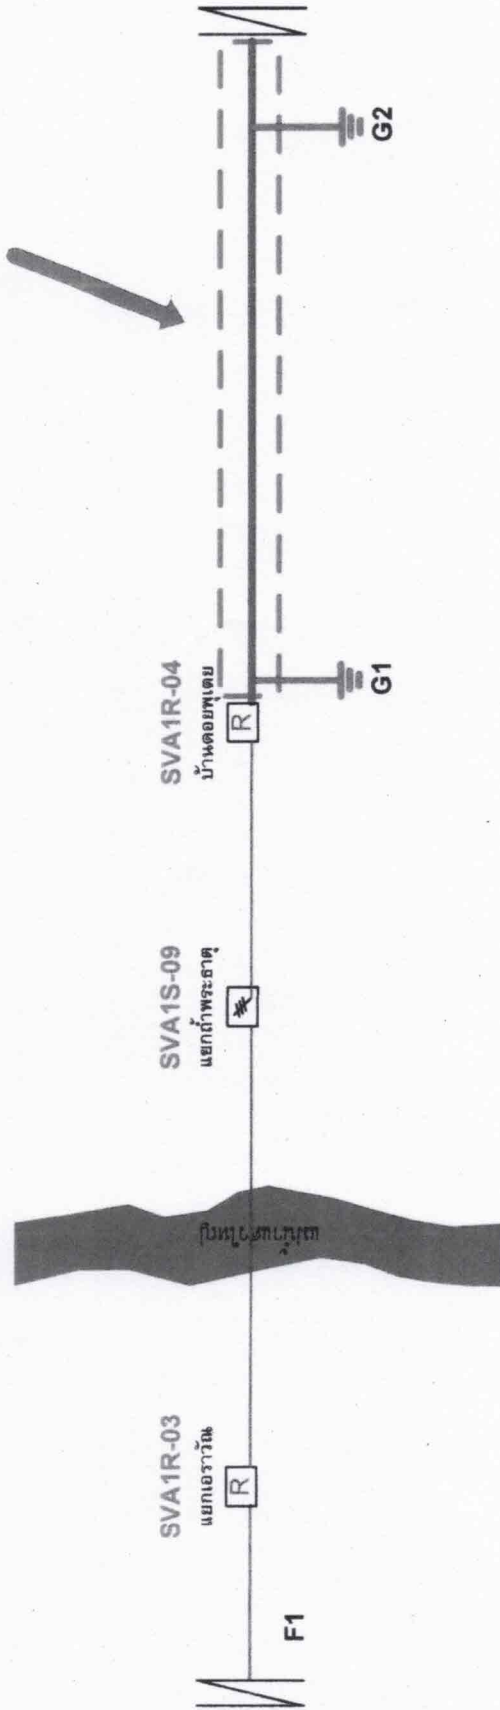

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

