



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

22 พ.ย. 67

เลขที่ ก.3.สช.(กป.) 856 /2567  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กาหลง

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 7 สถานีไฟฟ้า เดิมบางฯ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	24 พ.ย. 2567	08.30 น.	17.00 น.	ตัดไฟตัดอุปกรณ์ และพาด สาย บริเวณข้างราชชมงคลฯ	DIS ชั่วคราว ราชชมงคล	-	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง 4 เครื่อง 280 เควี.เอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ 100 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผ.ผ.กป โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.721481, 100.107401  
3.2 สิ้นสุด -

*(Handwritten Signature)*  
(นายพุดชงค์ กาหลง)  
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA2 จาก DIS ชั่วคราวราชชมงคลฯ ถึง ราชชมงคลฯ  
ในวันที่ 24 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1761/2567  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

ออกเอกสาร.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กวินประชุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส.อ.จ.  
.....  
อก.บช.(ก.3), อก.วว.(ก.3)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

*(Handwritten Signature)*  
(นายพิรภัทร พันธุ์  
จตุตถ์ 5 แทน นพ.คฟ.)  
ขั้นตอนการสวิชชิง ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น  
ผจก. .... (สถานี ..... )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


*(Handwritten Signature)*  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



ดับไฟติดอุปกรณ์ และพาดสาย  
บริเวณข้างรางมณฑลฯ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

ผู้ขอตรวจจุด G1  
นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกบ.กฟส.สามชุก

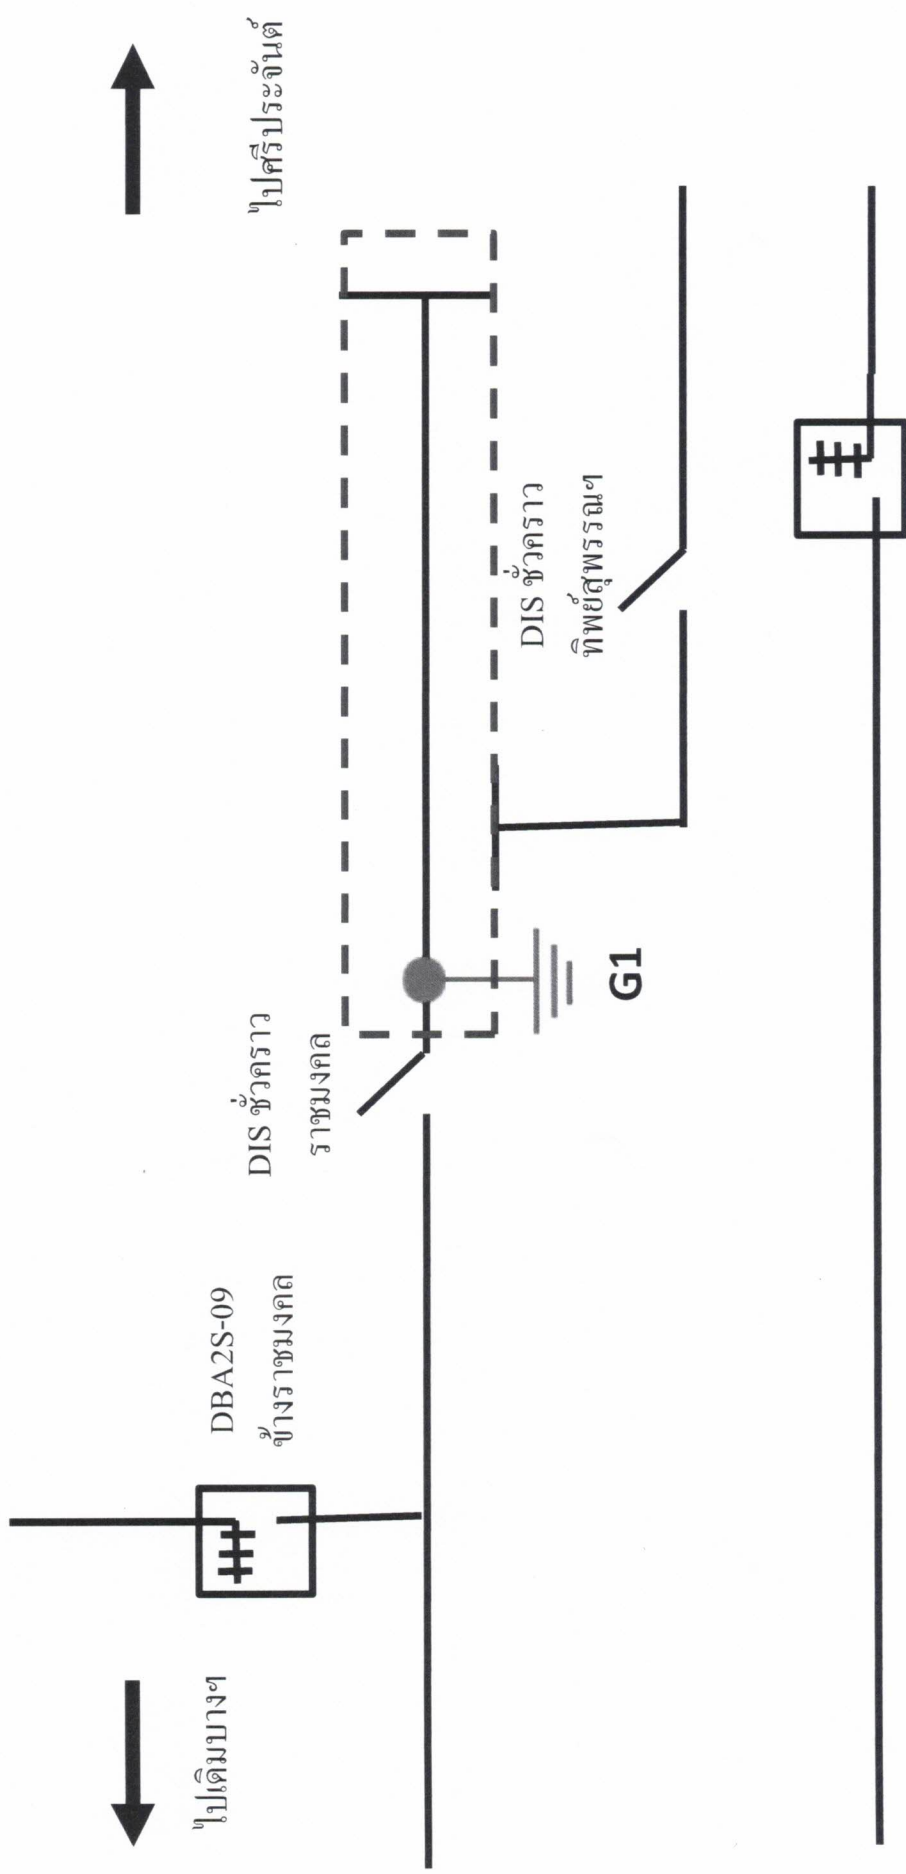

DBA3S-19

ทัพย์สุพรรณฯ