



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ศปจ.(ณป.)-๑๒๗๖/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟพิดเตอร์ ๓ สถานีศรีประจันต์บางส่วนเพื่อให้ Hotline ทำงานย้ายจุดเชื่อมต่อไลน์ บริเวณไลน์ข้ามข้างโรงพยาบาลศรีประจันต์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPCom	๒๘ พ.ย. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ทำงานเพื่อให้ Hotline ทำงานย้ายจุดเชื่อมต่อไลน์	จุดเชื่อมต่อไลน์ข้ามถนน๓๔๐ F๓ (จุด A)	DIs SPComS-๐๘	นายวีรพจน์ เรืองเดช อังกูร โทร.๐๘๘-๗๖๑๑๐๑๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นางสาวสุพิชชา วรรณาคม...ตำแหน่ง...วศก.๕ ผกบ.กฟส.จ.ศรีประจันต์...โทร...๐๘๗-๘๘๑๖๑๘๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น.....๑๔.๖๓๙๕๘,๑๐๐.๑๔๙๕๐๔.....
๓.๒ สิ้นสุด.....๑๔.๖๓๙๙๐๔,๑๐๐.๑๕๐๒๒๒.....

(นายไกรสร พวงหอม..)

ตำแหน่ง..... ผ.จก.กฟส.ศรีประจันต์.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPC03 จาก ^{DDE จุด A} ซี่ง ๓๔๐ ถึง SPC03S-08
ในวันที่ 28 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1766/2567
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ว. ไทพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.ส. สุพิชชา วรรณาคม
24 พ.ย. 67

สุพิชชา
(นางสาวสุพิชชา วรรณาคม กว.ค.บ.น.ก.๓)

๗๓๖.5 ๓๓๗ พ.พ.๓๗

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

บริเวณไลน์ข้ามข้างโรงพยาบาลศรีประจันต์

2. กำหนดวันที่ทำงาน

28 พ.ย. 67 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 12.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน

กฟส.ศปจ. งานที่ทำ ชุด Hotline ย้ายจุดเชื่อมต่อไลน์ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1766/2567

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายอมร โมกขพันธ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567

6. อนุมัติสวิตชิงโดย


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2567

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

- นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
- นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
- นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	งานที่ทำ : ชุด Hotline ย้ายจุดเชื่อมต่อไลน์วงจร SPC03 ไปปรับไฟวงจร SPC05						
3	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
4	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	-
5	SPC03R-01	Normal	Non-Reclosing		ศปจ.	R	บ้านดอนปรู
6	SPC05R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		ศปจ.	R	วังยาง
7	ATB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ATB	-	-
8	ATB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ATB	-	-
9	ATB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ATB	-	-
10	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วน ผาก ATB04						
11	ATB03S-17	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กฟก.1	SF6	ลาดตาล (ใต้ไลน์ 115 เควี)
12	ATB04S-07	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กฟก.1	SF6	ก่อนถึงร้านอาหารบุญเลิศ
13	SPC03S-08	ล๊ับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.	DIS	รพ.ศรีประจันต์
14	ATB03S-17	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟก.1	SF6	ลาดตาล (ใต้ไลน์ 115 เควี)
15	*ตรง "OFF" Auto Reclose วงจร SPC03 และ Non-Reclosing SPC03R-01 (หน้าโรงงานสุพรรณฟู้ดส์แวร์) เพื่อให้ชุด Hotline ปฏิบัติงาน						
16	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
17	แจ้งชุด Hotline ทำการปลดไลน์ข้ามถนน 340 (จุด A) บริเวณทางเข้า รพ.ศรีประจันต์ (SPC03) ออกทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
18	หลังจากชุด Hotline ดำเนินการแล้วเสร็จ						
19	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อมต่อไลน์ (จุด B) บริเวณหน้า รพ.ศรีประจันต์ (SPC05) เข้าทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
20	หลังจากชุดขอทไลน์กระแสเข้า ดำเนินการแล้วเสร็จ						
21	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วน กลับจาก ATB04						
22	ATB03S-17	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		กฟก.1	SF6	ลาดตาล (ใต้ไลน์ 115 เควี)
23	SPC03S-08	ปลด	ล๊ับ		ศปจ.	DIS	รพ.ศรีประจันต์
24	ATB04S-07	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟก.1	SF6	ก่อนถึงร้านอาหารบุญเลิศ
25	ATB03S-17	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟก.1	SF6	ลาดตาล (ใต้ไลน์ 115 เควี)
26	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	-
27	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC	-	-
28	SPC03R-01	Non-Reclosing	Normal		ศปจ.	R	บ้านดอนปรู
29	SPC05R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		ศปจ.	R	วังยาง
30	ATB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ATB	-	-
31	ATB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ATB	-	-
32	ATB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ATB	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

**แผนงานดับไฟเชื่อมไลน์ข้างโรงพยาบาลศรีประจันต์ (F3)
เพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีสามชุก**

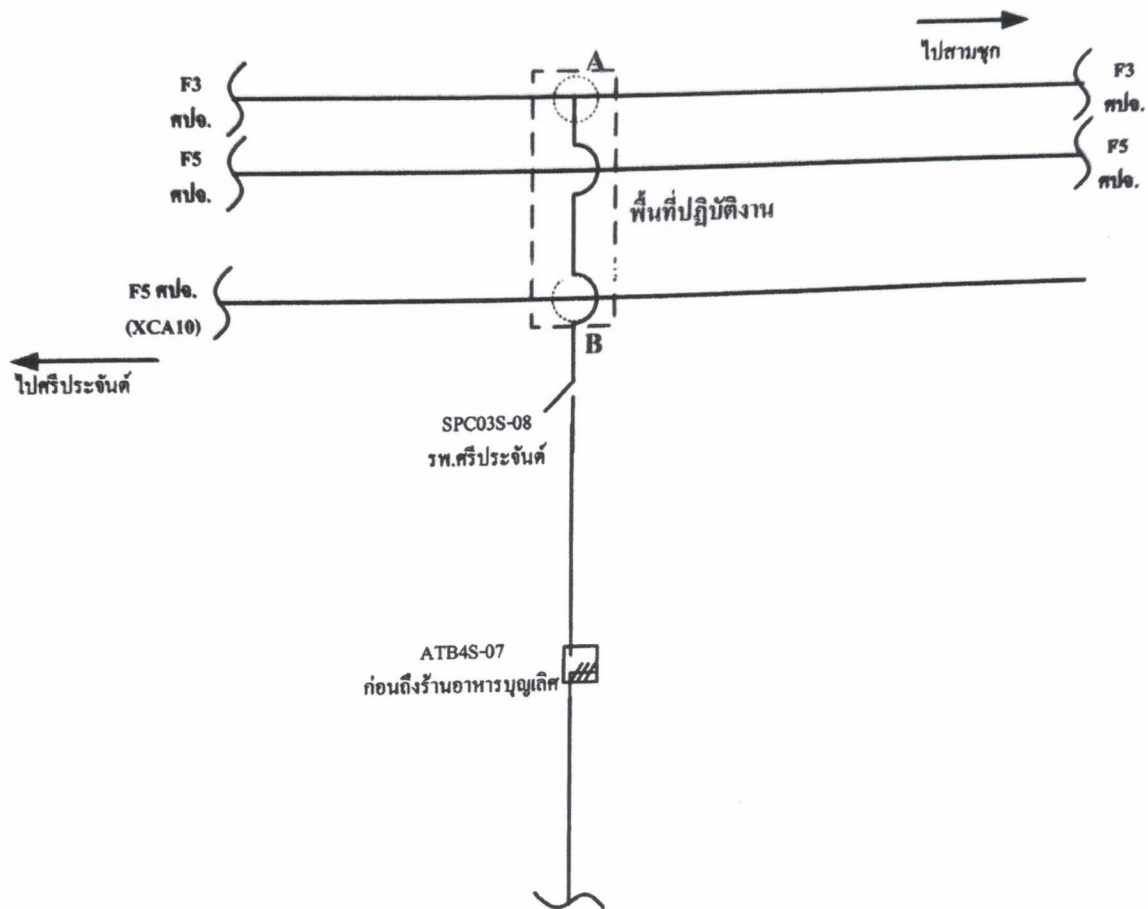

หมายเหตุ

ดับไฟเชื่อมไลน์ข้างโรงพยาบาลศรีประจันต์ (F3) เพื่อรองรับการจ่ายไฟสถานีสามชุก

1. วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.
2. Hotline สพ.ปลดไลน์ข้ามถนน340 F3 (จุด A) ไลน์ทางเข้า รพ.ศรีประจันต์
3. ดับไฟจากไลน์ข้ามถนน340 จุด A ถึง SPC03S-08 รพ.ศรีประจันต์
4. พิกัดพื้นที่ดับไฟ เริ่มต้น 14.63958.100.149504 ถึง 14.639904.100.150222