



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟ.สค.๒(บพ.) ๑๖๖๒/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พริชราสุวรรณขอ

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟ.สค.๒(บพว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟระบบ ๒๒ เควี วงจรที่ ๐๖ สฟ.บ้านแพ้ว เพื่อชุดงาน กคก.ก.๓ รื้อถอนเสาแรงสูงตามแผนงาน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP ๐๖	วันเสาร์ ที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสาแรงสูงตามแผนงาน ปบ. ระบบจำหน่ายสุวรรณการช่าง	BNP ๐๖S-๑๒ (DIS สุวรรณการ ช่าง)	BNP ๐๖F-๑๓ (DF สะพานก้าน เกษม) *โดยย้ายโหนด ด้านหลัง DF รับไฟ จาก F.๘ BNP แทน เป็นการชั่วคราว	นายศักดิ์ชัย จันทนทวีบูลย์ ตำแหน่ง ผบ.บ. โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หมู่ ๕ หมู่ ๕ ต.ยลภ.ระโนด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนทวีบูลย์ ตำแหน่ง ผบ.บ. โทร ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง รรจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟ.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BNP06 จาก BNP6S-12 ถึง BNP 6 F-13

ในวันที่ 12 พ.ย.- 65 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1772/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปรจสทธิส เทืองหงู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์ชัย จันทนทวีบูลย์

(นายปรจสทธิส เทืองหงู)
อก.ปบ. 4 พบ. ๔.๖๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.สค. ๒ (บพว.-)

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน


ผจก. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสุวรรณการช่าง (BNP06)			ถึง	17.00 น.
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 พ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค2.(บพว.)	งานที่ทำ	รีดถอนเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1772/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	6 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					
	1. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		CB BNP06
3	BNP10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		R R-วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	BNP06S-12	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บพว.		DIS ร้านสุวรรณการช่าง
6	ย้ายโหด BNP06 บางส่วนไปจ่ายจาก BNP08						
7	BNP06F-013	สับ	ปลด		บพว.		D/F สะพานก้านเกษม
8	D/F ไลน์ BNP08	ปลด	สับ		บพว.		D/F ท่าผัก
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ทราบ						
10	แจ้ง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	หลังจาก กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
13	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		CB BNP06
14	BNP10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		R R-วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
15	แจ้ง กฟจ.สค2.(บพว.) ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
16	หลัง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
17	แจ้ง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ปลด Short Ground จุด G1 ออก						
18	แจ้ง กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ปลด Short Ground จุด G2 ออก						
19	หลังจาก กฟจ.สค.2 บ้านแพ้ว ทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด และยืนยันลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
20	BNP06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		CB BNP06
21	BNP10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บพว.		R R-วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	BNP06S-12	ปลด	สับ		บพว.		DIS ร้านสุวรรณการช่าง
24	ย้ายโหด BNP06 บางส่วนกลับจาก BNP08						
25	D/F ไลน์ BNP08	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		บพว.		D/F ท่าผัก
26	BNP06F-013	ปลด	สับ		บพว.		D/F สะพานก้านเกษม
27	BNP06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		CB BNP06
28	BNP10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บพว.		R R-วัดใหม่ราษฎร์นุกูล
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

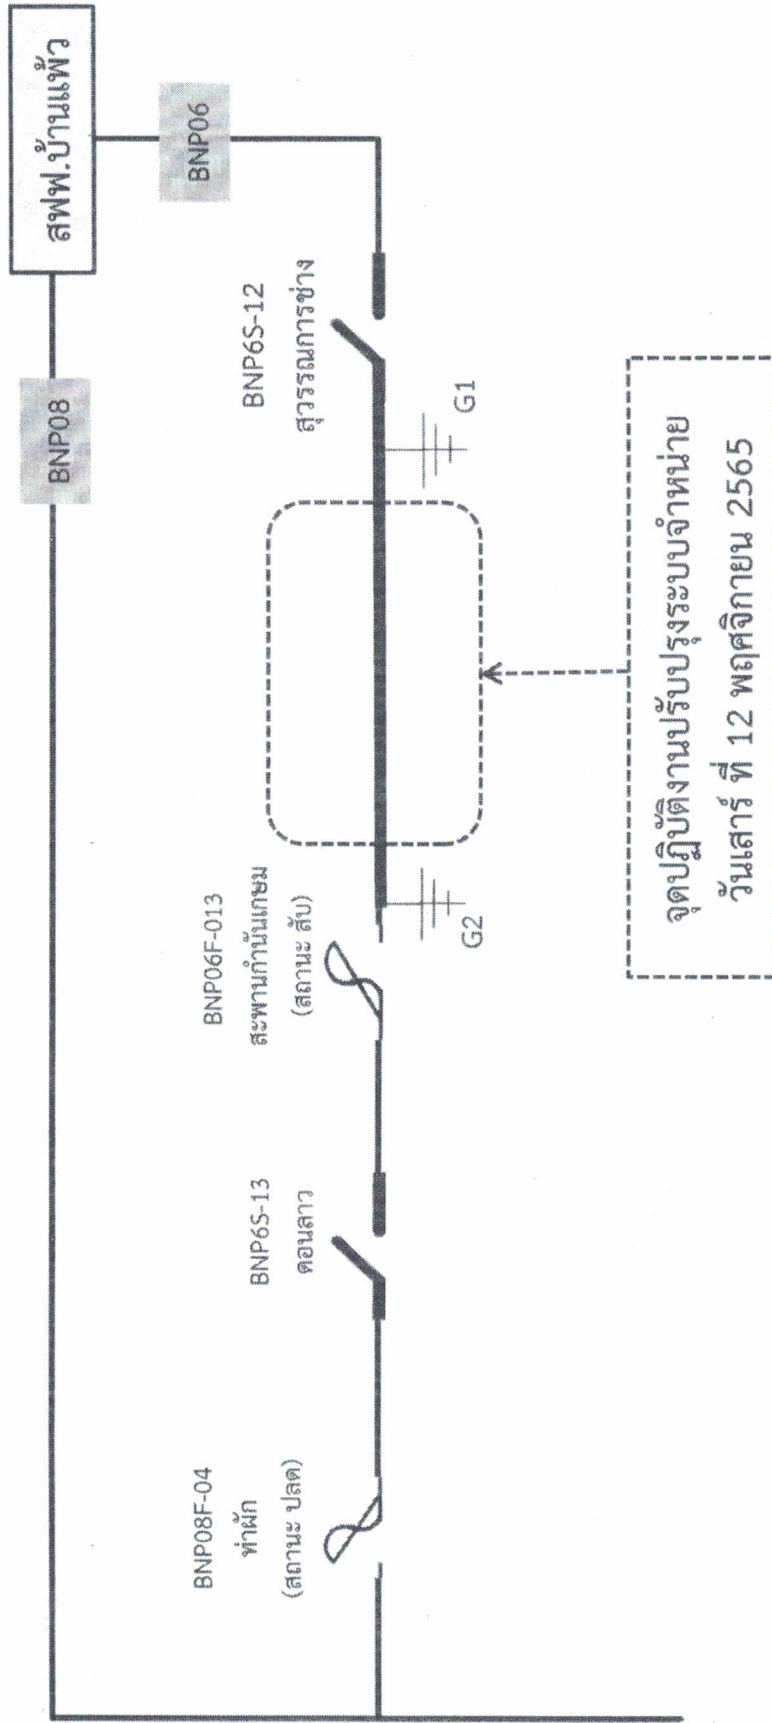

เส้นทึบแสดงพื้นที่ดับไฟ
ตำแหน่งจุด Short Ground

จุดปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย
วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565