


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองแหน (UTV03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย UTV03		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1780/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	26 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. จิรวัดน์, วัฒนา, พิษชา, วีรวัชร, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นครินทร์, พิษยา, ณัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R หนองแหน
3	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		CB -
4	- ย้ายโหลด UTV03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก UTV02						
5	UTV02S-04	ปลด	สับ		อทง.	SCADA	SF6 ไซฟ่อน
6	DIS ชค. UTV03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS วัดห้วยมงคล
7	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
8	DIS ชค. UTV03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.		DIS หนองแหน
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
14	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R หนองแหน
15	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		CB -
16	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
21	UTV03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		อทง.	SCADA	R หนองแหน
22	UTV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTV		CB -
23	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
24	DIS ชค. UTV03	ปลด	สับ		อทง.		DIS หนองแหน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	- ย้ายโหลด UTV03 บางส่วน กลับจาก UTV02						
26	DIS ชค. UTV03	ปลด	สับ		อทง.		DIS วัดห้วยมงคล
27	UTV02S-04	สับ	ปลด		อทง.	SCADA	SF6 ไส้ฟ่อน
28	UTV03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		อทง.	SCADA	R หนองแห่น
29	UTV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTV		CB -
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

บ้านชายคลอง
UTV3S-08

โรงเพาะเชื้อ
UTV3S-07

บ้านก้านไสว
UTV3S-05

Dis ชั่วคราว บริเวณวัดห้วยมั่งคด
พิกัด 14.45043, 99.89687

Dis ชั่วคราว บริเวณ หนองแทน
พิกัด 14.4384411, 99.8967673

DIS ชั่วคราว ก่อนถึง
สะพานข้ามคลอง
พิกัด 14.427757,
99.899266

หนองแทน
UTV3R-01

โพธิ์ทองเจริญ
UTV2S-03

ศาลต่าย
UTV4S-02

ตรังข้ามแยกหนองแทน
UTV03S-03


ป่าทางเข้าแยกหนองแทน
UTV03S-04

บ้านไช้พอน
UTV2S-04

UTV02S-02

UTV03S-03

UTV03S-04

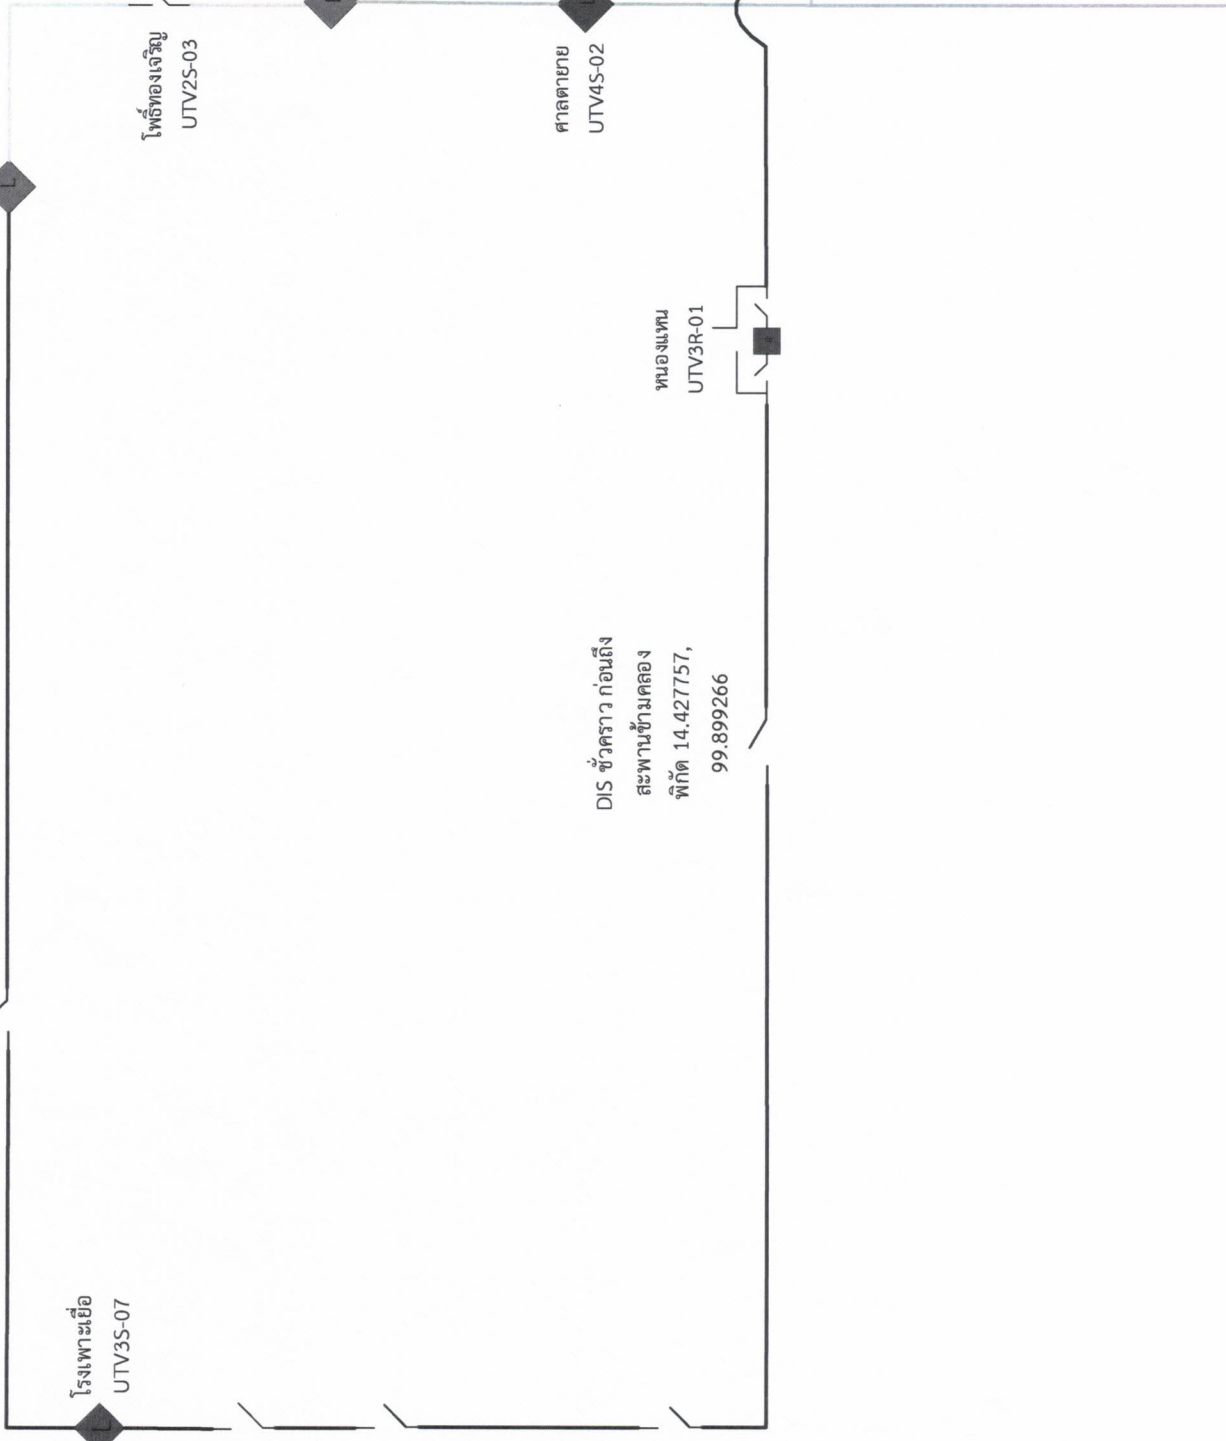

บ้านชายคลอง
UTV3S-08

บ้านใจพ่อน
UTV2S-04

โรงเพาะเห็ด
UTV3S-07

โพธิ์ทองเจริญ
UTV2S-03

บ้านก้านไผ่
UTV3S-05

จุดปฏิบัติงาน
ช่วงที่ 4

Dis ชั่วคราว บริเวณวัดห้วยมงคล
พิกัด 14.45043,99.89687

Dis ชั่วคราว บริเวณ หนองแห่น
พิกัด 14.438441,99.8967673

DIS ชั่วคราว ก่อนถึง
สะพานข้ามคลอง
พิกัด 14.427757,
99.899266

ศาลตายาย
UTV4S-02

หนองแห่น
UTV3R-01

ตรังข้ามแยกหนองแห่น
UTV03S-03

ป่าทางเข้าแยกหนองแห่น
UTV03S-04

